

PN1025

PN1030

PN1040

***Горелки
Мазутные***

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

CIB UNIGAS

BURNERS - BRUCIATORI - BRULERS - BRENNER - QUEMADORES - ГОРЕЛКИ

ОГЛАВЛЕНИЯ

| | |
|--|-----------|
| ВВЕДЕНИЕ | 3 |
| ЧАСТЬ I: ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ | 5 |
| <i>Маркировка горелок</i> | 5 |
| <i>Технические характеристики</i> | 5 |
| <i>Рабочие диапазоны</i> | 6 |
| <i>Габаритные размеры</i> | 7 |
| МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ | 8 |
| <i>Упаковка</i> | 8 |
| <i>Подъем и перенос горелки</i> | 8 |
| <i>Монтаж горелки на котел</i> | 8 |
| <i>Схема электрических подключений</i> | 9 |
| <i>Направление вращения двигателя вентилятора и двигателя насоса</i> | 9 |
| <i>Соединение двигателя вентилятора</i> | 9 |
| <i>Гидравлический контур</i> | 10 |
| <i>Регулятор давленияSuntec TV</i> | 11 |
| <i>Правила использования топливных насосов</i> | 11 |
| <i>Подсоединение шлангов</i> | 11 |
| <i>Гидравлические соединения</i> | 12 |
| <i>Рекомендации по выполнению систем подачи мазутного топлива</i> | 12 |
| <i>Подогрев трубопровода</i> | 12 |
| <i>Минимальное давление на всасывании насоса (как контура подачи топлива, так и горелки)</i> | 12 |
| <i>Максимальное рабочее давление насоса (как контура подачи топлива, так и горелки)</i> | 12 |
| <i>Регулировка контура питания</i> | 13 |
| <i>Регулировки горелки</i> | 13 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ | 17 |
| РЕГУЛИРОВКА РАСХОДА МАЗУТНОГО ТОПЛИВА | 20 |
| <i>Газовый клапан запальника: Клапан регулирования давления Brahma EG12xR</i> | 20 |
| <i>Регулировка мазутных термостатов</i> | 20 |
| <i>Регулировка расхода мазутного топлива</i> | 21 |
| <i>Регулирование - общее описание</i> | 26 |
| <i>Регулирование расхода воздуха и газа</i> | 26 |
| <i>Регулировка реле давления воздуха 2</i> | 8 |
| <i>Горелки модулирующие</i> | 28 |
| <i>Контур жидкого топлива</i> | 29 |
| ЧАСТЬ II: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 30 |
| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ | 30 |
| <i>Лицевая панель горелок</i> | 31 |
| ЧАСТЬ III: ОБСЛУЖИВАНИЕ | 32 |
| ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ | 32 |
| <i>Самоочищающийся фильтр</i> | 32 |
| <i>Снятие головки сгорания</i> | 33 |
| <i>Снятие фурмы, замена форсунки и электродов</i> | 33 |
| <i>Контроль сигнала пламени</i> | 34 |
| <i>Чистка и замена фоторезистора контроля пламени</i> | 34 |
| <i>Сезонная остановка</i> | 34 |
| <i>Утилизация горелки</i> | 34 |
| ТАБЛИЦА НЕПОЛАДОК - МЕРЫ УСТРАНЕНИЯ | 35 |
| ДЕТАЛИРОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ГОРЕЛКИ | 36 |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | 38 |
| ЭЛЕКТРОСХЕМЫ | 39 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | |

ВВЕДЕНИЕ

-НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ СОСТАВЛЯЕТ НЕОТЪЕМЛЕМУЮ И ВАЖНУЮ ЧАСТЬ ИЗДЕЛИЯ И ДОЛЖНА БЫТЬ ПЕРЕДАНА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ.

-НАСТОЯЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА КАК ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ТАК И ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ .

-ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ И ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИВЕДЕНА ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ, КОТОРУЮ МЫ НАСТОЙЧИВО РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ.

- СОХРАНЯТЬ ИНСТРУКЦИЮ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ АППАРАТА.

1 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Монтаж должен осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и нормами по действующему законодательству. Под квалифицированным персоналом понимается персонал, технически компетентный в сфере применения аппарата (бытовой или промышленной), в частности, сервисные центры, имеющие разрешение завода-изготовителя. Завод-изготовитель не несёт ответственности за вред, нанесённый из-за ошибки при монтаже аппарата.

При распаковке проверьте целостность оборудования; в случае сомнений не используйте аппарат, а обратитесь к поставщику.

Берегите от детей элементы упаковки (деревянный ящик, гвозди, скобы, полиэтиленовые пакеты, пенополистирол, и т.д.).

Перед осуществлением чистки или технического обслуживания необходимо обесточить аппарат.

• Не закрывайте решётки воздухопроводов. В случае неисправности и/или плохой работы аппарата, выключите его, не пытайтесь отремонтировать аппарат. Обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Во избежание нарушения безопасности ремонт изделий должен осуществляться только сервисным центром, имеющим разрешение завода-изготовителя, с использованием исключительно запчастей завода-изготовителя. Чтобы гарантировать надёжность аппарата и его правильное функционирование необходимо:

а) осуществлять периодическое сервисное обслуживание при помощи квалифицированного персонала в соответствии с инструкциями завода-изготовителя;

б) при принятии решения о прекращении использования аппарата, необходимо обезвредить все части, которые могут послужить источником опасности;

в) в случае продажи аппарата или передачи другому владельцу, проконтролируйте, чтобы аппарат имел настоящую инструкцию, к которой может обратиться новый владелец и/или наладчик;

г) для всех аппаратов с дополнительными блоками и оборудованием (включая электрическое) необходимо использовать только комплектующие завода-изготовителя. Данный аппарат должен быть использован только по назначению. Применение в других целях считается неправильным и, следовательно, опасным. Завод-изготовитель не несёт никакой контрактной или внеконтрактной ответственности за вред, причинённый неправильным монтажом и эксплуатацией, несоблюдением инструкций завода-изготовителя.

2 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРЕЛОК.

Горелка должна быть установлена в помещении с вентиляцией в соответствии с действующими нормами и достаточной для хорошего горения.

Допускается использование горелок, изготовленных исключительно в соответствии с действующими нормами.

Горелка должна использоваться только по назначению.

Перед подключением горелки убедитесь, что данные, указанные на табличке горелки соответствуют данным сети питания (электричество, газ, дизель или другой вид топлива).

Части горелки, расположенные рядом с пламенем и системой подогрева топлива, нагреваются во время работы горелки и остаются горячими в течение некоторого времени после её отключения. Не прикасайтесь к ним.

В случае принятия решения о прекращении использования аппарата по какой-либо причине квалифицированным персоналом должны быть выполнены следующие операции:

а) обесточить аппарат, отключив кабель питания на главном выключателе;

б) отключить подачу топлива при помощи ручного отсечного клапана,

извлекая приводные маховички.

Особые меры предосторожности

Убедитесь, что во время монтажа горелка была хорошо прикреплена к теплогенератору, и пламя образуется только внутри камеры сгорания генератора.

Перед запуском горелки и, по крайней мере, один раз в год, вызывать квалифицированный персонал для выполнения следующих операций:

а) регулировка подачи топлива в зависимости от мощности теплогенератора;

б) регулировка подачи поддерживающего горение воздуха с целью получения по крайней мере минимально допустимого КПД в соответствии с действующим законодательством;

в) осуществление проверки процесса сгорания во избежание выделения неотработанных или вредных газов, превышающего уровень, установленный действующими нормами;

г) проверка работы регулировочных и предохранительных устройств;

д) проверка правильной работы продуктов сгорания;

е) проверка затяжки всех систем механической блокировки регулировочных устройств после завершения регулировки;

ж) проверка наличия инструкции по эксплуатации и обслуживанию горелки в помещении котельной.

● В случае аварийной блокировки, сбросить блокировку нажав специальную кнопку RESET. В случае новой блокировки - обратиться в службу техпомощи, не выполняя новых попыток сброса блокировки..

● Эксплуатация и обслуживание горелки должны выполняться исключительно квалифицированным персоналом в соответствии с нормами по действующему законодательству.

3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИ РАБОТЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ПИТАНИЯ.

3а) ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

Электробезопасность аппарата обеспечивается только при условии его правильного подключения к эффективному заземляющему устройству, выполненного в соответствии с действующими нормами безопасности. Необходимо проверить соблюдение этого основного требования безопасности. В случае сомнения, обратитесь к квалифицированному персоналу для выполнения тщательной проверки электрооборудования, т.к. завод-изготовитель не несёт ответственность за вред, причинённый отсутствием заземления устройства.

Квалифицированный персонал должен проверить, чтобы характеристики электросети соответствовали максимальной потребляемой мощности аппарата, указанной на табличке, удостоверившись, в частности, что сечение проводов системы соответствует мощности, потребляемой аппаратом.

Для подключения аппарата к электросети не допускается использование переходных устройств, многоконтактных розеток и/или удлинителей.

Для подключения аппарата к сети необходим многополюсный выключатель в соответствии с нормами безопасности по действующему законодательству.

Использование любого компонента, потребляющего электроэнергию, требует соблюдения основных правил, таких как:

а) не прикасаться к аппарату мокрыми или влажными частями тела и/или когда вы находитесь босиком;

б) не дергать электропровода;

в) не оставлять аппарат под влиянием атмосферных факторов (дождь, солнце, и т.д.), за исключением предусмотренных случаев;

г) не допускать использование аппарата детьми и неопытными людьми.

● Не допускается замена кабеля питания аппарата пользователем. В случае повреждения кабеля необходимо отключить горелку и для замены обратиться исключительно к

квалифицированному персоналу.

- в случае отключения аппарата на определённый период рекомендуется отключить питание всех компонентов системы, потребляющих электроэнергию (насосы, горелка, и т. д.).

36) ТОПЛИВО: ГАЗ, ДИЗЕЛЬ, ИЛИ ДРУГИЕ ВИДЫ

Общие правила

Подключение горелки должно выполняться квалифицированным персоналом в соответствии с нормами и предписаниями по действующему законодательству, т.к. ошибка при подключении может стать причиной нанесения вреда людям, животным или вещам, за который завод-изготовитель не несёт никакой ответственности. До монтажа рекомендуется тщательно прочистить топливопровод агрегата, чтобы удалить случайные остатки, которые могут нарушить нормальную работу горелки.

Перед первым запуском горелки квалифицированный персонал должен проверить:

- а) внутреннюю и наружную герметичность топливопровода;
- б) соответствие расхода топлива требуемой мощности горелки;
- в) соответствие применяемого топлива характеристикам горелки;
- г) соответствие давления подачи топлива указанным на заводской табличке данным;
- е) соответствие системы подачи топлива требуемому горелкой расходу, а также её оборудование всеми контрольно-предохранительными приспособлениями, предусмотренными нормами по действующему законодательству.

В случае отключения аппарата на определённый период перекройте кран или краны подачи топлива.

Общие правила при использовании газа

Квалифицированный персонал должен проверить:

- а) соответствие газовой линии и газовой рампы нормам по действующему законодательству;
- б) герметичность всех газовых соединений;
- в) наличие вентиляции в помещении котельной, обеспечивающей постоянное поступление воздуха в соответствии с нормативами по действующему законодательству и, в любом случае, необходимое для хорошего горения.

- Не используйте газовые трубы в качестве заземления для электроприборов.
- Не оставляйте неиспользуемую горелку включенной и перекройте газовый кран.
- В случае длительного отсутствия пользователя перекройте главный кран подачи газа к горелке.

Если пахнет газом:

- а) не включать свет, не пользоваться телефоном или другими приборами, которые могли бы стать источником появления искр;
- б) немедленно открыть двери и окна, чтобы проветрить помещение;
- в) перекрыть газовые краны;
- г) обратиться за помощью к квалифицированному персоналу.

Не загромождайте вентиляционные отверстия помещения, где установлен газовый аппарат во избежание возникновения опасных ситуаций, таких как образование токсичных и взрывоопасных смесей.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ НОРМАТИВЫ И ДИРЕКТИВЫ

Горелки газовые

Европейские Директивы:

- 90/396/CEE (Директива по газу);
- 2006/95/CEE (Директива по Низкому Напряжению);
- 2004/108/CEE (Директива по Электромагнитной Совместимости).

Соответствующие нормативы:

- UNI EN 676 (Горелки газовые);
- CEI EN 60335-1 (Безопасность при эксплуатации электрических приборов бытового назначения и им подобных);
- EN 50165 (Требования по безопасности электрических систем).

Горелки дизельные

Европейские Директивы:

- 2006/95/CEE (Директива по Низкому Напряжению);
- 2004/108/CEE (Директива по Электромагнитной Совместимости).

Соответствующие нормативы:

- CEI EN 60335-1 (Безопасность при эксплуатации электрических приборов бытового назначения и им подобных);
- EN 50165 (Требования по безопасности электрических систем).

Нормативы итальянские:

- UNI 7824 (Горелки дизельные с наддувом воздуха).

Горелки мазутные

Европейские Директивы:

- 2006/95/CEE (Директива по Низкому Напряжению);
- 2004/108/CEE (Директива по Электромагнитной Совместимости).

Соответствующие нормативы:

- CEI EN 60335-1 (Безопасность при эксплуатации электрических приборов бытового назначения и им подобных);
- EN 50165 (Требования по безопасности электрических систем).

Нормативы итальянские:

- UNI 7824 (Горелки мазутные с наддувом воздуха).

Горелки комбинированные газо-дизельные

Европейские Директивы:

- 90/396/CEE (Директива по Газу);
- 2006/95/CEE (Директива по Низкому Напряжению);
- 2004/108/CEE (Директива по Электромагнитной Совместимости).

Соответствующие нормативы:

- UNI EN 676 (Горелки газовые);
- CEI EN 60335-1 (Безопасность при эксплуатации электрических приборов бытового назначения и им подобных);
- EN 50165 (Требования по безопасности электрических систем).

Нормативы итальянские:

- UNI 7824 (Горелки дизельные с наддувом воздуха).

Горелки комбинированные газо-мазутные

Европейские Директивы:

- 2006/95/CEE (Директива по Низкому Напряжению);
- 2004/108/CEE (Директива по Электромагнитной Совместимости).

Соответствующие директивы:

- CEI EN 60335-1 (Безопасность при эксплуатации электрических приборов бытового назначения и им подобных);
- EN 50165 (Требования по безопасности электрических систем).

Директивы итальянские

- UNI 7824 (Горелки мазутные с наддувом воздуха).

ЧАСТЬ I: ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Маркировка горелок

Горелки различаются по типу и модели. Маркировка моделей следующая.


| Тип PN1025 (1) | Модель (2) | N- (3) | PR. (4) | S. (5) | *. (6) | A. (6) |
|-------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|---|
| (1) ТИП ГОРЕЛКИ | | | | | | PN1025 - PN1030 - PN1040 |
| (2) ТИП ТОПЛИВА | | | | | | N - мазутное топливо - вязкость ≤ 89 сСт (12°E) при 50° C D - мазутное топливо - вязкость ≤ 118 сСт (15° E) при 80° C P - Нефть: вязкость 89 сСт (12°E) при 50° C |
| (3) ИСПОЛНЕНИЕ (возможные варианты) | | | | | | PR - Прогрессивное MD - Модулирующее |
| (4) ДЛИНА ФОРСУНКИ | | | | | | S - Стандартная |
| (5) СТРАНА НАЗНАЧЕНИЯ | | | | | | * - смотрите заводскую табличку |
| (6) ВАРИАНТЫ | | | | | | A - Стандартная |

Технические характеристики

| | | PN1025 | PN1030 | PN1040 |
|--|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Мощность | мин - макс кВт | 2550 - 8700 | 2550 - 10600 | 2550 - 13000 |
| Тип топлива | | мазут | | |
| Вязкость | | см. таблицу "Идентификация горелок" | | |
| Расход мазута | мин.-макс. кг/ч | 227 - 775 | 227 - 945 | 227 - 1160 |
| Давление жидкого топлива на входе в рампу | бар | 4макс | | |
| Электрическое питание | | 400В 3N а.с. 50 Гц | | |
| Общая электрическая мощность (на мазуте) | кВт | 72.5 | 76 | 84 |
| Общая электрическая мощность (на нефти) | кВт | - | 64 | - |
| Двигатель вентилятора | кВт | 18.5 | 22 | 30 |
| Электродвигатель насоса | кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Резисторы подогревателя (мазутное топливо) | кВт | 2 x 24 | | |
| Резисторы подогревателя (нефть) | кВт | - | 2 x 18 | - |
| Примерный вес | кг | 700 | 750 | 800 |
| Класс защиты | | IP40 | | |
| Тип регулирования | | Прогрессивное - Модулирующее | | |
| Рабочая температура | °C | -10 ÷ +50 | | |
| Температура хранения | °C | -20 ÷ +60 | | |
| Тип работы* | | Прерывный | | |

* **ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТИПУ РАБОТЫ ГОРЕЛКИ:** согласно требований европейского норматива по безопасности работы, горелка должна автоматически отключаться каждые 24 часа на несколько секунд, а затем вновь автоматически включаться. В связи с этим, все клиенты обязаны соблюсти эти требования.

Рабочие диапазоны

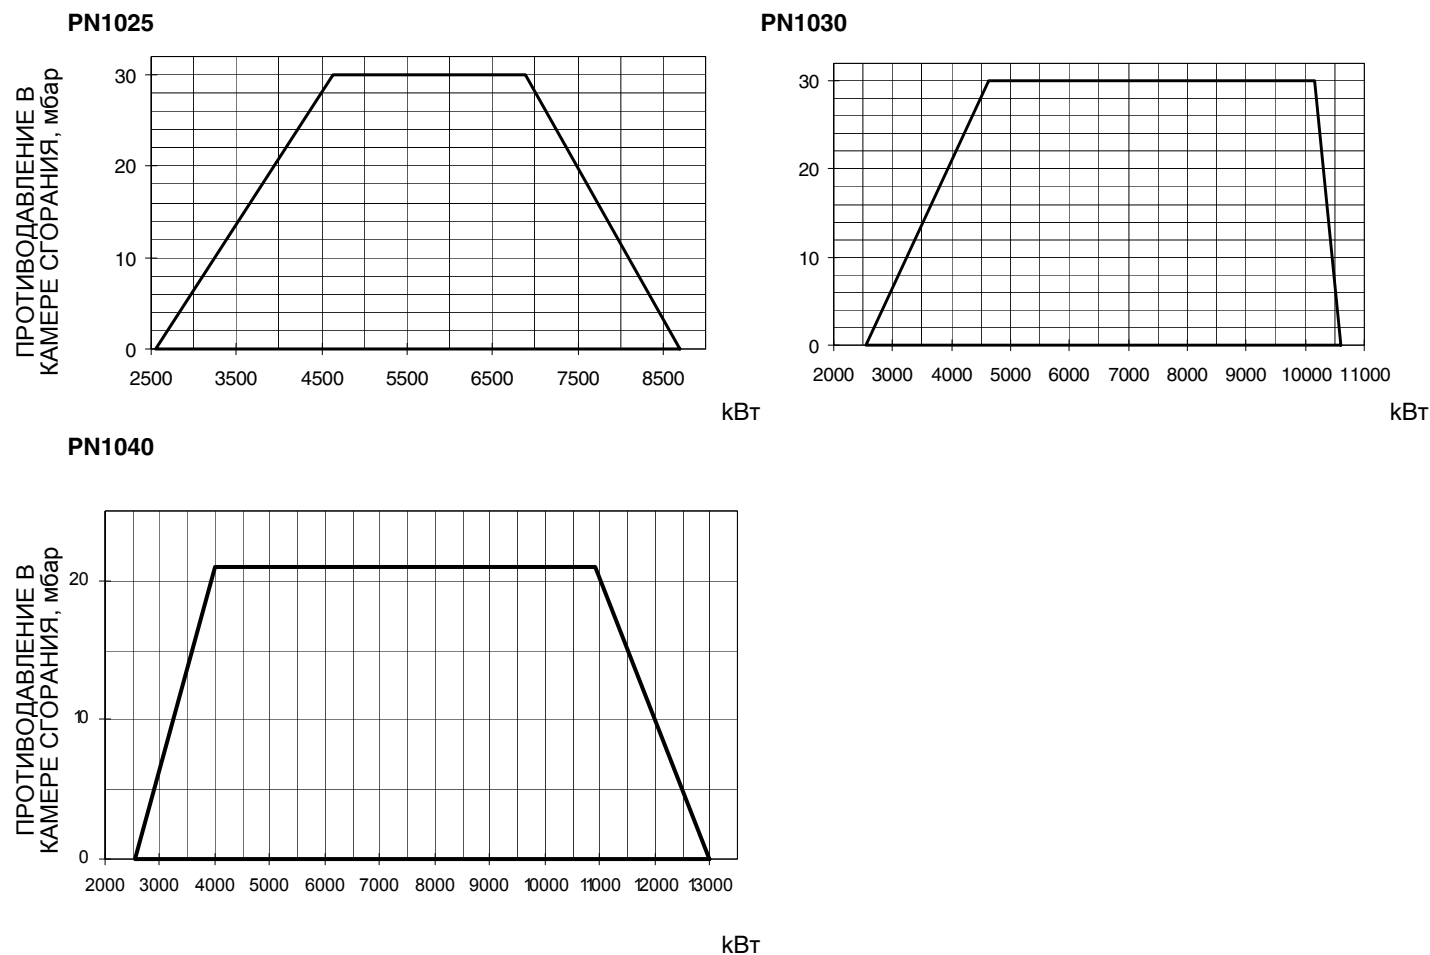


Чтобы получить мощность в ккал/ч, умножьте значение в кВт на 860.

Эти данные относятся к стандартным условиям: при атмосферном давлении в 1013 мбар и температуре окружающей среды в 15°C.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: диапазон работы представляет собой диаграмму, которая отображает результаты, достигнутые на заводе во время сертификации или лабораторных испытаний, но не представляет собой диапазон регулирования горелки. Точка максимальной мощности на таком графике, обычно достигается при установке головы сгорания в положение "МАХ" (см. параграф "Регулирование головы сгорания"); а точка минимальной мощности, наоборот, при установке головы сгорания в положение "MIN". Так как голова сгорания регулируется раз и навсегда во время первого розжига таким образом, чтобы найти правильный компромисс между топочной мощностью и характеристиками теплогенератора, это вовсе не означает, что действительная минимальная рабочая мощность будет соответствовать минимальной мощности, которая читается на рабочем графике.

Габаритные размеры в мм.

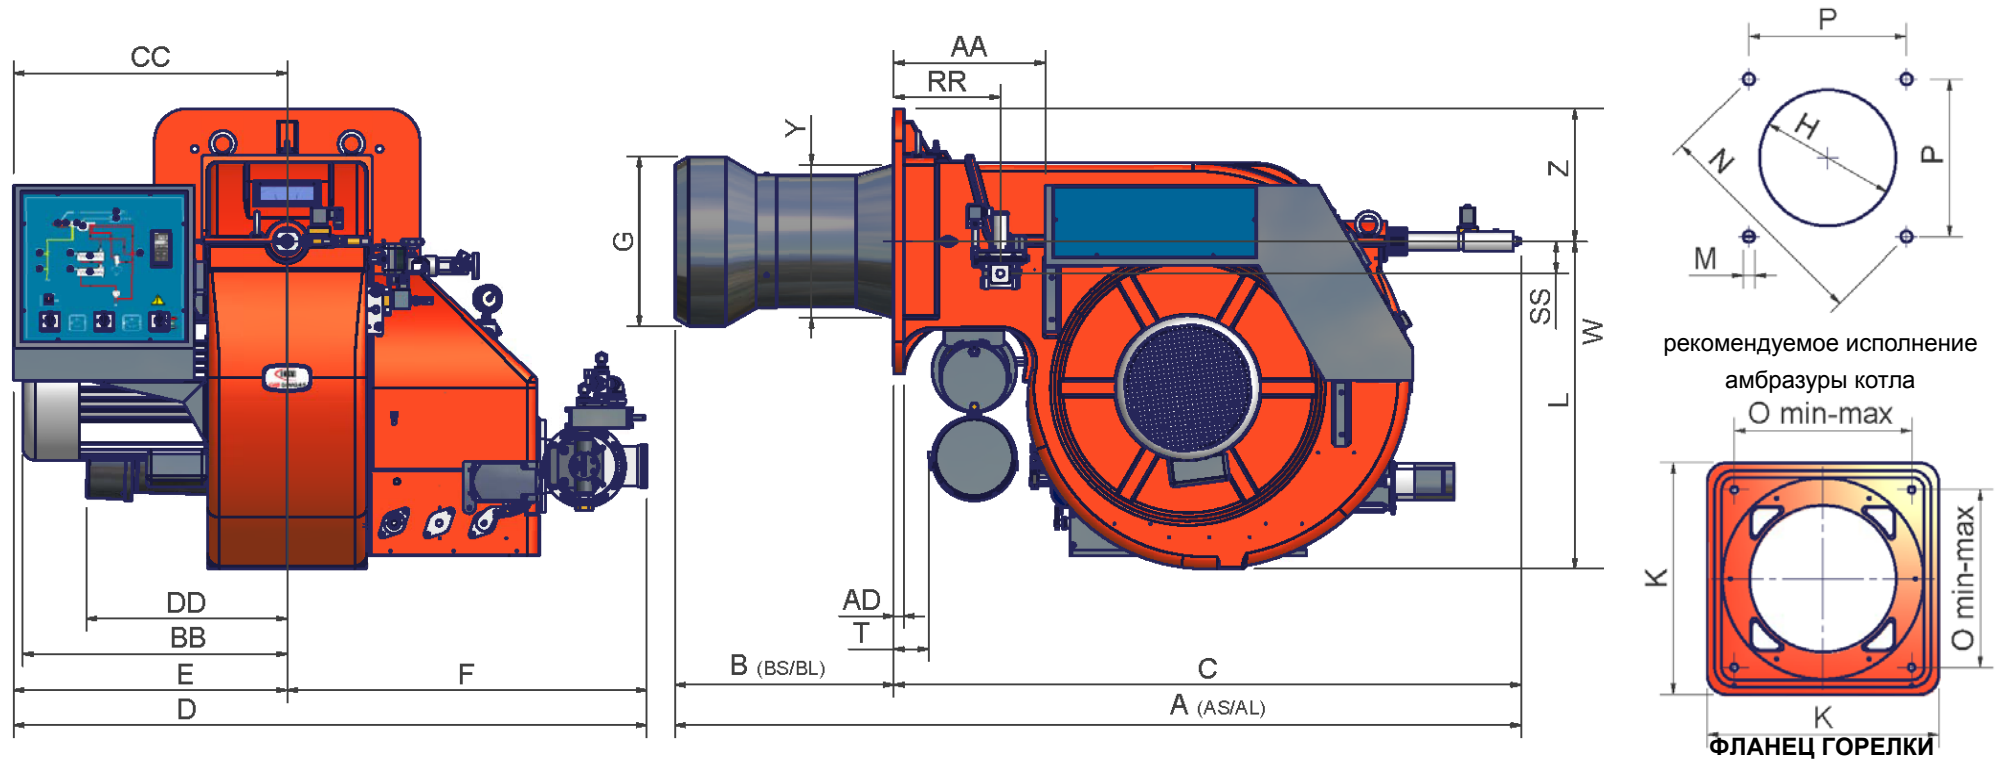

| | AS* | AL* | AA | AD | BS* | BL* | BB | C | CC | D | DD | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | RR | SS | T | W | Y | Z |
|---------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|------|-----|-----|
| PN1025 | 1960 | 2154 | 377 | 25 | 350 | 544 | 641 | 1560 | 680 | 1574 | 497 | 680 | 894 | 422 | 472 | 660 | 815 | M16 | 651 | 460 | 460 | 265 | 80 | 86 | 1145 | 379 | 330 |
| PN1030 | 1938 | 2132 | 377 | 25 | 350 | 544 | 657 | 1538 | 680 | 1574 | 497 | 680 | 894 | 422 | 472 | 660 | 815 | M16 | 651 | 460 | 460 | 265 | 80 | 86 | 1145 | 379 | 330 |
| PN1040 | 1970 | 2164 | 377 | 25 | 350 | 544 | 657 | 1570 | 680 | 1574 | 497 | 680 | 894 | 514 | 564 | 660 | 815 | M16 | 651 | 460 | 460 | 265 | 80 | 86 | 1145 | 404 | 330 |

*AS/BS = эта отметка относится к горелке со стандартным соплом

*AL/BL = эта величина относится к горелке с длинным соплом

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Упаковка

Горелки поставляются в деревянных ящиках размерами: 730mm x 1280mm x 1020mm (L x P x H)

Такая упаковка боится влажности, поэтому не разрешается штабелировать количество, превышающее максимальное, указанное на наружной стороне упаковки. В каждой упаковке находятся:

- горелка;
- шланги для жидкого топлива;
- фильтр для жидкого топлива;
- прокладка для установки между горелкой и котлом;
- пакет с данным руководством.


При снятии упаковки горелки и при утилизации горелки соблюдайте процедуры, предусмотренные действующими законами по утилизации материалов.



Подъем и перенос горелки

| | |
|--|--|
| | <p>ВНИМАНИЕ! Все операции по подъему и переносу горелки должны выполняться обученным для выполнения такой работы персоналом. В случае, если эти операции не будут выполняться должным образом, существует риск опрокидывания и падения горелки.</p> |
| | <p>Для переноса горелки использовать средства с соответствующей грузоподъемностью (См. параграф “Технические характеристики”).</p> |



Горелка оснащена рым болтами для подъема.

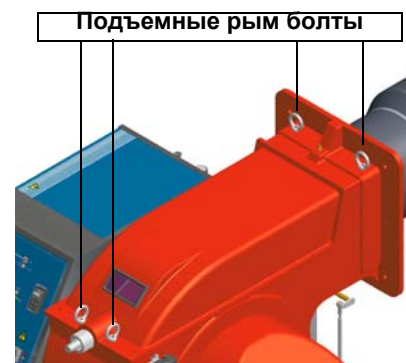

Монтаж горелки на котел

Для того, чтобы установить горелку на котел, действовать следующим образом:


- 1). выполнить отверстие на лицевой панели, закрывающей камеру сгорания, в соответствии с описанием, данным в параграфе “Габаритные размеры”
- 2). приставить горелку к лицевой панели котла: поднимать горелку при помощи рым болтов, имеющих в верхней части горелки (см. параграф “Подъем и перенос горелки”);
- 3). вкрутить болты (5) в отверстия лицевой плиты, согласно шаблона выполнения отверстия, описанного в параграфе “Габаритные размеры” ;
- 4). уложить прокладку на фланец горелки;
- 5). смонтировать горелку на котле;
- 6). закрепить с помощью гаек к болтам котла, согласно схеме, изображенной на рисунке;
- 7). По завершении монтажа горелки на котёл, позаботьтесь о том, чтобы пространство между соплом горелки и огнеупорным краем отверстия котла было герметически закрыто специальным изолирующим материалом (валик из жаропрочного волокна или огнеупорного цемента).

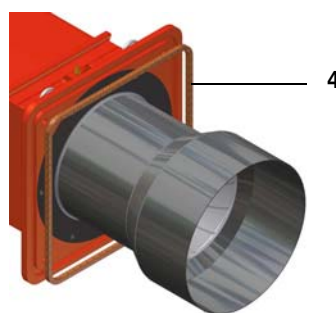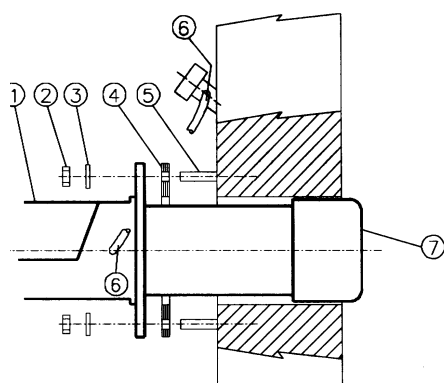

Описание

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | Горелка |
| 2 | Крепёжная гайка |
| 3 | Шайба |
| 4 | Жгут из керамического волокна |
| 5 | Шпилька |
| 6 | Трубка для чистки глазка |
| 7 | Сопло |

Горелка создана для работы в том положении, которое указано на нижеследующем рисунке. Верхняя часть соединительного фланца, с помощью которого она крепится к теплогенератору, должна быть горизонтальной с целью достижения правильного наклона бачка для предварительного разогрева топлива. При необходимости монтажа в другом положении - обратиться в Техотдел фирмы.

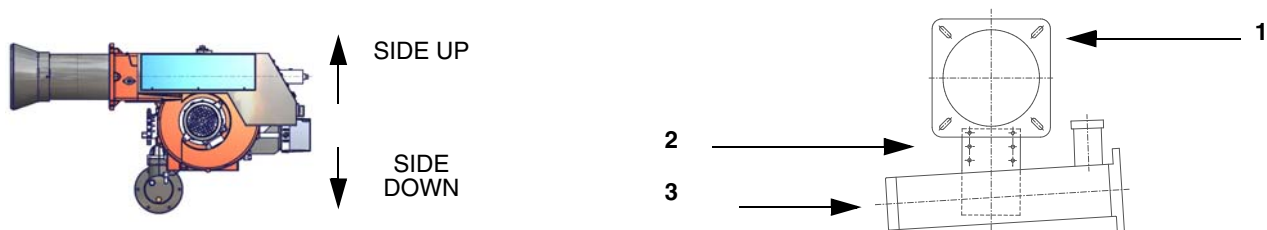

Описание

- 1 Фланец горелки (стрелка указывает на его верхнюю часть)
- 2 Скоба
- 3 Бачок подогревателя (входит в комплектацию горелки)

Схема электрических подключений

| | |
|--|---|
| | <p>СОБЛЮДАЙТЕ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, УБЕДИТЕСЬ В ПОДСОЕДИНЕНИИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ К СИСТЕМЕ, ПРИ ПОДСОЕДИНЕНИИ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И НЕ ПОМЕНЯЙТЕ МЕСТАМИ ФАЗУ И НЕЙТРАЛЬ, ПОДГОТОВЬТЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ, ТЕРМОМАГНИТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ПОДХОДЯЩИЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТИ.</p> <p>ВНИМАНИЕ: прежде, чем выполнять электрические подключения, убедитесь в том, что выключатель системы установлен в положение “ВЫКЛ”, а главный выключатель горелки тоже находится в положении 0 (OFF - ВЫКЛ). Прочитайте внимательно главу “ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ”, в части “Электрическое питание”.</p> |
| | <p>ВНИМАНИЕ: на горелке установлена перемычка между клеммами 6 и 7. В случае подсоединения термостата большого/малого пламени уберите данную перемычку перед подсоединением термостата.</p> <p>ВАЖНО: Присоединяя электрические провода в клеммной коробке МА, убедитесь, что провод заземления длиннее проводов фазы и нейтрали.</p> <p>ВНИМАНИЕ: был предусмотрен вспомогательный контакт (клеммы №507 и 508 клеммной коробки МА), которые необходимо подключить к аварийной системе (аварийная сигнализация/отключение питания) в случае неполадки контактора мазутных резисторов (имеющимися в главе “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ”).</p> |

Для выполнения подключений действуйте следующим образом:

- 1). Снимите крышку электрощита горелки, открутив стопные винты;
- 2). для выполнения электрических соединений воспользоваться схемами, имеющимися в главе "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ";
- 3). проверьте направление вращения двигателя вентилятора и двигателя насоса (см. следующий параграф);
- 4). установите на место крышку электрощита.

| | |
|--|--|
| | ВНИМАНИЕ, настроить термореле на номинальное значение тока двигателя. |
|--|--|

Направление вращения двигателя вентилятора и двигателя насоса

После завершения выполнения электрических соединений горелки проверьте направление вращения двигателя вентилятора. Двигатель должен вращаться в направлении, указанном на корпусе. В случае неправильного вращения инвертируйте трехфазное питание и вновь проверьте направление вращения двигателя.

Присоединение нагревательных элементов (для подогрева мазута) 18 - 24 кВт

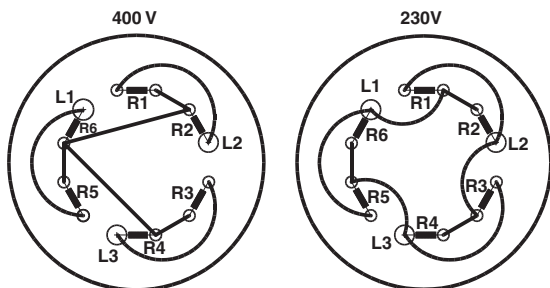


Рис. 1

СОЕДИНЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА

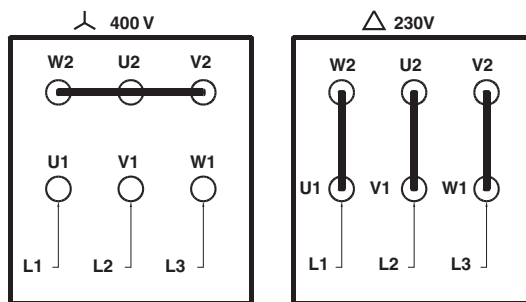


Рис. 2

Соединение двигателя вентилятора

В случае использования двигателей, приводимых в действие “звездой-треугольником”, подсоединить все 6 проводов, соблюдая последовательность, указанную в главе “Электрические схемы”.

Гидравлический контур

Используемые насосы могут устанавливаться как в однотрубных системах, так и в двухтрубных.

ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМА : используется одна труба, которая отходит с некоторого расстояния от дна емкости и достигает входа на насос. От насоса, жидкое топливо под давлением подается на форсунку: одна часть выходит с форсунки, а остаток топлива возвращается на насос. При этой системе, если присутствует винт байпаса, его необходимо снять, а опционное отверстие для обратного хода топлива на корпусе насоса, должно быть закрыто глухой заглушкой.


ДВУТРУБНАЯ СИСТЕМА: используется одна труба, которая соединяет емкость со штуцером на входе насоса, как в однотрубной системе, и еще одна труба, которая от штуцера обратного хода топлива насоса подсоединяется, в свою очередь, к емкости. Весь излишек мазутного (дизельного) топлива возвращается, таким образом, в емкость: система, значит, может считаться самосливной. Если присутствует внутренний байпас, то необходимо вставить винт в отверстие во избежание прохождения воздуха и топлива через насос. Горелки выходят с завода-изготовителя подготовленными к двухтрубной системе подачи топлива. Возможно трансформация для подачи топлива с помощью однотрубной системы (рекомендуемая при гравитационной подаче), как это описано выше. Для перехода с однотрубной системы на двухтрубную, необходимо вставить винт байпаса, в соответствии с **G** (насос с вращением против часовой стрелки - если смотреть на ось).

ВНИМАНИЕ: Изменение направления вращения насоса приведет к изменению всех подключений.

SUNTEC T

обозначения

- A мазутное топливо на всасывании
- B мазутное топливо под давлением
- 1 К клапану регулировки давления
- 2 Штуцер для вакуумметра
- 3 Штуцер для манометра
- 5 Всасывание (Вход в емкость)
- 6 Винт байпасный

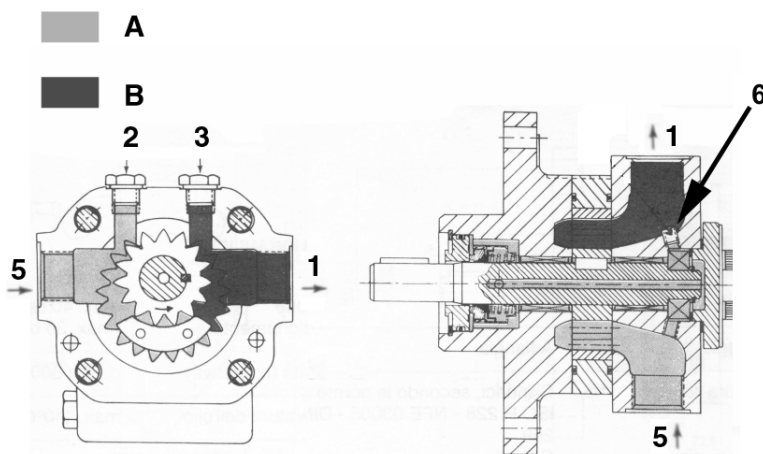

Сброс воздуха


В двухтрубных установках сброс воздуха автоматический: он происходит через сливную выемку, выполненную на поршне.

В однотрубных установках необходимо расслабить один из штуцеров для забора давления на насосе, с тем, чтобы весь воздух вышел из системы.

| Suntec T.. | |
|-----------------------------|--|
| Диапазон вязкости топлива | 3 - 75 сСт |
| Температура жидкого топлива | 0 - 150 °С |
| Давление на входе мин. | - 0.45 бар во избежание образования газа |
| Давление на входе макс. | 5 бар |
| Скорость | 3600 об./мин. макс. |

Условные обозначения

- 1 Вход G3/4
- 2 Штуцер для манометра G1/4
- 3 Штуцер вакуумметра для замера разрежения на входе G1/4
- 4 К клапану регулирования давления G3/4

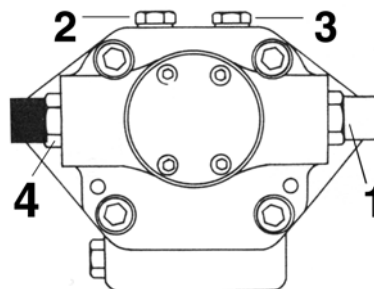

ПРИМЕЧАНИЕ: Насос с вращением типа "С".

Регулятор давления Suntec TV

Регулирование давления на подаче

Снять глухую гайку 1 и прокладку 2, отвинтить контргайку 4. Для увеличения давления повернуть регулировочный винт 3 по часовой стрелке. Для снижения давления повернуть винт против часовой стрелки. Завинтить контргайку 4, поставить на место прокладку 2 и глухую гайку 1.

Условные обозначения

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Глухая гайка |
| 2 | Прокладка |
| 3 | Регулировочный винт |
| 4 | Контргайка |
| 5 | Прокладка |

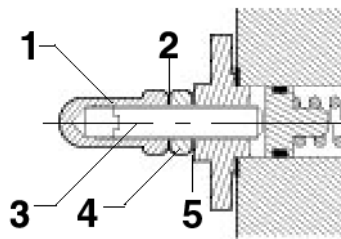


Рис. 3


Правила использования топливных насосов

- Если используется однотрубная система, убедиться в том, что внутри отверстия обратного хода топлива отсутствует байпасный винт. Наличие этого винта может мешать нормальной работе насоса и может явиться причиной его повреждения.
- Не добавлять в топливо разные присадки во избежание образования соединений, которые со временем могут отложиться между зубьями зубчатого колеса и заблокировать его.
- Заполнив цистерну, не включать горелку сразу, а подождать некоторое время для того, чтобы подвешенные в топливе примеси успели осесть на дно цистерны и не всасывались насосом.
- При первом запуске насоса в эксплуатацию в случае, если предусмотрена работа вхолостую в течение разумного времени (напр., при наличии длинного трубопровода всасывания, добавить смазочное масло в насос через штуцер вакуумметра.
- Во время прикрепления вала двигателя к валу насоса, не оказывать бокового или осевого нажима на вал, во избежание чрезмерного износа соединительной муфты, повышения уровня шума, перегрузки зубчатого колеса от усилия.
- Наличие воздуха в трубопроводах не допускается. В связи с этим использование приспособлений быстрого соединения не рекомендуется. Использовать резьбовые или механические уплотнительные фитинги. Закупорить соединительные резьбы, колена и точки соединения съемным уплотнением подходящего типа. Свести к необходимому минимуму количество сцеплений, поскольку они все являются потенциальными источниками утечек.
- Не допускается использование Тефлона для соединения шлангов всасывания, подачи и обратного хода, во избежание попадания в систему частиц этого материала, которые оседают на фильтрах насоса и форсунки, уменьшая эффективность их работы. Рекомендуется использовать уплотнительные резиновые кольца OR или механические уплотнители (стрельчатые и кольцевые медные и алюминиевые прокладки).
- Рекомендуется установить внешний фильтр в трубопроводе всасывания перед насосом.

Подсоединение шлангов


Для того, чтобы подсоединить шланги к насосу, действовать следующим образом, в зависимости от модели поставляемого насоса:

- 1). снять заглушки с отверстий входа топлива (A) и обратного хода (R);
- 2). закрутить вращающиеся гайки двух шлангов на насос, стараясь не спутать **вход топлива с обратным ходом**: Внимательно следить за стрелками, отштампованными на насосе, которые указывают на вход топлива и обратный ход (см. предыдущий параграф).

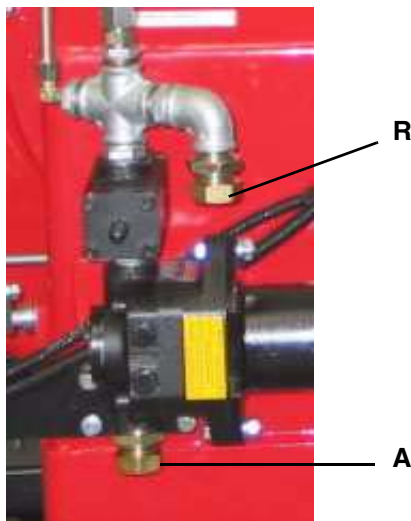

Гидравлические соединения

- 1 Подача
2 Обратный ход
3 Открытие фурмы
4 Кабель подогрева
(только для горелок,
работающих на густом
мазуте)
5 Подогреватель
патронного типа
(только для горелок,
работающих на
экологическом/густом
мазуте)

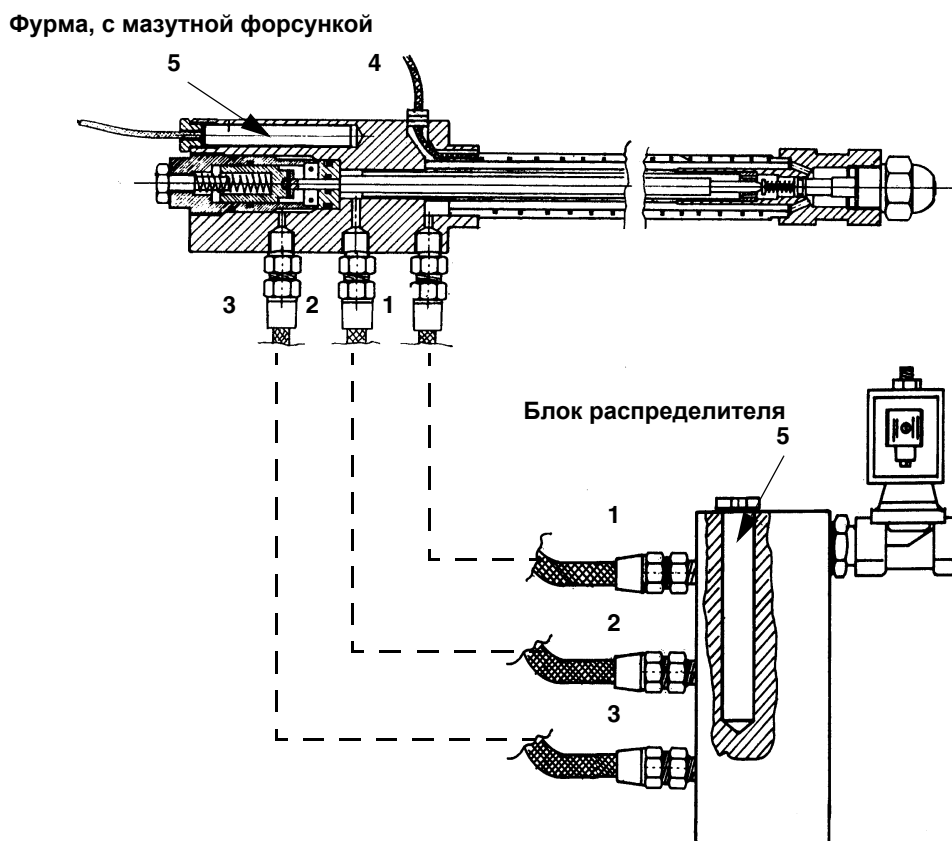

Рекомендации по выполнению систем подачи мазутного топлива

Этот параграф имеет целью дать рекомендации по выполнению систем подачи топлива на горелки, которые используют мазутное топливо. Для того, чтобы добиться нормальной работы горелок, очень важно выполнить систему подачи топлива на горелки, согласно определенным критериям. Ниже приведены некоторые из них, которые, естественно, не могут быть исчерпывающими до конца. Нужно учитывать, что термин жидкое топливо и даже мазутное топливо - очень обобщенный, потому что он включает в себя большую разновидность топлива с разными физико-химическими свойствами и, в первую очередь, это касается вязкости. Поэтому целью системы подачи топлива является нагнетание и подогрев топлива.

Вязкость топлива выражается в разных единицах измерения; самыми распространенными являются: °E, cSt, шкалы Сайболта и Редвуд. Таблица 3 демонстрирует конверсию вязкости из одной единицы измерения в другую.

Например: вязкость в 132 cSt равна вязкости в 17.5 °E.

График на Рис. 4 отображает каким образом меняется вязкость мазутного топлива в зависимости от изменения его температуры. Например мазутное топливо, которое имело примерную вязкость в 22 °E при 50 °C, после подогрева до 100 °C имеет уже вязкость в примерно 3 °E.

Что касается возможности его перекачивания, то это зависит от типа насоса, который перекачивает топливо, хотя на графике на Рис. 4 дается примерный предел, равный 100 °E. Поэтому надо обращать внимание на характеристики поставляемого с горелкой насоса.

Обычно, минимальная температура мазутного топлива на входе насоса возрастает вместе с вязкостью, именно с целью, чтобы иметь возможность его перекачивать. Если обратиться к графику на Рис. 5, то будет понятно, что для того, чтобы нагнетать мазутное топливо вязкостью 50 °E при 50 °C, необходимо подогреть его до примерно 80 °C.

Подогрев трубопровода

Обязателен подогрев трубопроводов, то есть требуется иметь систему подогрева трубопроводов и компонентов системы подачи топлива, чтобы поддерживать вязкость в пределах возможности нагнетания. Чем выше вязкость топлива и чем ниже температура окружающей среды, тем более обязательна эта система.

Минимальное давление на всасывании насоса (как контура подачи топлива, так и горелки)

Слишком низкое давление вызывает эффект кавитации (о чем дает знать характерный шум): производитель насосов декларирует величину минимального давления. Поэтому необходимо проверять технические характеристики насосов. В-общем, при увеличении температуры мазутного топлива должно увеличиться также и минимальное давление на всасывании насоса именно во избежание газификации составляющих мазутного топлива, закипающих при низкой температуре, а значит и кавитации. Эффект кавитации кроме ухудшения работы горелки, преждевременно выводит из строя топливный насос. График на Рис. 6 дает общее представление о том, каким образом должно возрастать давление на всасывании насоса вместе с температурой используемого топлива.

Максимальное рабочее давление насоса (как контура подачи топлива, так и горелки)

Необходимо помнить также, что насосы и все компоненты всей системы, в которой циркулирует мазутное топливо, имеют также и максимальные пределы. Читать внимательно техническую документацию, касающуюся каждого компонента.

Схемы на Рис. 8 и Рис. 9, составленные согласно Нормы UNI 9248 "Линии подачи жидкого топлива от емкости к горелке" демонстрируют каким образом должен быть реализован топливный контур. Для других стран придерживаться нормативов, действующих в этих странах.

Расчет трубопроводов, обогревательной системы трубопроводов и другие конструкторские детали - входит в компетенцию проектировщика системы.

Регулировка контура питания

В зависимости от вязкости используемого мазутного топлива, в нижеследующей таблице даны примерные значения температуры и давления, на которые надо регулировать топливо в контуре. **ПРИМЕЧАНИЕ:** диапазоны температуры и давления, приемлемые компонентами топливного контура, должны быть сверены с техническими характеристиками применяемых компонентов!

| ВЯЗКОСТЬ МАЗУТНОГО ТОПЛИВА ПРИ 50 °С | | ДАВЛЕНИЕ НА КОЛЬЦЕВОМ КОНТУРЕ | ТЕМПЕРАТУРА НА КОЛЬЦЕВОМ КОНТУРЕ* |
|---|------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| сСт (°E) | | бар | °С |
| | < 50 (7) | 1 - 2 | 20 |
| > 50 (7) | < 110 (15) | 1 - 2 | 50 |
| > 110 (15) | < 400 (50) | 1 - 2 | 65 |

Таб. 1

Регулировки горелки

В зависимости от вязкости мазутного топлива, которое используется, в нижеследующей таблице даны примерные значения температуры и давления, на которые должны быть настроены приборы горелки.

Температуру мазутного топлива необходимо устанавливать на "термостате резисторов" TR, она должна быть такова, чтобы иметь вязкость на форсунке, равную примерно 1.5 °E.

| ВЯЗКОСТЬ ПРИ 50 °С | ДАВЛЕНИЕ МАЗУТА ЗА НАСОСОМ (№24 на ЗИД0023/14) | | ДАВЛЕНИЕ МАЗУТА ЗА КЛАПАНОМ РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА (№33 В ЗИД0023/14) | | ТЕМПЕРАТУРА ТЕРМОСТАТА РЕЗИСТОРОВ TR | | ТЕМПЕРАТУРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НОГО ТЕРМОСТАТА РЕЗИСТОРОВ TRS | ТЕМПЕРАТУРА ТЕРМОСТАТА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ TSI |
|--------------------|--|-------------|--|-------------|--|------------|--|--|
| | °E | МИН. БАР | МАКС. БАР | МИН. БАР | МАКС. БАР | МИН. °С | МАКС. °С | °С |
| < 50 (7) | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 100 | 115 | 190 | 50 |
| > 50 (7) | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 125 | 140 | 190 | 60 |
| > 110 (15) | 5 | 8 | 0.5 | 2 | 145 | 160 | 190 | 70 |

Таб. 2

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ – ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ИЗ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ В ДРУГУЮ

| ВЯЗКОСТЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ (САНТИСТОКС) сСт | ГРАДУСЫ ЭНГЛЕР (°E) | СЕКУНДЫ ПО СЕЙБОЛТУ Universal (SSU) | СЕКУНДЫ ПО СЕЙБОЛТУ FuroI (SSF) | СЕКУНДЫ по РЕДВУДУ (Standard) | СЕКУНДЫ ПО СЕЙБОЛТУ №2 (Admiralty) |
|--|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1 | 1 | 31 | -- | 29 | -- |
| 2.56 | 1.16 | 35 | -- | 32.1 | -- |
| 4.3 | 1.31 | 40 | -- | 36.2 | 5.1 |
| 7.4 | 1.58 | 50 | -- | 44.3 | 5.83 |
| 10.3 | 1.88 | 60 | -- | 52.3 | 6.77 |
| 13.1 | 2.17 | 70 | 12.95 | 60.9 | 7.6 |
| 15.7 | 2.45 | 80 | 13.7 | 69.2 | 8.44 |
| 18.2 | 2.73 | 90 | 14.44 | 77.6 | 9.3 |
| 20.6 | 3.02 | 100 | 15.24 | 85.6 | 10.12 |
| 32.1 | 4.48 | 150 | 19.3 | 128 | 14.48 |
| 43.2 | 5.92 | 200 | 23.5 | 170 | 18.9 |
| 54 | 7.35 | 250 | 28 | 212 | 23.45 |
| 65 | 8.79 | 300 | 32.5 | 254 | 28 |
| 87.6 | 11.7 | 400 | 41.9 | 338 | 37.1 |
| 110 | 14.6 | 500 | 51.6 | 423 | 46.2 |
| 132 | 17.5 | 600 | 61.4 | 508 | 55.4 |
| 154 | 20.45 | 700 | 71.1 | 592 | 64.6 |
| 176 | 23.35 | 800 | 81 | 677 | 73.8 |
| 198 | 26.3 | 900 | 91 | 762 | 83 |
| 220 | 29.2 | 1000 | 100.7 | 896 | 92.1 |
| 330 | 43.8 | 1500 | 150 | 1270 | 138.2 |
| 440 | 58.4 | 2000 | 200 | 1690 | 184.2 |
| 550 | 73 | 2500 | 250 | 2120 | 230 |
| 660 | 87.6 | 3000 | 300 | 2540 | 276 |
| 880 | 117 | 4000 | 400 | 3380 | 368 |
| 1100 | 146 | 5000 | 500 | 4230 | 461 |
| 1320 | 175 | 6000 | 600 | 5080 | 553 |
| 1540 | 204.5 | 7000 | 700 | 5920 | 645 |
| 1760 | 233.5 | 8000 | 800 | 6770 | 737 |
| 1980 | 263 | 9000 | 900 | 7620 | 829 |
| 2200 | 292 | 10000 | 1000 | 8460 | 921 |
| 3300 | 438 | 15000 | 1500 | 13700 | -- |
| 4400 | 584 | 20000 | 2000 | 18400 | -- |

Таб. 3

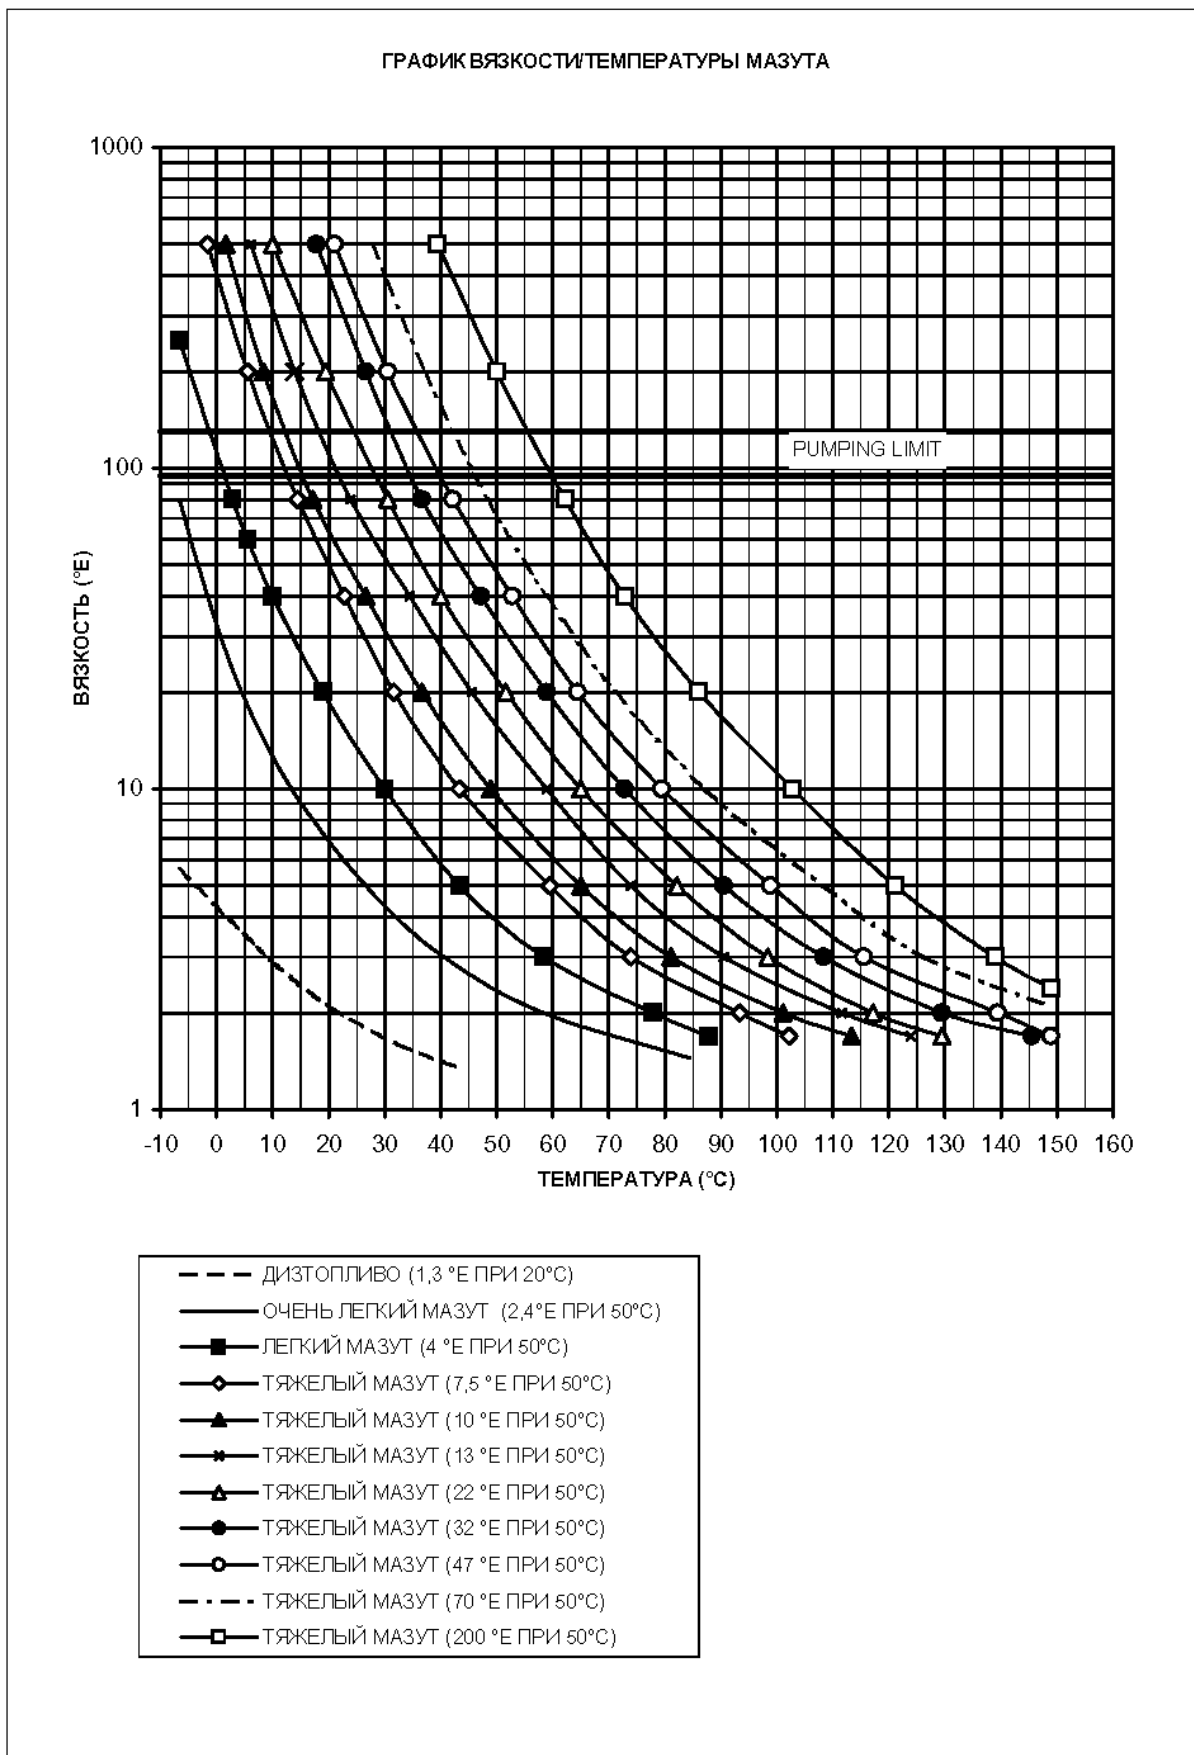


Рис. 4

Минимальная температура подачи топлива в зависимости от его вязкости.

ПРИМЕР: если имеется мазутное топливо с вязкостью 50 °E при температуре 50 °C, температура мазутного топлива, подаваемого на насос, должна равняться 80 °C (см. график)

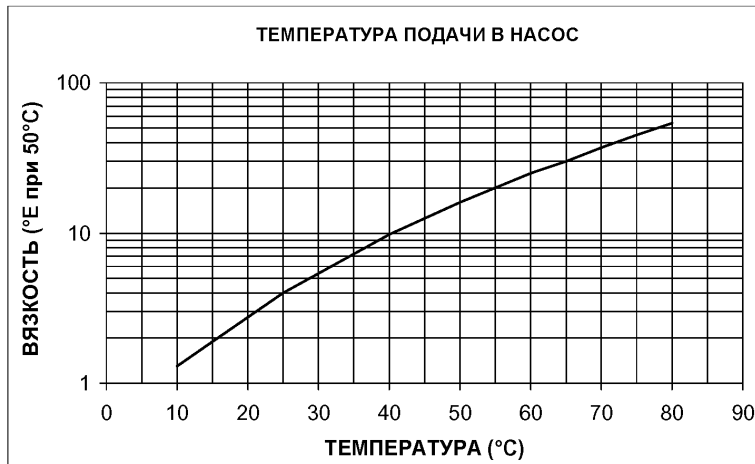


Рис. 5

Ориентировочный график давления мазутного топлива в зависимости от его температуры



Рис. 6

Ориентировочная таблица температуры распыления мазутного топлива в зависимости от вязкости

ПРИМЕР: если имеется мазутное топливо вязкостью, равной 50 °E при температуре 50 °C, температура распыления мазутного топлива будет составлять значение от 145 до 160 °C (см. график)

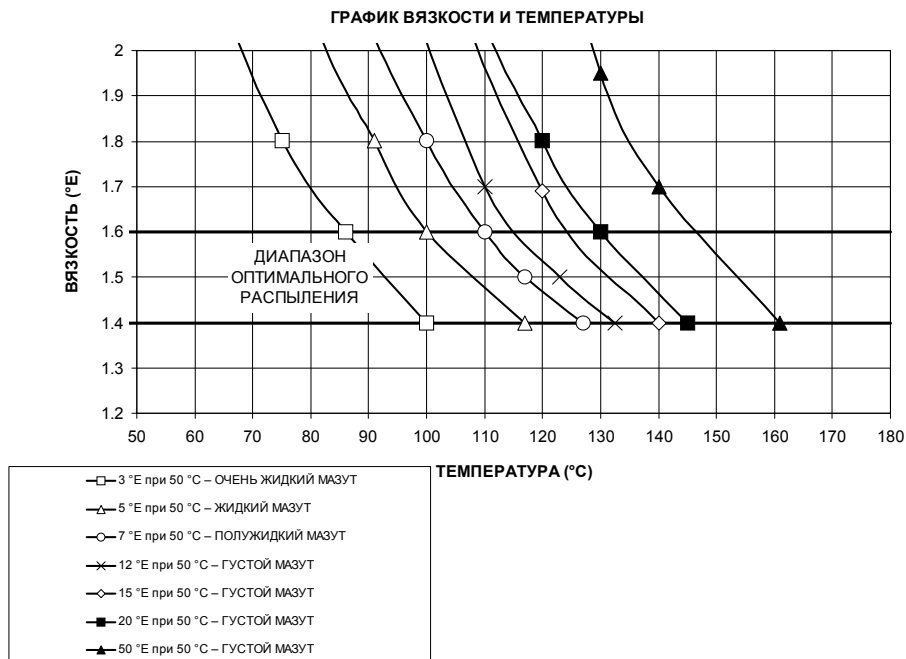


Рис. 7

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Рис. 8 - 31D0023 – Система подачи мазута при наличии одной горелки - Гидравлическая схема


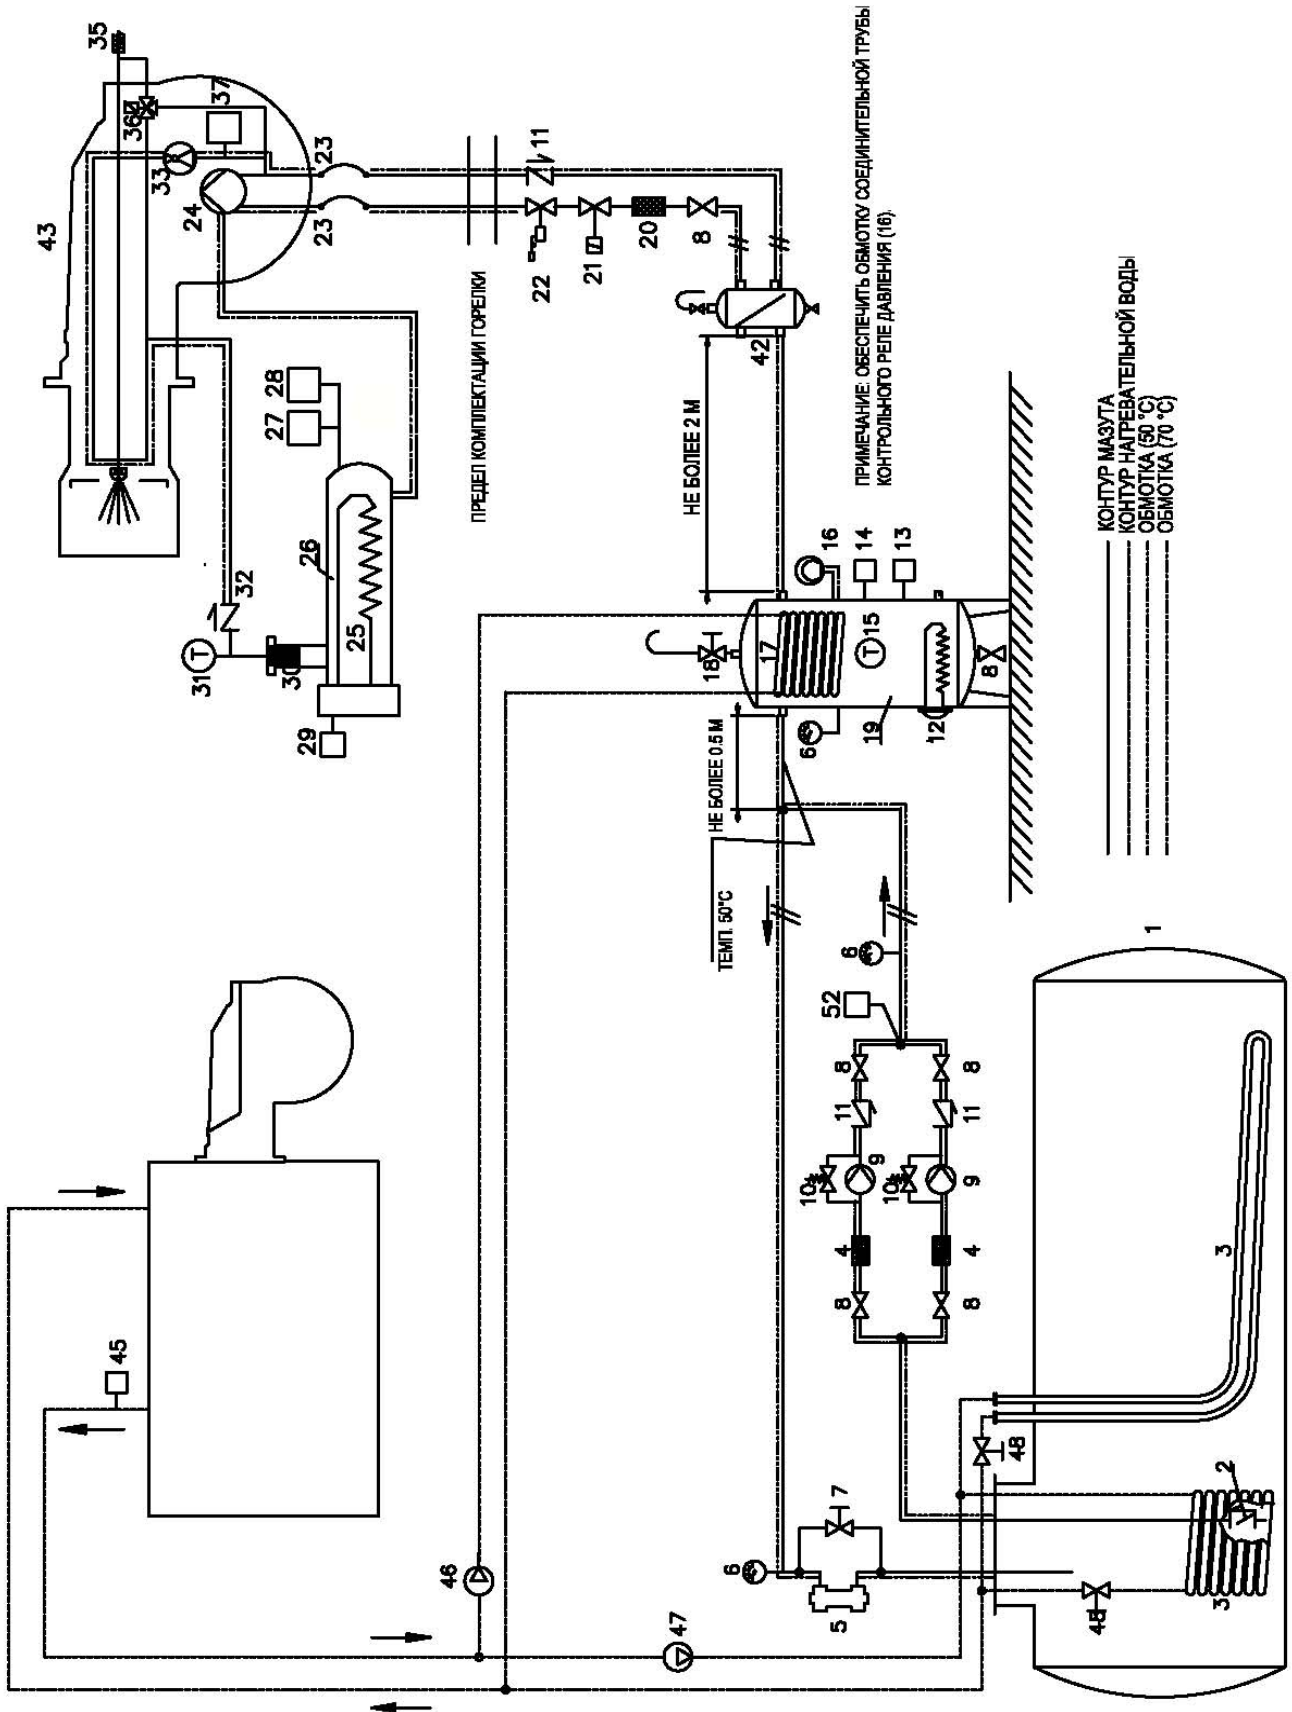


Рис. 9 - - Гидравлическая схема 31D0014 - Система подачи мазута при наличии от двух и более горелок

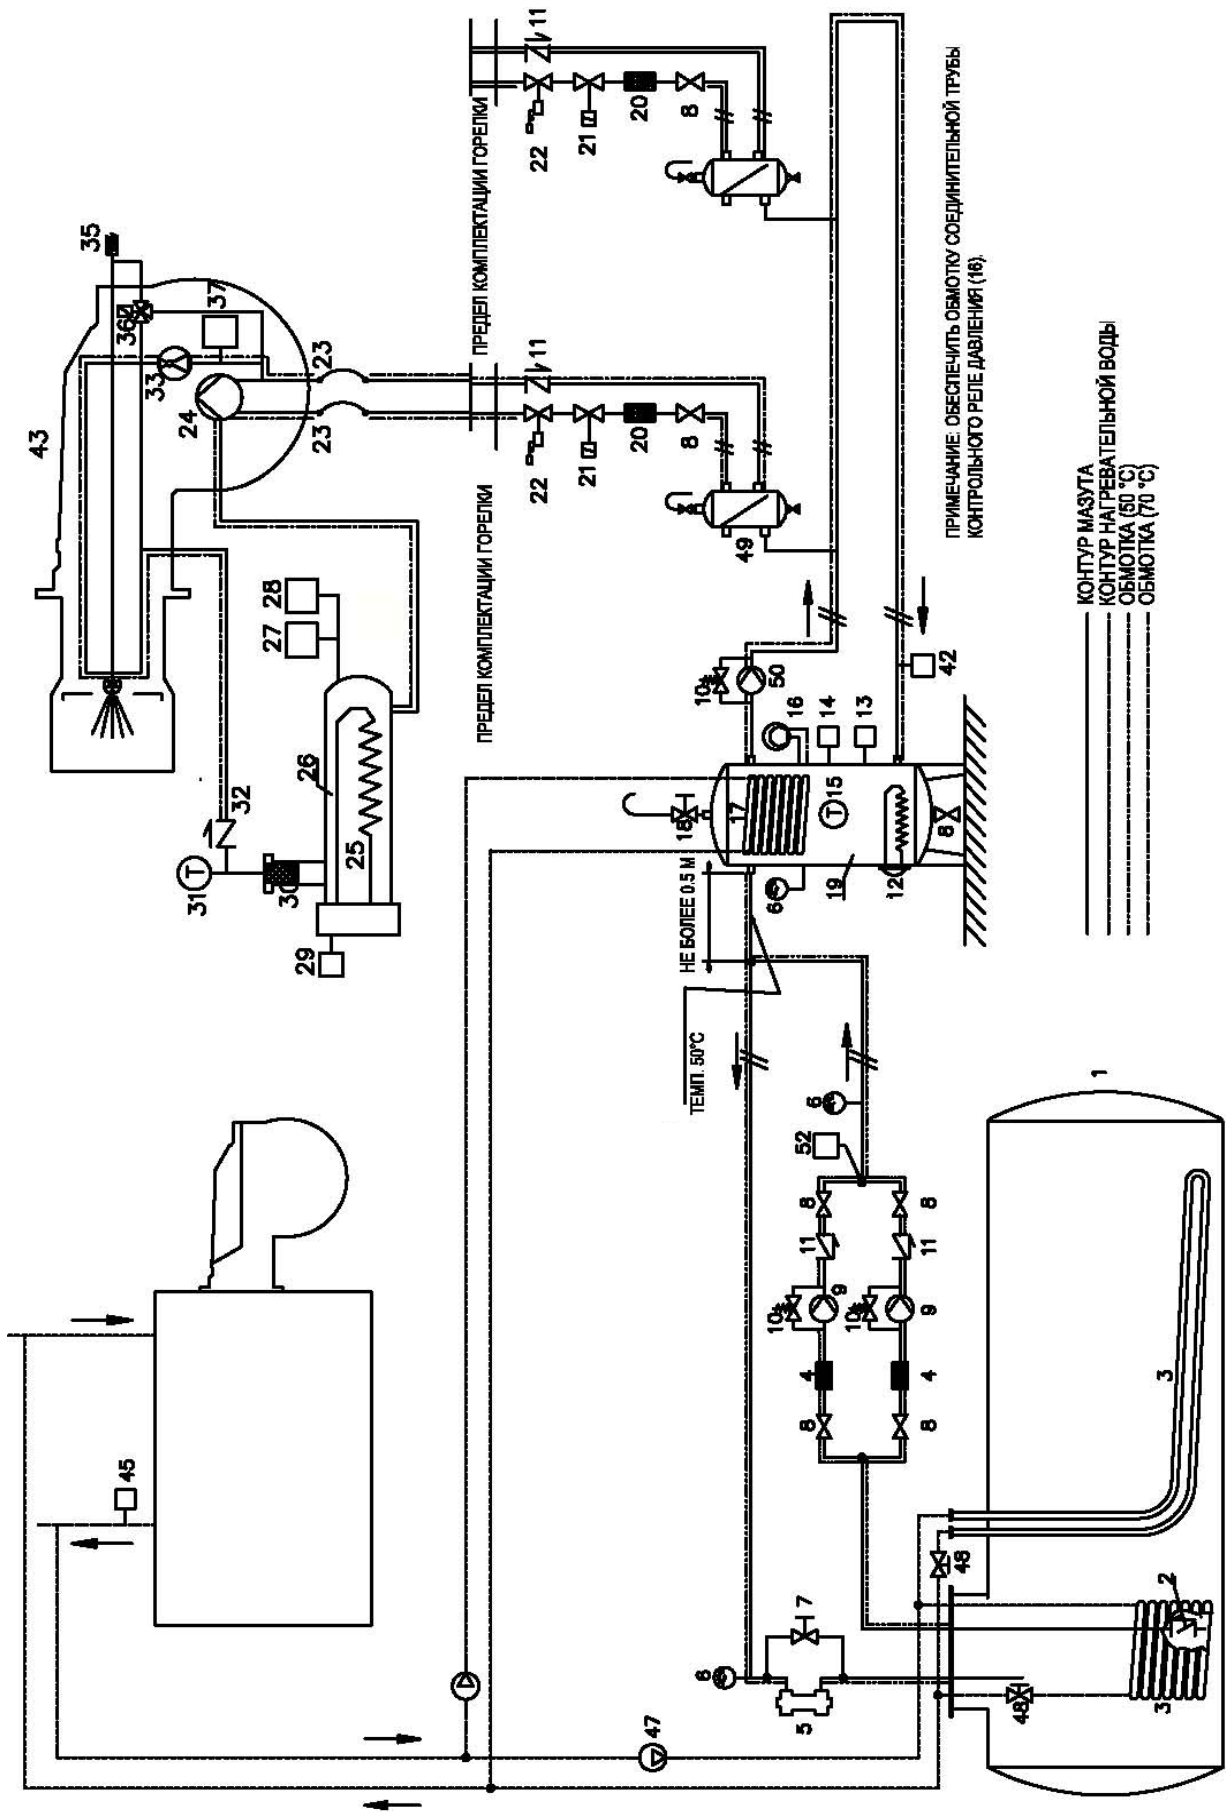

Гидравлическая схема 3ID0014

| | |
|----|---|
| 1 | Цистерна мазута |
| 2 | Донный клапан |
| 3 | Нагревательный змеевик цистерны |
| 4 | Фильтр на линии |
| 5 | Регулятор давления системы мазута |
| 6 | Манометр |
| 7 | Байпасный клапан для регулирования давления |
| 8 | Ручной запорный клапан |
| 9 | Насос мазута |
| 10 | Регулятор давления насоса |
| 11 | Обратный клапан |
| 12 | Нагревательный элемент рабочего бака |
| 13 | Термостат нагр. элемента рабочего бака |
| 14 | Контрольный термостат горелки |
| 15 | Термометр |
| 16 | Контрольное реле давления нагр. эл. раб. бака |
| 17 | Нагревательный змеевик рабочего бака |
| 18 | Вантуз рабочего бака |
| 19 | Рабочий бак |
| 20 | Фильтр мазута |
| 21 | Электроклапан отсечки топлива |
| 22 | Клапан отсечки топлива |
| 23 | Шланги насоса горелки |
| 24 | Насос мазута |
| 25 | Нагр. элемент бачка-подогревателя горелки |
| 26 | Бачок-подогреватель горелки |
| 27 | Контрольный термостат мазута |
| 28 | Предохран. термостат нагр. эл. бачка |
| 29 | Регулировочный термостат темп. мазута |
| 30 | Фильтр бачка |
| 31 | Термометр |
| 32 | Клапан против выделения газа |
| 33 | Регулятор температуры обратного хода |
| 34 | Предохранительный клапан горелки |
| 35 | Поршень копия |
| 36 | Регулятор производительности копия |
| 37 | Контрольный термостат горелки |
| 42 | Термостат включения горелки |
| 43 | Горелка |
| 45 | Термостат насосов системы подогрева змеевиков и труб |
| 46 | Насос нагревательной воды рабочего бака (1) |
| 47 | Насос нагревательной воды цистерны (19) |
| 48 | Регулировочные клапаны балансировки нагревательной воды |
| 49 | Дегазатор |
| 50 | Циркуляционный насос мазута |
| 52 | Реле макс. давления кольцевого контура |

Гидравлическая схема 3ID0023

| | |
|----|---|
| 1 | Цистерна мазута |
| 2 | Донный клапан |
| 3 | Нагревательный змеевик цистерны |
| 4 | Фильтр на линии |
| 5 | Регулятор давления системы мазута |
| 6 | Манометр |
| 7 | Байпасный клапан для регулирования давления |
| 8 | Ручной запорный клапан |
| 9 | Насос мазута |
| 10 | Регулятор давления насоса |
| 11 | Обратный клапан |
| 12 | Нагревательный элемент рабочего бака |
| 13 | Термостат нагр. элемента рабочего бака |
| 14 | Контрольный термостат горелки |
| 15 | Термометр |
| 16 | Контрольное реле давления нагр. эл. раб. бака |
| 17 | Нагревательный змеевик рабочего бака |
| 18 | Вантуз рабочего бака |
| 19 | Рабочий бак |
| 20 | Фильтр мазута |
| 21 | Электроклапан отсечки топлива |
| 22 | Клапан отсечки топлива |
| 23 | Шланги насоса горелки |
| 24 | Насос мазута |
| 25 | Нагр. элемент бачка-подогревателя горелки |
| 26 | Бачок-подогреватель горелки |
| 27 | Контрольный термостат мазута |
| 28 | Предохран. термостат нагр. эл. бачка |
| 29 | Регулировочный термостат темп. мазута |
| 30 | Фильтр бачка |
| 31 | Термометр |
| 32 | Клапан против выделения газа |
| 33 | Регулятор температуры обратного хода |
| 34 | Предохранительный клапан горелки |
| 35 | Поршень копия |
| 36 | 3-ход. электроклапан для управления поршнем |
| 37 | Контрольный термостат горелки |
| 42 | Дегазатор |
| 43 | Горелка |
| 45 | Термостат насосов системы подогрева змеевиков и труб |
| 46 | Насос нагревательной воды рабочего бака (19) |
| 47 | Насос нагревательной воды цистерны (1) |
| 48 | Регулировочные клапаны балансировки нагревательной воды |
| 52 | Реле макс. давления кольцевого контура |

РЕГУЛИРОВКА РАСХОДА МАЗУТНОГО ТОПЛИВА



Газовый клапан запальника: Клапан регулирования давления Brahma EG12*R

Снять защитную крышку, расположенную в нижней части клапана, поворачивая ее против часовой стрелки. При вращении по часовой стрелке гайки 1, как показано на , клапан закрывается, а при вращении против часовой стрелки - клапан открывается

- Снимите колпачок Т
- Для увеличения давления газа на выходе при помощи отвёртки поворачивайте винт TR, как показано на риснок.

При ввинчивании давление увеличивается, при отвинчивании - уменьшается.

Установите колпачок на место.

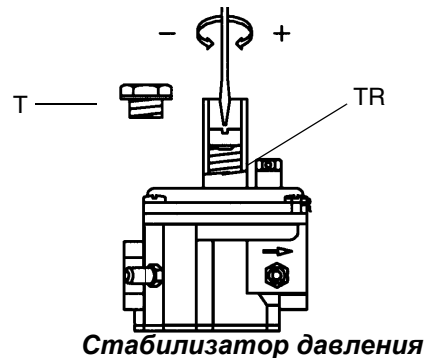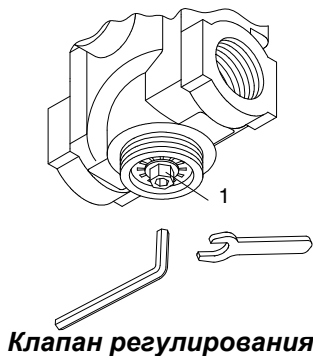

Регулировка мазутных термостатов

Для того, чтобы иметь доступ к термостатам, необходимо снять крышку электрощита горелки: регулировка выполняется с помощью отвертки, которой необходимо воздействовать на винт VR, указанный на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЕ: Термостат TCI имеется только на горелках, работающих на тяжелом мазутном топливе, вязкостью 50°E при 50°С.

TCN - Разрешительный термостат готовности мазутного топлива (Рис. 10)

Этот термостат необходимо настраивать на значение на 10% меньше значения, указанного на графике “вязкость - температура” (Рис. 4).

TRS - Предохранительный термостат сопротивлений (Рис. 10)

Во время испытаний на заводе термостат настраивается на значение примерно 190 °С. Этот термостат срабатывает, когда рабочая температура превышает установленное предельное значение. Проверить причину неполадки и вновь ввести в действие термостат с помощью кнопки PR.

TR - Термостат сопротивлений (Рис. 10)

Этот термостат необходимо настраивать на правильное значение, согласно графика “вязкость - температура” (Рис. 4), а затем проверит температуру с помощью термометра, установленного на бачке.

TCI - Термостат готовности системы к работе (Рис. 10)

Этот термостат присутствует только на горелках, работающих на тяжелом мазутном топливе вязкостью 50°E при 50°С. Настроить этот термостат согласно значений, данных на стр 12.

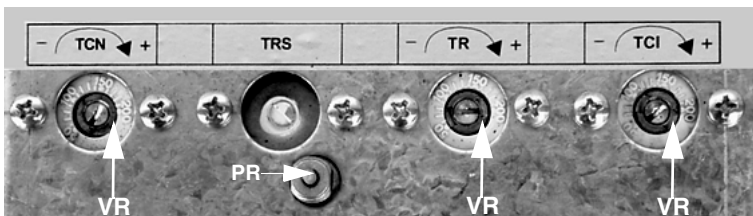


Рис. 10

Регулировка расхода мазутного топлива

Расход мазутного топлива регулируется за счет выбора форсунки (противопоточного типа), соответствующего мощности котла и типу применения размера, а также регулировки давления на прямом и обратном ходе жидкого топлива, согласно данных, указанных в таблице и на графике (для считывания давления - читайте последующие параграфы)

| СОПЛО | ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА НА ФОРСУНКЕ бар | ДАВЛЕНИЕ НА ОБРАТНОМ ХОДЕ НА БОЛЬШОМ ПЛАМЕНИ МАКС. бар | ДАВЛЕНИЕ НА ОБРАТНОМ ХОДЕ НА МАЛОМ ПЛАМЕНИ МИН. бар |
|--------------|----------------------------------|--|---|
| FLUIDICS WR2 | 25 | 19-20 | 7 - 9 (рекомендуется) |
| BERGONZO B/C | 25 | 18-21 | 7 - 9 (рекомендуется) |

| РАЗМЕР | РАСХОД кг/час | |
|--------|---------------|------|
| | Мин | Макс |
| 40 | 13 | 40 |
| 50 | 16 | 50 |
| 60 | 20 | 60 |
| 70 | 23 | 70 |
| 80 | 26 | 80 |
| 90 | 30 | 90 |
| 100 | 33 | 100 |
| 115 | 38 | 115 |
| 130 | 43 | 130 |
| 145 | 48 | 145 |
| 160 | 53 | 160 |
| 180 | 59 | 180 |
| 200 | 66 | 200 |
| 225 | 74 | 225 |
| 250 | 82 | 250 |
| 275 | 91 | 275 |
| 300 | 99 | 300 |
| 330 | 109 | 330 |
| 360 | 119 | 360 |
| 400 | 132 | 400 |
| 450 | 148 | 450 |
| 500 | 165 | 500 |
| 550 | 181 | 550 |
| 600 | 198 | 600 |
| 650 | 214 | 650 |
| 700 | 231 | 700 |
| 750 | 250 | 750 |
| 800 | 267 | 800 |

Таб. 4


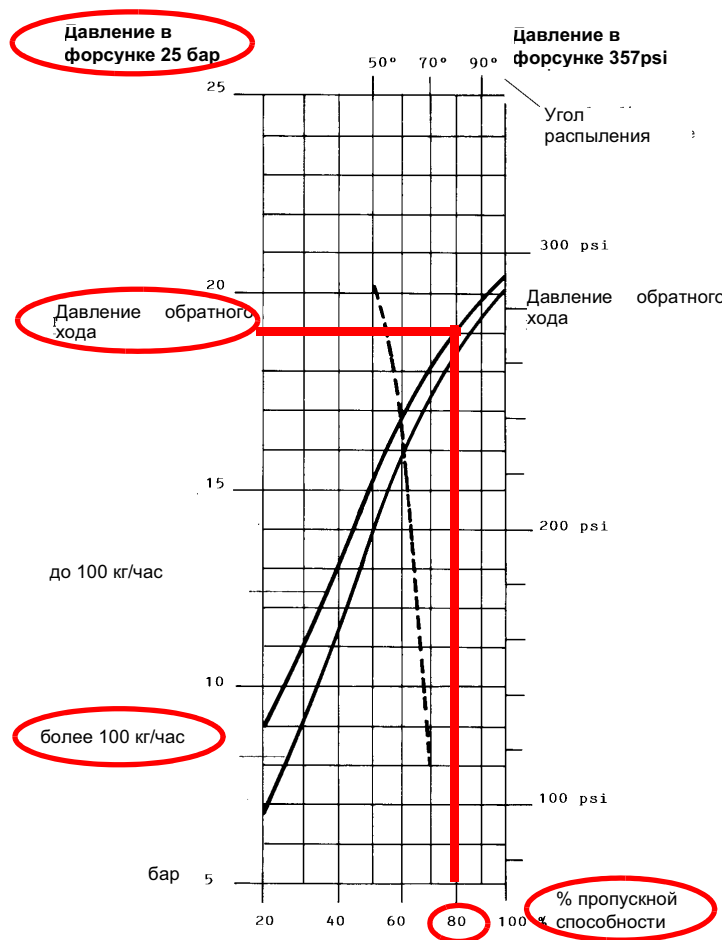


Рис. 11

-----Угол распыления топлива, в зависимости от давления на обратном ходе топлива
 _____ Расход %


Пример : 80% номинального расхода на форсунке можно получить, если установлены форсунки с расходом более 100 кг/час, при давлении на обратном ходе примерно равном 18 бар (см. график на Рис. 11).

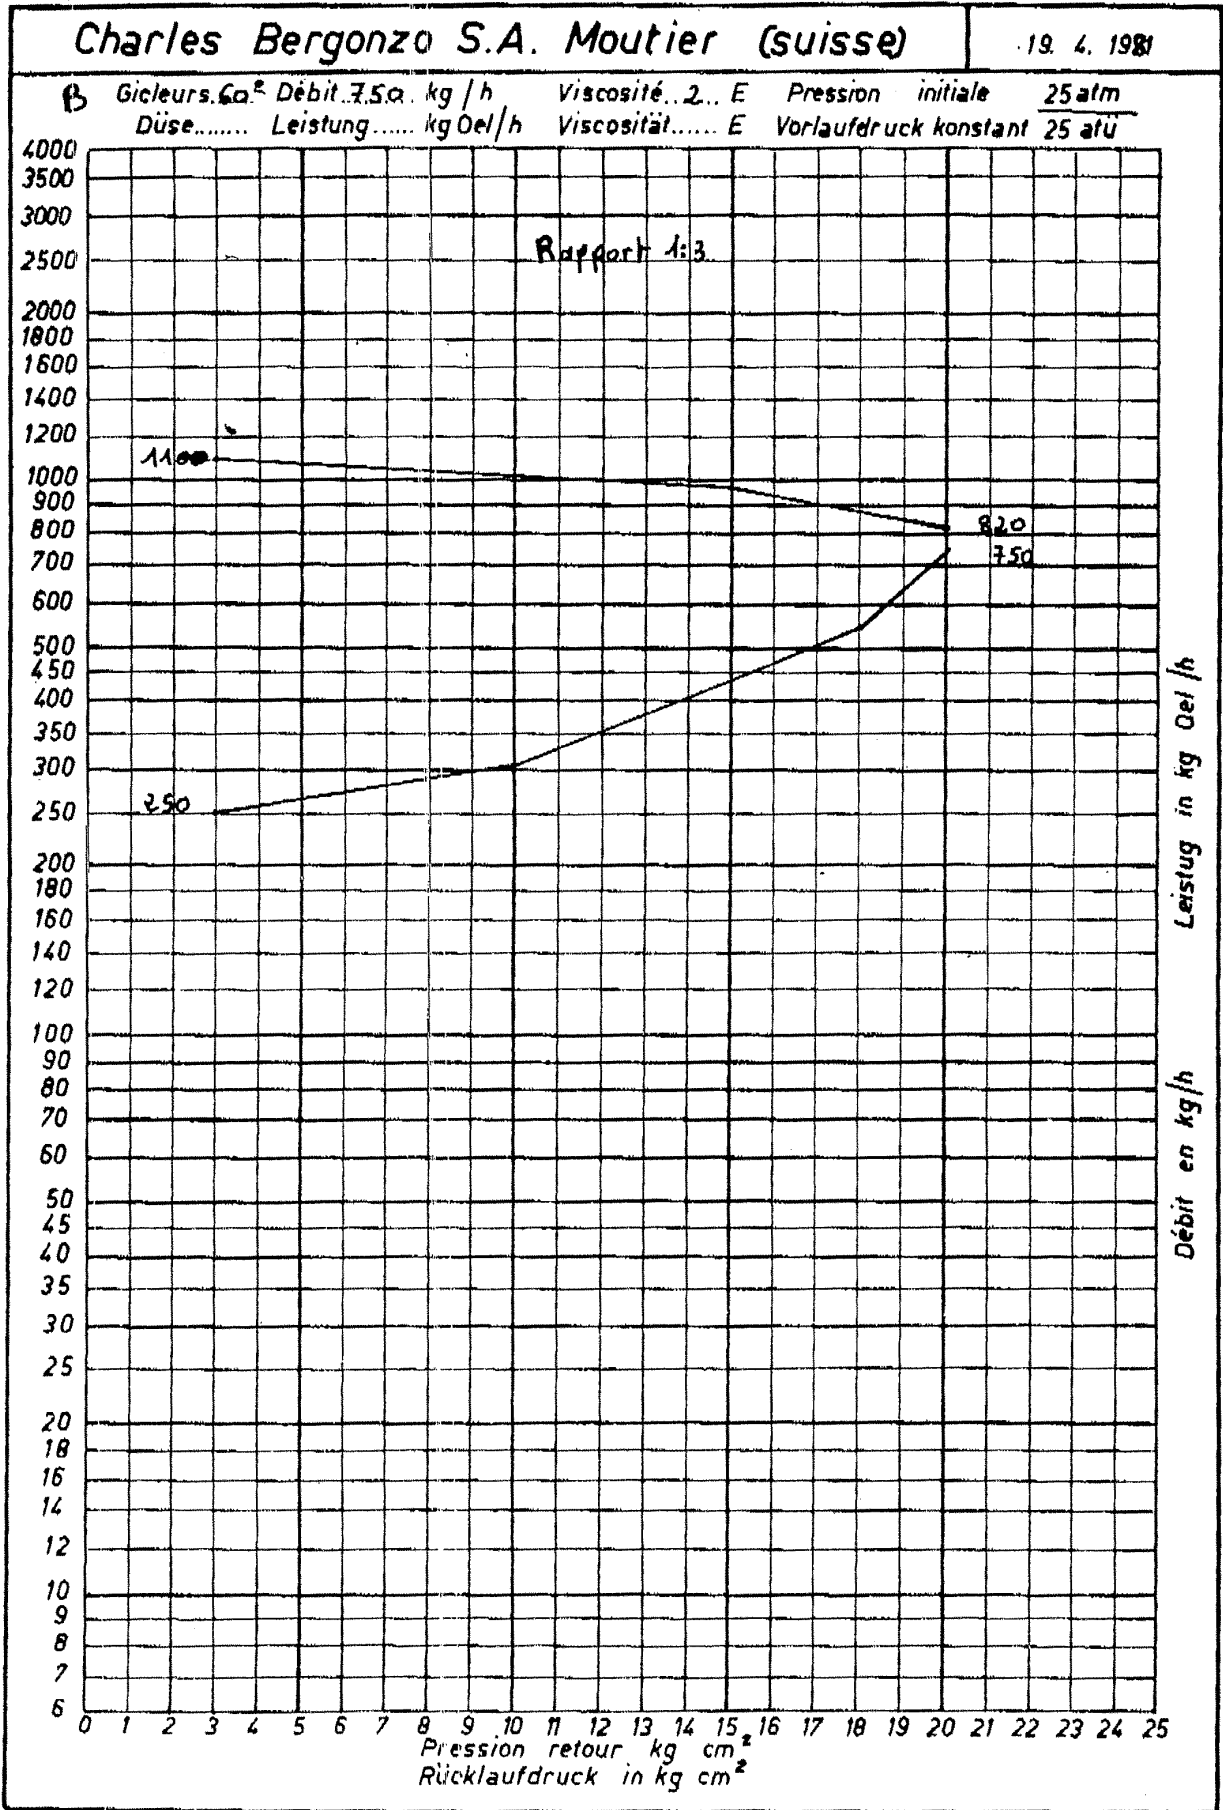

Charles Bergonzo S.A. Moutier (suisse)

19. 4. 1981

Ø Gicleurs...60² Débit...200. kg / h Viscosité...2. E Pression initiale 25 atm
 Düse..... Leistung..... kg Oel/h Viscosität..... E Vorlaufdruck konstant 25 atü

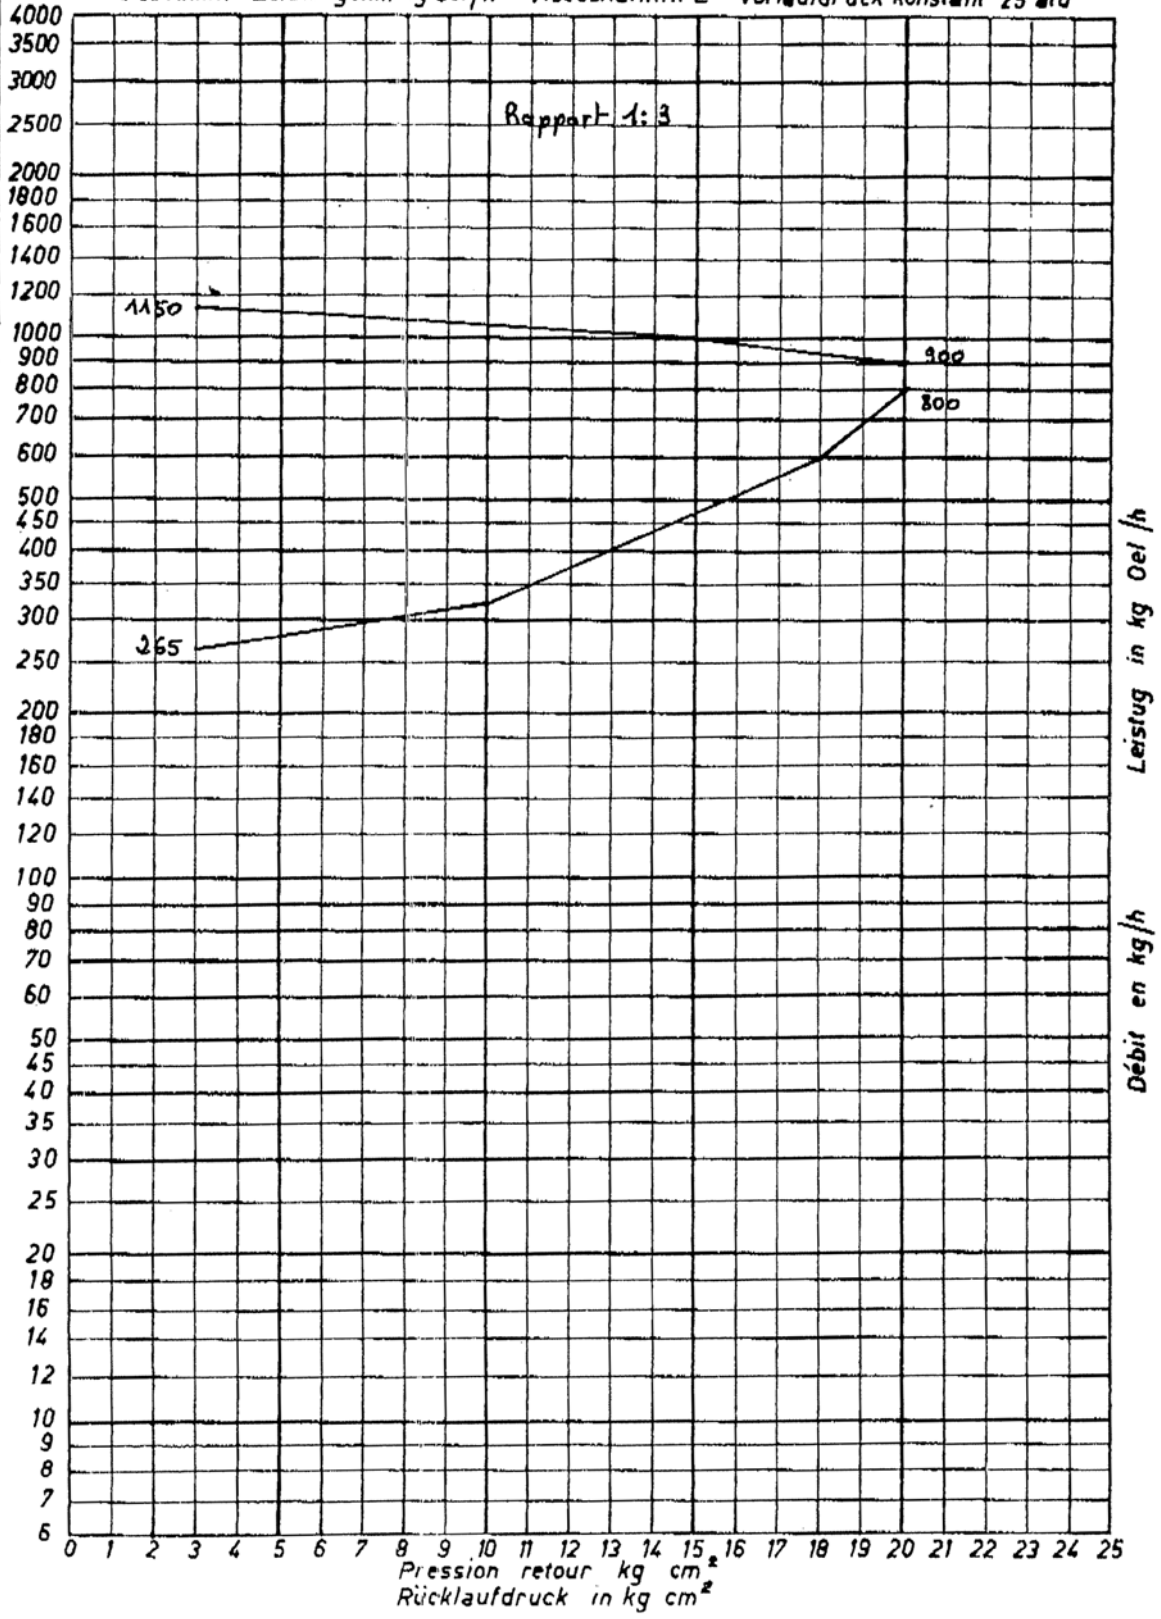


N° 61 - 1000 - 4.71 - IRC

Charles Bergonzo S.A. Moutier (suisse)

19. 4. 1981

B Gicleurs...6a² Débit...850 kg/h Viscosité...2.. E Pression initiale 25atm
 Düse..... Leistung..... kg Oel/h Viscosité..... E Vorlaufdruck konstant 25 atü

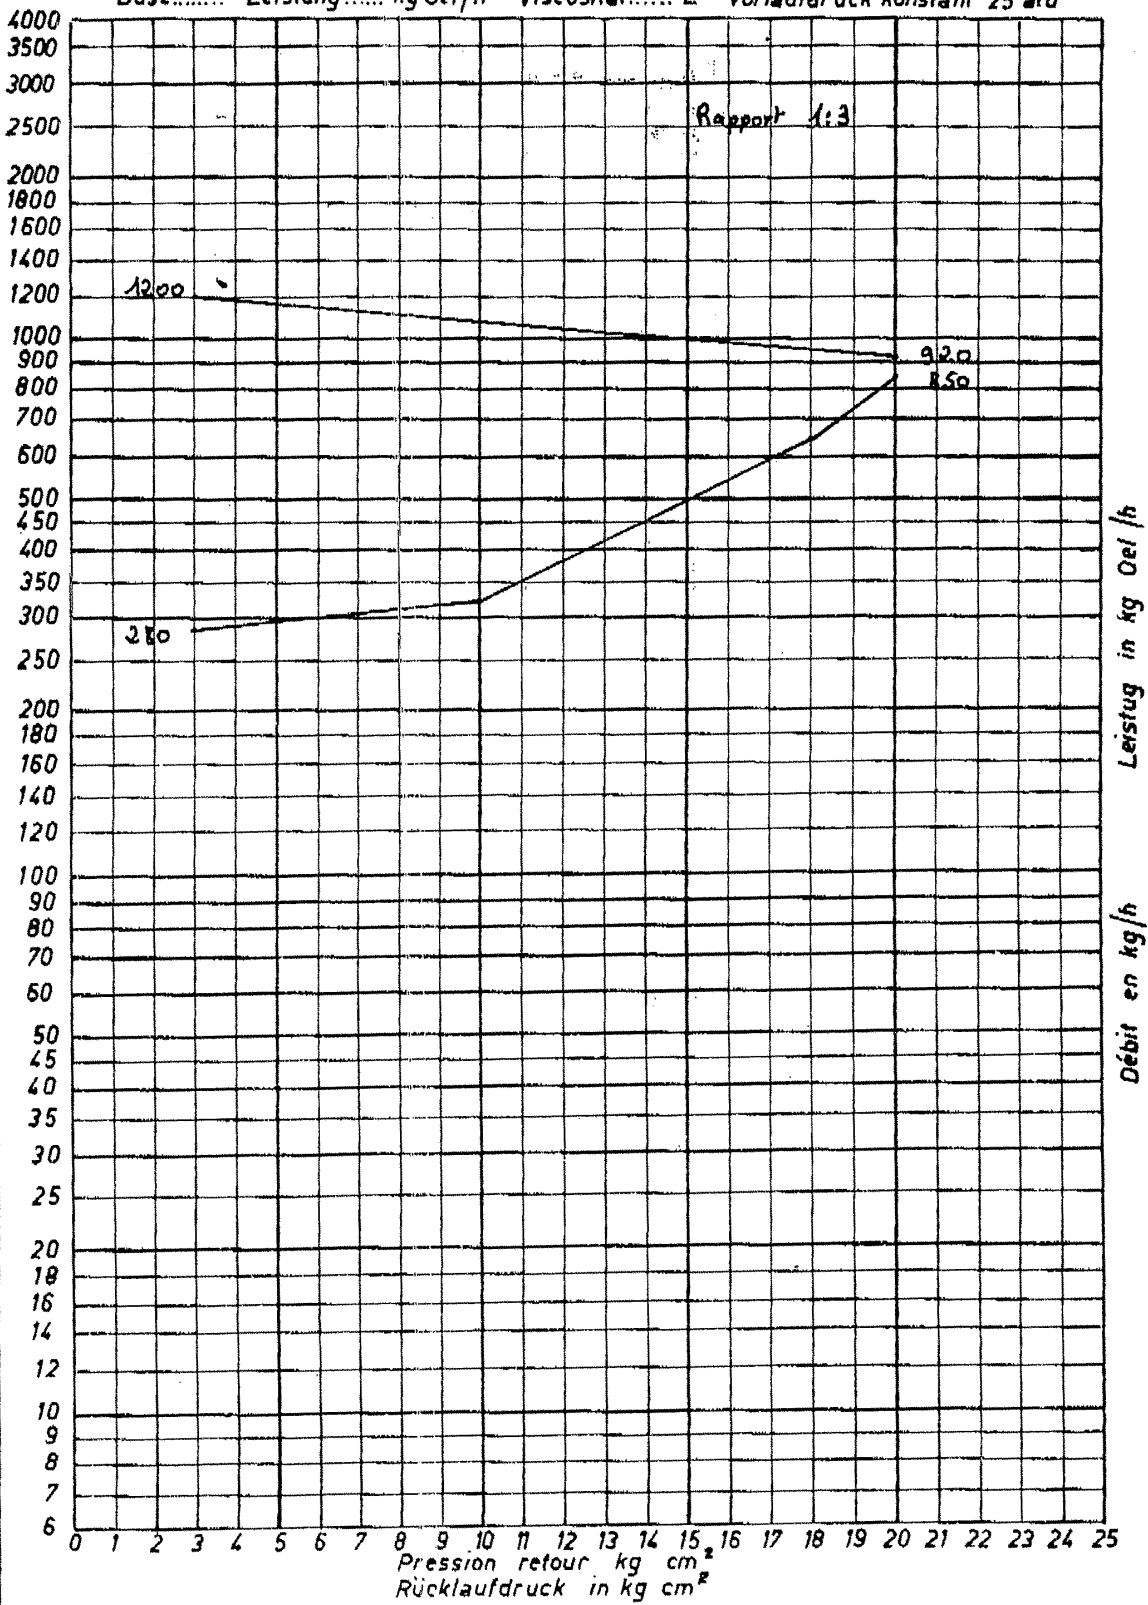


N° 61 - 1000 - 4.71 - IRC

Charles Bergonzo S. A. Moutier (suisse)

15. 1. 1968.


C Gicleurs 60° Débit 1400 kg/h Viscosité 2 E Pression initiale 25 atm
 Düse 45° Leistung kg Oel/h Viscosität E Vorlaufdruck konstant 25 atu

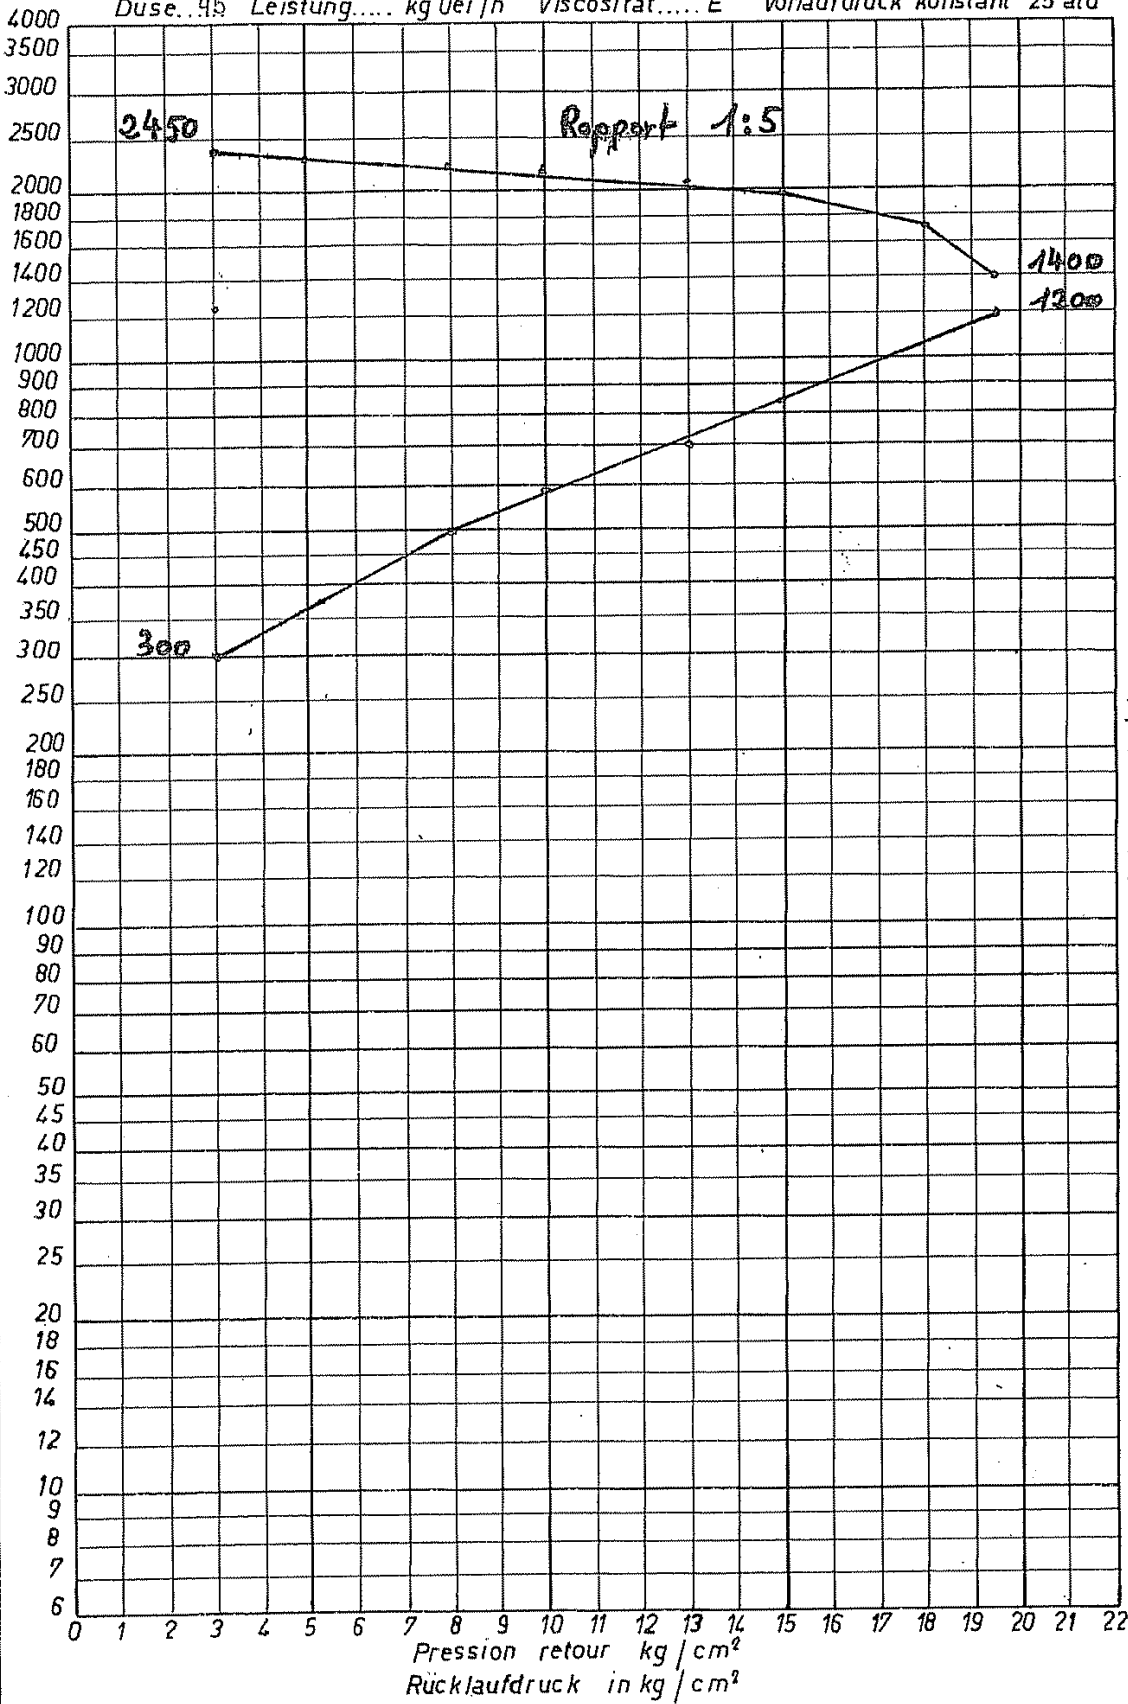


No 60 - 1000 - I.68 - IRC

Débit en kg/h
Leistung in kg Oel/h

Регулирование - общее описание

| | |
|---|--|
|  | ВНИМАНИЕ: прежде, чем запускать горелку, убедиться в том, что все ручные отсечные клапаны газа открыты и проверить, что значение давления на входе рампы соответствует значениям, указанным в параграфе “Технические характеристики”. Кроме того, убедиться в том, что главный выключатель подачи питания вырублен. |
| | ВНИМАНИЕ: При выполнении операций калибровки не включайте горелку с недостаточным расходом воздуха (опасность образования монооксида углерода); том случае, если это произойдет, необходимо уменьшить медленно подачу топлива и вернуться к нормальным показателям продуктов выброса. |

| | |
|---|---|
|  | Прежде чем ввести в действие горелку, убедиться, что, трубопровод обратного хода топлива в цистерну ничем не забит. Возможная преграда внутри топливопровода может привести к выходу из строя уплотнительного органа насоса. |
|---|---|

| | |
|---|---|
|  | ВАЖНО! Избыток воздуха регулируется согласно рекомендуемых параметров, приводимых в следующей таблице: |
|---|---|

| Рекомендуемые параметры горения | | |
|---------------------------------|--|---|
| Топливо | Рекомендуемое значение CO ₂ (%) | Рекомендуемое значение O ₂ (%) |
| Мазутное топливо | 11 ÷ 12 | 4.2 ÷ 6.2 |

- Регулировка расхода воздуха и топлива сначала осуществляется при работе горелки на максимальной мощности (“большое пламя”), воздействуя соответственно на воздушную заслонку и стабилизатор давления, встроенный в группу газовых клапанов.
- Сделать анализы продуктов сгорания. Проверить, что параметры продуктов сгорания находятся в рамках рекомендуемых предельных значений.
- Затем, отрегулировать мощность на всех промежуточных точках между минимальной и максимальной, настроив рабочую кривую с помощью пластинки варьруемого сектора. Варьруемый сектор закрепляет соотношение воздух/газ в этих точках, регулируя открытие - закрытие дроссельного газового клапана.
- И в конце, определить мощность в режиме малого пламени, воздействуя на микровыключатель малого пламени сервопривода, избегая того, чтобы мощность в режиме малого пламени была слишком высокой или, чтобы температура уходящих газов была слишком низкой, что привело бы к образованию конденсата в дымоходе.

Регулирование расхода воздуха и газа

- 1 проверьте направление вращения двигателя вентилятора
- 2 при открытом электрощите, ввести в действие насос, воздействуя напрямую отверткой на соответствующий контактор **CP** (см. рисунок): проверить направление вращения двигателя насоса и держать отвертку в нажатом состоянии в течение нескольких секунд, пока не заполнится контур жидконо топлива;

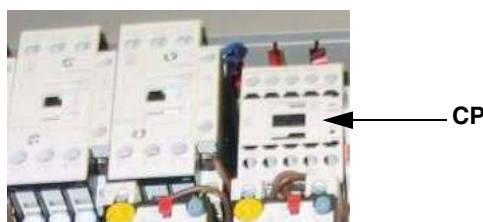


Рис. 12

- 3 выпустить воздух со штуцера (**M**) манометра насоса (Рис. 13), расслабив слегка заглушку, но не снимая ее; затем отпустить контактор;

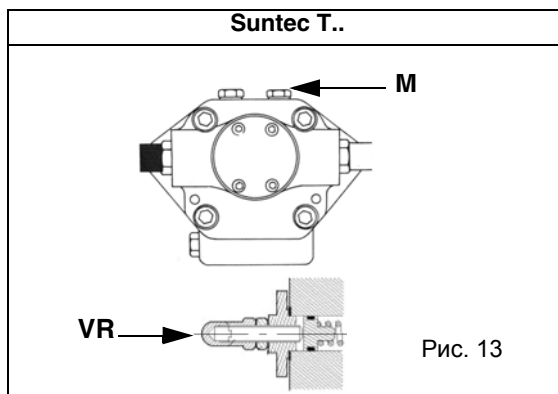



Рис. 13

- 4 Перед розжигом горелки, для достижения положения большого пламени в полной безопасности, перевести кулачок большого пламени сервопривода, в положение соответствующее положению кулачка малого пламени (с тем, чтобы горелка работала на малой мощности).
- 5 кулачок IV (“кулачок ограничения хода”) должен быть отрегулирован на положение, значение которого немного превышает

величину кулачка III, для того, чтобы ограничить мощность во время первых секунд работы после розжига пламени.

ПРИМЕЧАНИЕ: кулачок IV должен изменять свое положение вслед за изменением положения кулачка III (увеличиваться или уменьшаться на такое же значение).

- 6 Запустить горелку, установив на **ON** главный выключатель **A** горелки: в случае блокировки (при этом загорится индикатор **B** на электрощите) нажать кнопку **RESET (C)**, находящуюся на панели электрощита горелки (См. рисунок) - см. главу "РАБОТА" ГОРЕЛКИ"; Производить далее регулировку, в зависимости от типа установленного сервопривода.
- 7 запустить горелку с помощью ряда термостатов; подождать пока завершится фаза предварительной продувки и запустится горелка;
- 8 вывести горелку в режим большого пламени, с помощью термостата **TAB** (термостат большого/малого пламени - см. "ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СХЕМЫ), по модулирующим горелкам обратиться к соответствующему параграфу.
- 9 Затем, постепенно сдвигать микровыключатель большого пламени сервопривода в сторону наращивания мощности до тех пор, пока он не достигнет положения большого пламени, при этом все время необходимо контролировать значения выбросов продуктов сгорания и возможно подачу газа с помощью стабилизатора, встроенного в клапанную группу, а воздух - с помощью кулачка с прорезью (см. следующие пункты) .

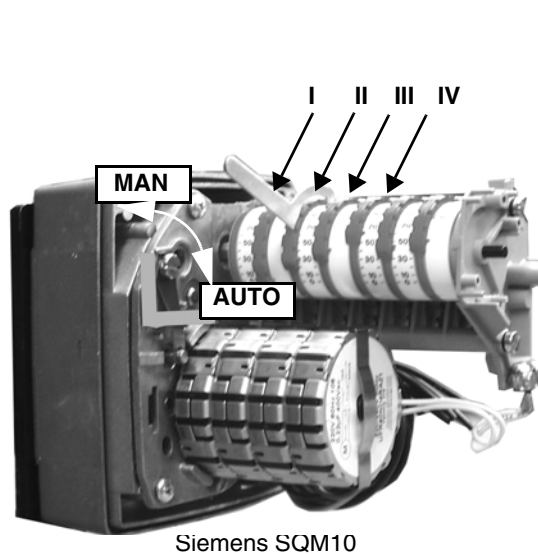

Описание кулачков сервопривода

- | | | |
|-----|----------------|------------|
| I | Большое пламя | |
| II | Пауза и Розжиг | |
| III | Малое пламя | |
| IV | ограничение | опережения |
| | сервопривода | |

MAN-AUTO



Siemens SQM40

- 10 Давление питания форсунки уже отрегулировано заранее на заводе-изготовителе и не должно изменяться. Только в случае необходимости, отрегулировать давление питания (см. соответствующий параграф) следующим образом: установить манометр в положение, указанное на Рис. 14, воздействовать на регулировочный винт **VR** насоса (см. Рис. 13) до получения на форсунке давления в 25 бар (форсунки Fluidics/Bergonzo - см. график на стр.21-22);

Штуцер для манометра

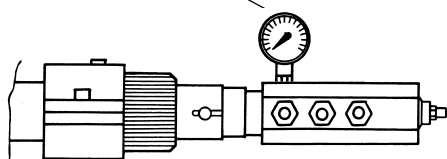


Рис. 14


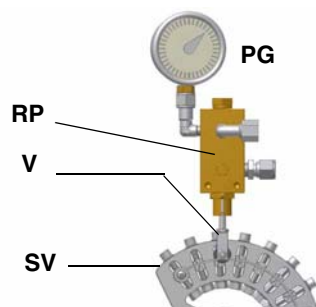



Рис. 17

- 11 для получения максимального расхода мазутного топлива регулировать давление (считывая значения на манометре **PG**): все время проверяя параметры продуктов сгорания, воздействовать на винт варьируемого сектора **SV** (см. Рис. 17), но по достижении положения большого пламени.
- 12 Для того, чтобы отрегулировать **расход воздуха в режиме большого пламени**, расслабить гайку **RA** и вращать винт **VRA**, пока не получите желаемый расход: сдвигая болт **TR** по направлению к оси заслонки, заслонка будет открываться и расход воздуха увеличиваться, сдвигая болт от заслонки - заслонка будет закрываться, а расход воздуха уменьшаться.

Внимание! По завершении операций, убедитесь в том, что Вы не забыли затянуть блокировочную гайку **RA**. Не менять более положение болтов воздушной заслонки.

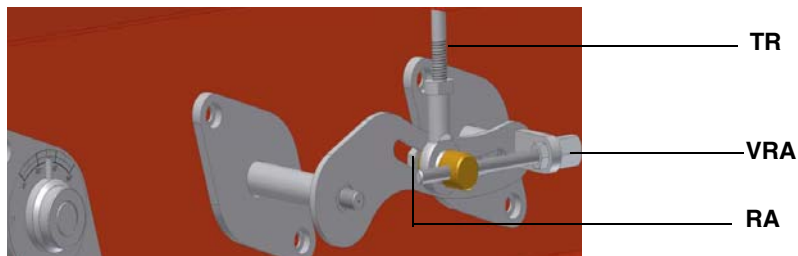

- 13 если необходимо, отрегулировать положение головы сгорания: для работы на сниженной мощности расслабить винт **VB** и постепенно сдвигать голову сгорания в сторону положения "MIN", вращая по часовой стрелке регулировочное кольцо **VRT**. Заблокировать винт **VB** по завершении регулировки.

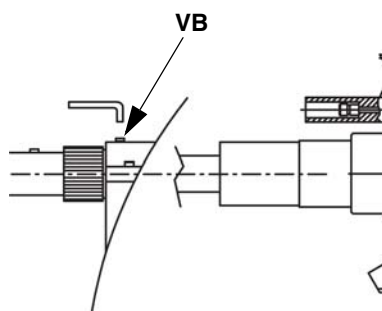

Внимание: если изменяется положение головы сгорания, необходимо повторить регулировку по газу и воздуху, описанные в предыдущих параграфах.


- 14 Для того, чтобы отрегулировать по точкам варьируемый сектор и создать профиль стальной пластинки, перевести микровыключатель малого пламени (кулачок III) чуть-чуть ниже значения максимальной мощности (90°).
- 15 Установить термостат **TAB** на минимальную мощность (по модулирующим горелкам обратиться к соответствующему параграфу) с тем, чтобы сервопривод сработал на закрытие;
- 16 Сместить кулачок III (малое пламя) в сторону минимальной мощности, с тем, чтобы сервопривод начал закрываться, до тех пор, пока два подшипничка не совместятся с регулировочным винтом, относящимся к самой низкой точке: закручивать винт **V** для увеличения расхода, откручивать - для уменьшения, с целью получения значения давления, как на графике на Рис.28, на основании требуемого расхода.
- 17 Вновь сместить кулачок III в сторону минимальной мощности, до следующего винта и повторить все, что описано в предыдущем пункте, продолжать до тех пор, пока не получите желаемое значение минимальной мощности (малое пламя).
- 18 Положение кулачка в режиме малого пламени никогда не должно совпадать с положением кулачка при розжиге горелки и по этой причине кулачок III должен быть настроен хотя бы на 20-30° больше значения кулачка при розжиге.

Отключить и вновь включить горелку. Если расход мазутного топлива требует дополнительной регулировки, повторить предыдущие пункты настройки.

Регулировка реле давления воздуха


Регулировка реле давления воздуха выполняется следующим образом:

- Снимите прозрачную пластиковую крышку.
- После выполнения регулировки расхода воздуха и газа включите горелку и на фазе предварительной продувки медленно поворачивайте регулировочное кольцо **VR** по часовой стрелке до тех пор, пока не сработает аварийная блокировка горелки.
- Считать на шкале значение давления и уменьшить его на 15%.
- Повторите цикл запуска горелки, проверяя, что она правильно функционирует.
- Установите на место прозрачную крышку реле давления.

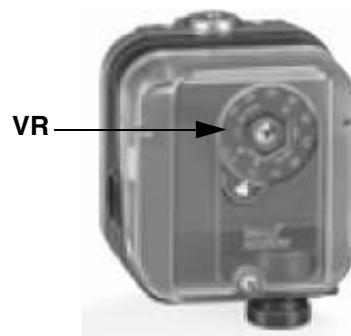

Горелки модулирующие

Для регулировки модулирующих горелок использовать селекторный переключатель, имеющийся на контрольной панели горелки (см. рисунок), вместо того, чтобы использовать термостат **TAB**, как было описано в регулировках прогрессивных горелок. Произвести регулировку, как описано в предыдущих параграфах, уделяя внимание использованию **CMF**. Положение селекторного переключателя определяет фазы работы: для того, чтобы вывести горелку в режим большого пламени, установить селекторный переключатель **CMF** на 1, а для того, чтобы на малое пламя - на 2. Для того, чтобы повернуть варьируемый сектор, необходимо установить селекторный переключатель **CMF** на 1 или 2, а затем перевести его на 0.

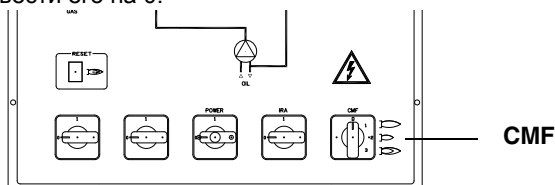

- CMF**
- CMF = 0 Сервопривод стоит в том положении, в котором находится
 - CMF = 1 Работа на большом пламени
 - CMF = 2 Работа на малом пламени
 - CMF = 3 Автоматическая работа

Контур жидкого топлива

Жидкое топливо, под установленным давлением, подается насосом 1 на форсунку 3, через регулятор давления на подаче. Электродвигатель 2 блокирует доступ жидкого топлива в камеру сгорания. На форсунку с обратным ходом топлива подается топливо под постоянным давлением, в то время как давление на линии обратного хода регулируется регулятором давления, который приводится в действие с помощью сервопривода через кулачок с варьируемым профилем. Топливо, не поступившее в камеру сгорания, возвращается в цистерну, по контуру обратного хода. Количество топлива, которое необходимо сжечь, регулируется с помощью сервопривода горелки, при выполнении процедур, описанных в последующем параграфе "Регулировка расхода воздуха и топлива".

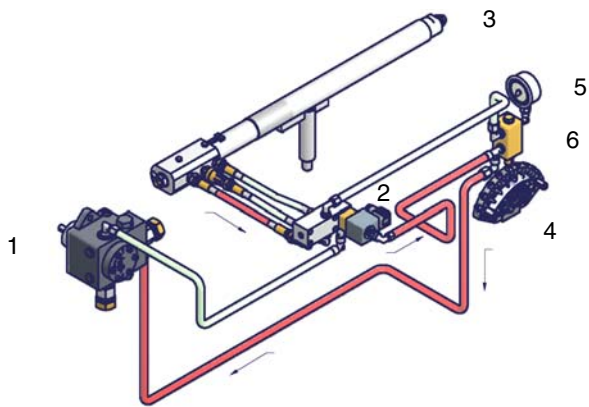


Рис. 19 - Режим выжидания

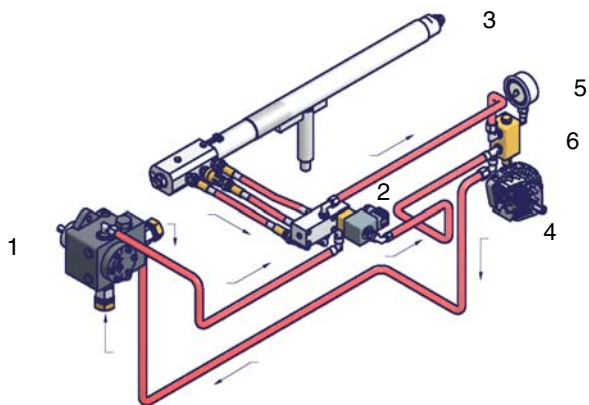


Рис. 20 - Предварительная продувка

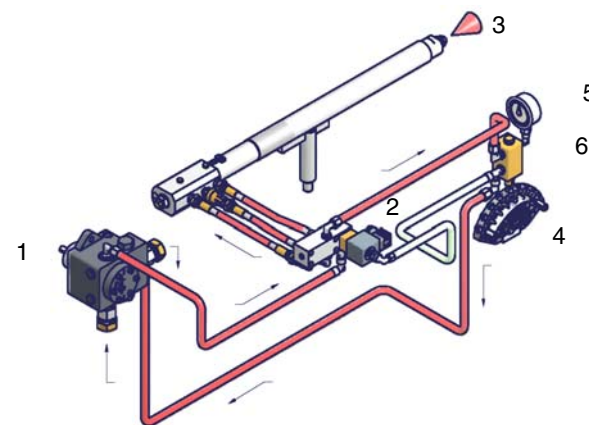


Рис. 21 - Малое пламя

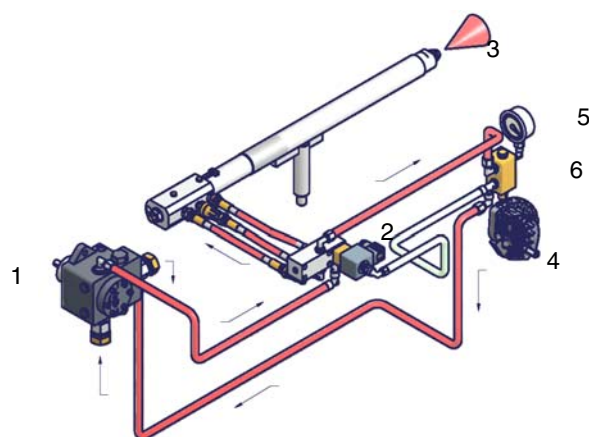


Рис. 22 - Большое пламя

Обозначения

- 1 Дизельный насос
- 2 электродвигатель
- 3 Форсунка
- 4 Варьируемый сегмент
- 5 Манометр
- 6 Регулятор давления

ЧАСТЬ II: ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ГОРЕЛКА РАЗРАБОТАНА И ИЗГОТОВЛЕНА ДЛЯ РАБОТЫ НА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЕ (КОТЛЕ, ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕ, ПЕЧИ И Т.Д.) ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ПРАВИЛЬНОГО ПОДСОЕДИНЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ДРУГИХ ЦЕЛЯХ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ ИСТОЧНИКОМ ОПАСНОСТИ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ АППАРАТА, ПОРУЧИВ УСТАНОВКУ КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ, А ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВОГО ЗАПУСКА ГОРЕЛКИ - СЕРВИСНОМУ ЦЕНТРУ, ИМЕЮЩЕМУ РАЗРЕШЕНИЕ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ГОРЕЛКИ.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НЕОБХОДИМО УДЕЛИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ С РЕГУЛИРОВОЧНЫМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА (РАБОЧИМИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМИ ТЕРМОСТАТАМИ И Т.Д.), КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРАВИЛЬНУЮ И БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ ГОРЕЛКИ.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВКЛЮЧЕНИЕ ГОРЕЛКИ ДО МОНТАЖА НА ТЕПЛОГЕНЕРАТОРЕ ИЛИ ПОСЛЕ ЕЁ ЧАСТИЧНОГО ИЛИ ПОЛНОГО ДЕМОНТАЖА (ОТСОЕДИНЕНИЕ, ДАЖЕ ЧАСТИЧНОЕ, ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ, ОТКРЫТИЕ ЛЮКА ГЕНЕРАТОРА, ДЕМОНТАЖА ЧАСТЕЙ ГОРЕЛКИ).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОТКРЫТИЕ И ДЕМОНТАЖ КАКОЙ-ЛИБО ЧАСТИ ГОРЕЛКИ.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ("ON-OFF" (ВКЛ./ВЫКЛ.)), КОТОРЫЙ БЛАГОДАРЯ СВОЕЙ ДОСТУПНОСТИ СЛУЖИТ ТАКЖЕ АВАРИЙНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ, И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, ДЕБЛОКИРОВОЧНУЮ КНОПКУ.

В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ БЛОКИРОВКИ, СБРОСИТЬ БЛОКИРОВКУ НАЖАВ СПЕЦИАЛЬНУЮ КНОПКУ RESET. В СЛУЧАЕ НОВОЙ БЛОКИРОВКИ - ОБРАТИТЬСЯ В СЛУЖБУ ТЕХПОМОЩИ, НЕ ВЫПОЛНЯЯ НОВЫХ ПОПЫТОК СБРОСА БЛОКИРОВКИ.

ВНИМАНИЕ: ВО ВРЕМЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ЧАСТИ ГОРЕЛКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ РЯДОМ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРОМ (СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ), НАГРЕВАЮТСЯ. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К НИМ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОЖОГОВ.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ



ВНИМАНИЕ: прежде, чем запускать горелку, убедиться в том, что все ручные отсечные клапаны открыты и проверить. Кроме того, убедиться в том, что главный выключатель подачи питания вырублен.


Убедиться в том, что отсечные клапаны, установленные на трубопроводах прямого и обратного хода топлива находятся в рабочем состоянии.

- Убедиться в том, что горелка не заблокирована (горит индикатор E), в последнем случае сбросить блокировку с помощью кнопки N.
- Убедиться в том, что ряд термостатов или реле давления дает разрешение на работу горелки.
- В начале цикла розжига начинает работать двигатель вентилятора. Во время этой фазы продувки происходит полное открытие воздушной заслонки, о чем сигнализирует индикатор F.
- В конце фазы продувки, воздушная заслонка устанавливается в положение включения горелки и подается команда на запальный трансформатор (о чем сигнализирует индикатор C). Через две секунды открывается топливный клапан, запальный трансформатор исключается из цепи и индикатор C затухает.

Теперь горелка находится в действии и воздушная заслонка устанавливается в положение режима малого пламени; через определенный период времени, в зависимости от потребностей системы отопления, переходит в режим большого пламени (горят индикаторы A и B) или выводится в режим малого пламени (отключается индикатор A).

Что касается модулирующих горелок, то необходимо прочитать инструкции модулирующего регулятора модели Siemens RWF40.

Лицевая панель горелок

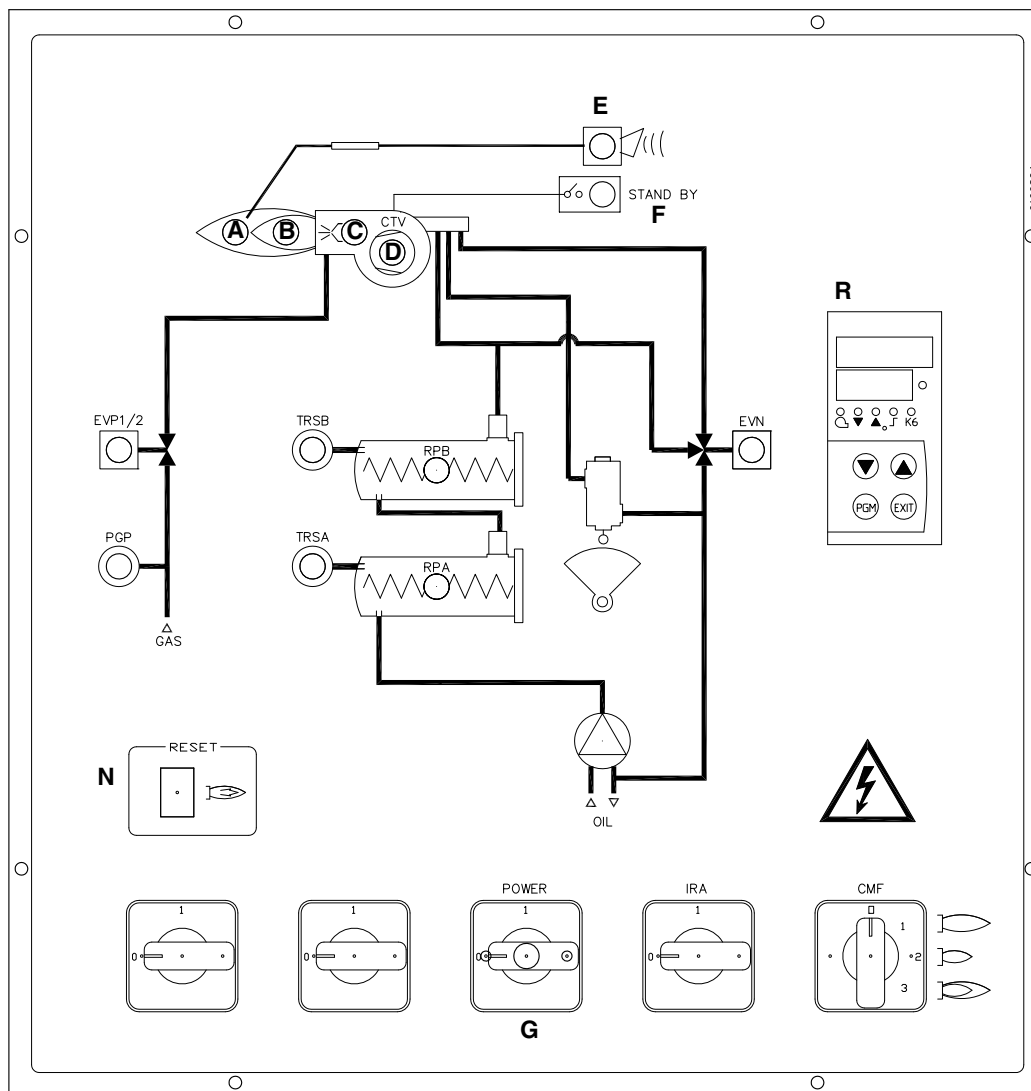


Условные обозначения

| | |
|---------|--|
| A | Сигнальный индикатор большого пламени |
| B | Сигнальный индикатор малого пламени |
| C | Срабатывание запального трансформатора |
| D | Срабатывание термореле запального трансформатора |
| E | Сигнализация блокировки горелки |
| F | Горелка в положении выжидания |
| G | Общий выключатель |
| N | Кнопка сброса блокировки с электронного блока контроля пламени |
| R | Модулятор |
| EVP 1/2 | Сигнальная лампочка открытия газовых электроклапанов запальной горелки |
| PGP | Сигнальная лампочка реле давления газа запальной горелки |
| TRSA | Сигнальная лампочка блокировки предохранительного термостата TRSA |
| TRSB | Сигнальная лампочка блокировки предохранительного термостата TRSB |
| RPA | Сигнальная лампочка резисторов подогревателя мазутного топлива A |
| RPB | Сигнальная лампочка резисторов подогревателя мазутного топлива B |
| EVN | Сигнальная лампочка открытия электроклапанов мазутного топлива |
| IRA | Выключатель вспомогательных резисторов. |
| CMF | Ручной селекторный переключатель режима работы. |

ЧАСТЬ III: ОБСЛУЖИВАНИЕ


Необходимо, хотя бы раз в год, выполнять нижеуказанные операции по уходу за горелкой. В случае сезонной работы горелки, рекомендуется выполнять профилактику в конце каждого отопительного сезона; в случае же непрерывной работы необходимо выполнять профилактику через каждые 6 месяцев.

| | |
|---|--|
|  | ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ НА ГОРЕЛКЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ С РАЗОМКНУТЫМ ГЛАВНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАКРЫТЫХ РУЧНЫХ ОТСЕЧНЫХ ТОПЛИВНЫХ КРАНАХ. |
| | ВНИМАНИЕ: ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В НАЧАЛЕ ИНСТРУКЦИЙ.. |

ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ


- Проверка, чистка, при необходимости замена патрона фильтра мазута.
- Проверка состояния шлангов мазутного топлива во избежание утечек.
- Проверка и, при необходимости, чистка нагревательных элементов мазутного топлива и бачка, с периодичностью, зависящей от типа используемого топлива и применения горелки. Снять крепежные гайки фланца нагревательных элементов, вынуть их из бачка, почистить паром или растворителем (использование металлического инструмента не допускается).
- Проверка и чистка фильтра, находящегося внутри мазутного насоса: для обеспечения нормальной работы насоса рекомендуется очищать фильтр не реже одного раза в год. Для извлечения фильтра необходимо снять крышку, отвинтив четыре винта при помощи шестигранного ключа. При установке фильтра на место обратите внимание на то, чтобы опорные ножки фильтра были обращены к корпусу насоса. При возможности замените уплотнительную прокладку крышки. Рекомендуется установить также и внешний фильтр на трубопроводе всасывания перед насосом.
- Демонтаж, проверка и чистка головки сгорания.
- Контроль, чистка, при необходимости регулирование или замена запальных электродов.
- Демонтаж и чистка форсунки мазутного топлива (ВАЖНО: для чистки использовать **растворители, а не металлические предметы**). Выполнив обслуживание, перенастроить горелку, включить ее и проверить форму пламени. Если возникает сомнение в нормальной работе горелки, заменить форсунку. В случае интенсивного использования горелки замена форсунки рекомендуется в начале рабочего сезона, как профилактическая мера.
- Проверить и аккуратно почистить фоторезистор улавливания пламени и, если необходимо, заменить его. В случае возникновения сомнения, проверить контрольный контур, после того, как горелка будет вновь запущена, согласно схеме на стр 34;
- Чистка и смазка механических частей.

Примечание: проверка состояния запального и контрольного электродов осуществляется только после снятия головы сгорания.

| | |
|---|---|
|  | ВНИМАНИЕ! Избегать всякого соприкосновения электрических контактов нагревательных элементов с паром или растворителем. Перед тем как повторно установить нагревательные элементы, заменить уплотнения фланцев. Периодически контролировать состояние нагревательных элементов с целью определения периодичности обслуживания. |
| | |

Самоочищающийся фильтр

.Поставляется только с горелками, работающими на тяжелом мазутном топливе. Периодически прокручивать ручку для очищения фильтра.

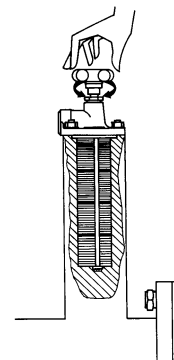

Снятие головки сгорания

- Убрать крышку Н.
- Вынуть фоторезистор с гнезда.
- Открутить мазутные соединительные детали Е, которые крепят мазутные шланги к фурме, и снять полностью весь узел, как показано на Рис. 23.

ПРИМЕЧАНИЕ: для обратного монтажа - повторить все вышеописанные операции в обратном порядке.

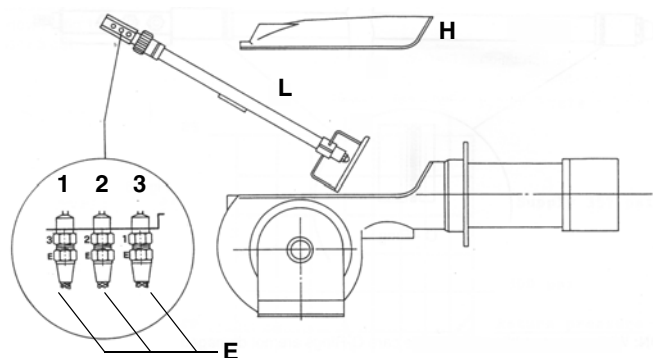


Рис. 23

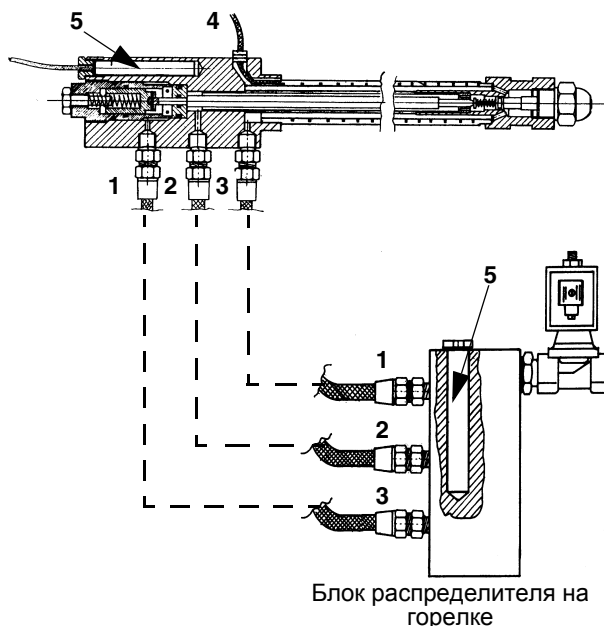


Рис. 24

Описание

- 1 Подача
- 2 Обратный ход
- 3 Открытие фурмы
- 4 Кабель подогрева (только на горелках, работающих на густом или экологическом мазуте)
- 5 Подогреватель патронного типа
- Н Крышка
- L Мазутная фурма
- Е Соединительные зажимы гибких мазутных трубок

Снятие фурмы, замена форсунки и электродов

| | |
|--|--|
| | ВНИМАНИЕ: чтобы не подвергать риску работу горелки, избегать контакта запального электрода с металлическими частями горелки (голова сгорания, сопло и т.д.). Проверять положение электрода каждый раз после выполнения каких-либо работ на голове сгорания. |
|--|--|

Для того, чтобы заменить запальный электрод, действовать следующим образом:

- 1) снять крышку;
- 2) отсоединить кабель (СЕ) электрода (Е);
- 3) снять голову сгорания горелки, руководствуясь описанием параграфа “Снятие головы сгорания”
- 4) ослабить винт (В) опоры сопла, который крепит запальный электрод (Е) на запальнике горелки (Р);
- 5) вынуть электрод и заменить его, выдерживая размеры, указанные на Рис. 25.

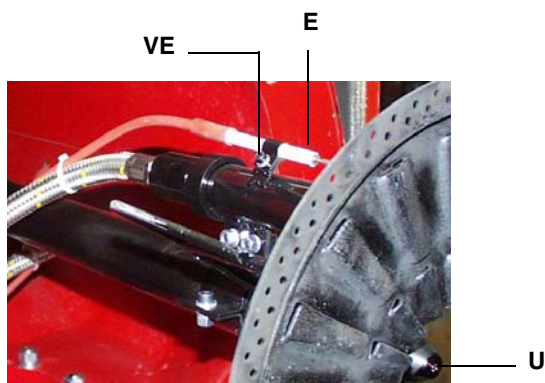


Рис. 25

Регулирование положения электродов

. Для гарантированного хорошего горения, необходимо, чтобы были соблюдены размеры (выраженные в мм), указанные на Рис. 26. Установить форсунку относительно головы сгорания, открутив шестигранный винт и сдвинув голову сгорания. По завершении операций - проверить запальный электрод.

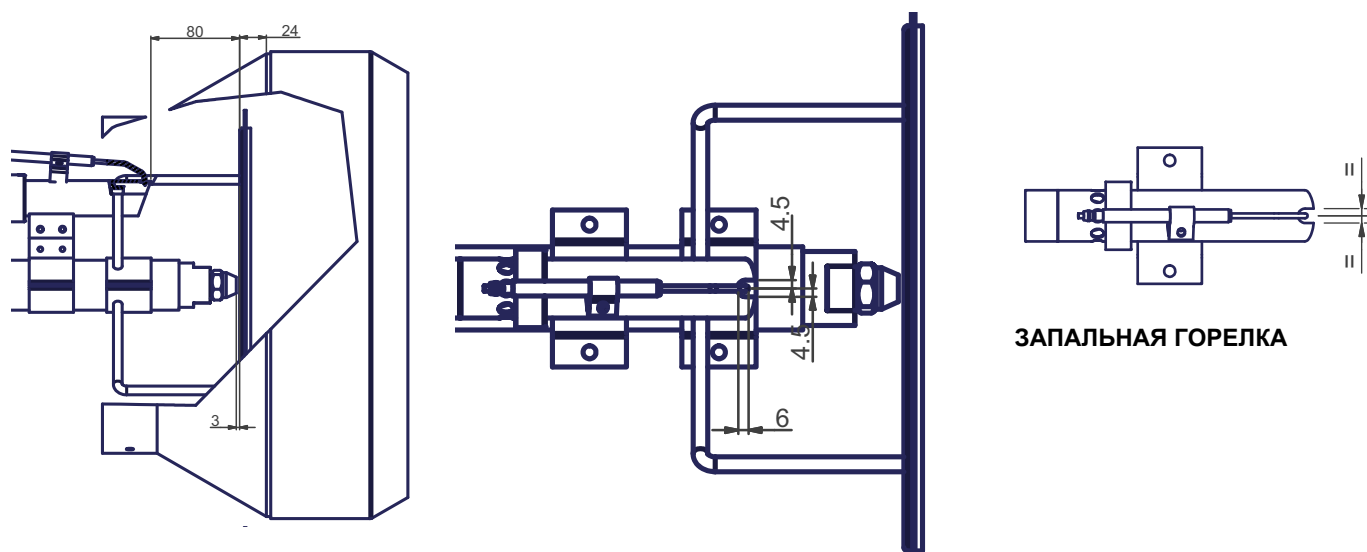


Рис. 26

Контроль сигнала пламени

Для того, чтобы проверить интенсивность сигнала пламени, обратиться к схеме на Рис. 27. Если замеренное значение будет ниже рекомендуемого, проверить положение фоторезистора/электрода, электрических контактов и, если необходимо, заменить фоторезистор/электрод.

| Электронный блок контроля пламени | Минимальный контрольный сигнал |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| LAL2.. | 95μA |

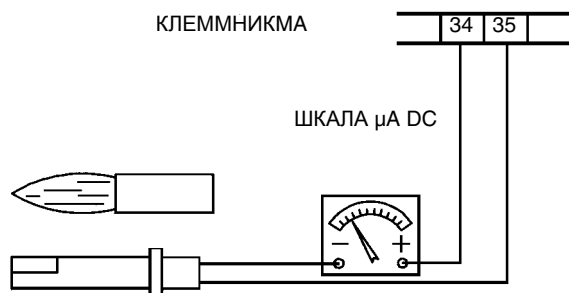


Рис. 27

| Электронный блок контроля пламени | Минимальный электрический импульс у контрольного электрода |
|-----------------------------------|--|
| Krom Schroeder IFW15 | 1мкA |



Рис. 28

Чистка и замена фоторезистора контроля пламени

Для чистки фоторезистора использовать чистую ветошь. Для замены фоторезистора - вынуть его из гнезда и заменить.

Сезонная остановка

Для того, чтобы отключить горелку на летний период, действовать следующим образом:

- 1 перевести главный выключатель в положение OFF (отключено)
- 2 отсоединить линию электрического питания
- 3 перекрыть кран подачи топлива на распределительной линии

Утилизация горелки

В случае утилизации горелки - выполнить процедуры, предусмотренные действующими нормативами по утилизации материалов.

ТАБЛИЦА НЕПОЛАДОК - МЕРЫ УСТРАНЕНИЯ


| | ГОРЕЛКА НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ | ПРОДОЛЖАЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ ПРОМЫВКУ | ГОРЕЛКА ЗАПУСКАЕТСЯ С ХОЛОДНЫМ МАЗУТОМ | НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ И БЛОКИРУЕТСЯ | НЕ ПЕРЕХОДИТ НА ВЫСОКОЕ ПЛАМЯ | БЛОКИРУЕТСЯ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ | ОТКЛЮЧАЕТСЯ И ПОВТОРЯЕТ ЦИКЛ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ |
|--|------------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РАЗОМКНУТ | ● | | | | | | |
| ЛИНЕЙНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ОТСОЕДИНЕНЫ | ● | | | | | | |
| НЕИСПРАВНЫ ТЕРМОСТАТЫ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ | ● | | | | | | |
| СРАБАТЫВАНИЕ ТЕРМОРЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА | ● | | | | | | |
| РАЗОМКНУТ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ● | | | | | | |
| ОБРЫВ НА СОПРОТИВЛЕНИИ МАЗУТА | ● | | ● | | | | |
| СРАБАТЫВАНИЕ ТЕРМОСТАТА НАЧАЛЬНОГО ЦИКЛА ПРОДУВКИ | ● | | ● | | | | |
| КОНТРОЛЬНАЯ АППАРАТУРА НЕИСПРАВНА | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| НЕИСПРАВЕН ВОЗДУШНЫЙ СЕРВОПРИВОД | | | | | ● | | |
| ТЕРМОСТАТ РОЗЖИГА ГОРЕЛКИ | | ● | | | ● | | |
| ПЛАМЯ ВЫХОДИТ С ДЫМОМ | | | | | | ● | ● |
| НЕИСПРАВЕН ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР | | | | ● | | | |
| НЕПРАВИЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫ ЗАПАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ | | | | ● | | | |
| СОПЛО ЗАГРЯЗНЕНО | | | | ● | | ● | |
| ПОВРЕЖДЕН МАЗУТНЫЙ КЛАПАН EVN1 | | | | ● | | | ● |
| ПОВРЕЖДЕН ИЛИ ЗАГРЯЗНЕН ФОТОРЕЗИСТОР | | | | | | | ● |
| ПОВРЕЖДЕН ТЕРМОСТАТ СОПРОТИВЛЕНИЙ | ● | | | | | | |
| ПОВРЕЖДЕН ТЕРМОСТАТ ВЫСОКОГО-НИЗКОГО ПЛАМЕНИ | | | | | ● | | |
| НЕ ОТРЕГУЛИРОВАН КУЛАЧОК СЕРВОПРИВОДА | | | | | ● | | |
| НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ МАЗУТА | | | | ● | | ● | ● |
| ЗАГРЯЗНЕНЫ МАЗУТНЫЕ ФИЛЬТРЫ | | | | ● | | ● | ● |
| ЗАГРЯЗНЕНЫ ЗАПАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ | | | | ● | | | |

ДЕТАЛИРОВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ ГОРЕЛКИ

| ПОЛОЖ | ОПИСАНИЕ |
|----------|--------------------------------|
| 1 | СРЕЗАННЫЙ КОНУС ПОДАЧИ ВОЗДУХА |
| 2 | УЛИТКА ГОРЕЛКИ |
| 2.1 | КРЫШКА |
| 3 | ЖГУТ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО ВОЛОКНА |
| 4 | ТАБЛИЧКА |
| 5 | ГАЙКА КОЛЬЦА |
| 6 | ГИБКИЙ ШЛАНГ |
| 7 | ГИБКИЙ ШЛАНГ |
| 8 | ГИБКИЙ ШЛАНГ |
| 9 | СМОТРОВОЕ СТЕКЛО |
| 10 | ФОТОРЕЗИСТОР |
| 11 | ОПОРА |
| 12 | СОПЛО |
| 13 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА |
| 14 | РАЗЪЕМ |
| 15.1 | ПАТРУБОК ПЛОСКИЙ |
| 15.2 | НИППЕЛЬ |
| 15.3 | КОНТРГАЙКА |
| 15.4 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА |
| 15.5 | ЭЛЕКТРОКЛАПАН ГАЗА |
| 15.6 | ОПОРА |
| 15.7 | СТАБИЛИЗАТОР С ФИЛЬТРОМ |
| 15.9 | КОЛЕНЧАТОЕ СОЕДИНЕНИЕ |
| 15.10 | РЕДУКЦИЯ |
| 16.1 | СЕТЬ |
| 16.2 | СЕТЬ |
| 16.3 | КОРОБ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ |
| 16.4 | ВОЗДУШНАЯ КОРОБКА |
| 16.5 | ОСЬ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ |
| 16.6 | ОСЬ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ |
| 16.7 | ОСЬ ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ |
| 16.8.1 | РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ |
| 16.8.2 | ВИНТ |
| 16.8.3 | ОСЬ ВАРЬИРУЕМОГО СЕКТОРА |
| 16.8.4 | КРОНШТЕЙН В СБОРЕ |
| 16.8.5 | ВАРЬИРУЕМЫЙ СЕКТОР |
| 16.8.5.1 | ПЛАСТИНА ВАРЬИРУЕМОГО СЕКТОРА |

| ПОЛОЖ | ОПИСАНИЕ |
|---------|----------------------------------|
| 16.8.7 | КУЛАЧОК |
| 16.8.8 | РЫЧАЖНАЯ ПЕРЕДАЧА |
| 16.8.9 | КУЛАЧОК |
| 16.8.10 | ШАРНИР |
| 16.8.11 | ШАРНИР |
| 16.8.12 | РАЗЪЕМ |
| 16.8.6 | СЕРВОПРИВОД |
| 17.1 | МАНОМЕТР |
| 17.2 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ |
| 17.3 | ОПОРА |
| 18.1 | ЭЛЕКТРОКЛАПАН ЖИДКОГО ТОПЛИВА |
| 18.2 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МАЗУТНЫЙ |
| 18.3 | РАЗЪЕМ |
| 19.1 | КРЫШКА |
| 19.2 | ПРОКЛАДКА O-RING |
| 19.3 | ПРОБКА |
| 19.4 | ПРОБКА |
| 19.5 | ПОДОГРЕВАТЕЛЬ МАСЛА |
| 19.6 | ОБОЛОЧКА |
| 19.7 | СОПРОТИВЛЕНИЕ |
| 19.8.1 | ФИЛЬТР ЖИДКОГО ТОПЛИВА |
| 19.8.2 | УПЛОТНЕНИЕ |
| 19.8.3 | ПРОТИВОГАЗОВЫЙ КЛАПАН |
| 19.8.4 | ТЕРМОМЕТР |
| 19.8.5 | МУФТА |
| 19.8.12 | НИППЕЛЬ |
| 20.1 | РАСПОРНАЯ ДЕТАЛЬ |
| 20.2 | КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА |
| 20.3 | ДВИГАТЕЛЬ |
| 20.4 | ДИСК БЛОКИРОВОЧНЫЙ |
| 21.1 | ДВИГАТЕЛЬ |
| 21.2 | СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА В КОМПЛЕКТЕ |
| 21.3 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ |
| 21.4 | НАСОС |
| 21.5 | ОПОРА |
| 22.1 | ГИБКИЙ ШЛАНГ ГАЗОВЫЙ |
| 22.2 | ГОРЕЛКА ЗАПАЛЬНАЯ |

| ПОЛОЖ | ОПИСАНИЕ |
|----------|-----------------------------------|
| 22.2.1 | ЗАПАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД |
| 22.2.7 | КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД |
| 22.2.8 | ФОРСУНКА |
| 22.3 | ФУРМА В КОМПЛЕКТЕ СТАНДАРТНАЯ |
| 22.3.1 | ФОРСУНКА |
| 22.3.2 | ДЕРЖАТЕЛЬ ФОРСУНКИ |
| 22.3.3 | ТРУБА РЕГУЛИРОВКИ ГОЛОВЫ СГОРАНИЯ |
| 22.3.4.1 | ЭЛЕКТРОКЛАПАН ЖИДКОГО ТОПЛИВА |
| 22.3.4.2 | РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ МАЗУТНЫЙ |
| 22.3.4.3 | РАЗЪЕМ |
| 22.4 | ОПОРА ФУРМЫ |
| 22.6 | КАБЕЛЬ ЗАПАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА |
| 22.7 | ГОЛОВКА СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ |
| 22.8 | КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА |
| 23.1 | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЩИТ |
| 23.2 | КРЫШКА |
| 23.3.1 | РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ |
| 23.3.2 | ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ |
| 23.3.3 | ЛАМПА |
| 23.3.4 | ЛАМПА |
| 23.3.5 | КНОПКА СБРОСА БЛОКИРОВКИ ПЛАМЕНИ |
| 23.3.6 | ЗАЩИТА |
| 23.3.7 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |
| 23.3.8 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |
| 24.1 | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ |
| 24.2 | ОСНОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА |
| 24.3 | ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР |
| 24.6.1 | ТЕРМОСТАТ |
| 24.6.2 | ТЕРМОСТАТ |

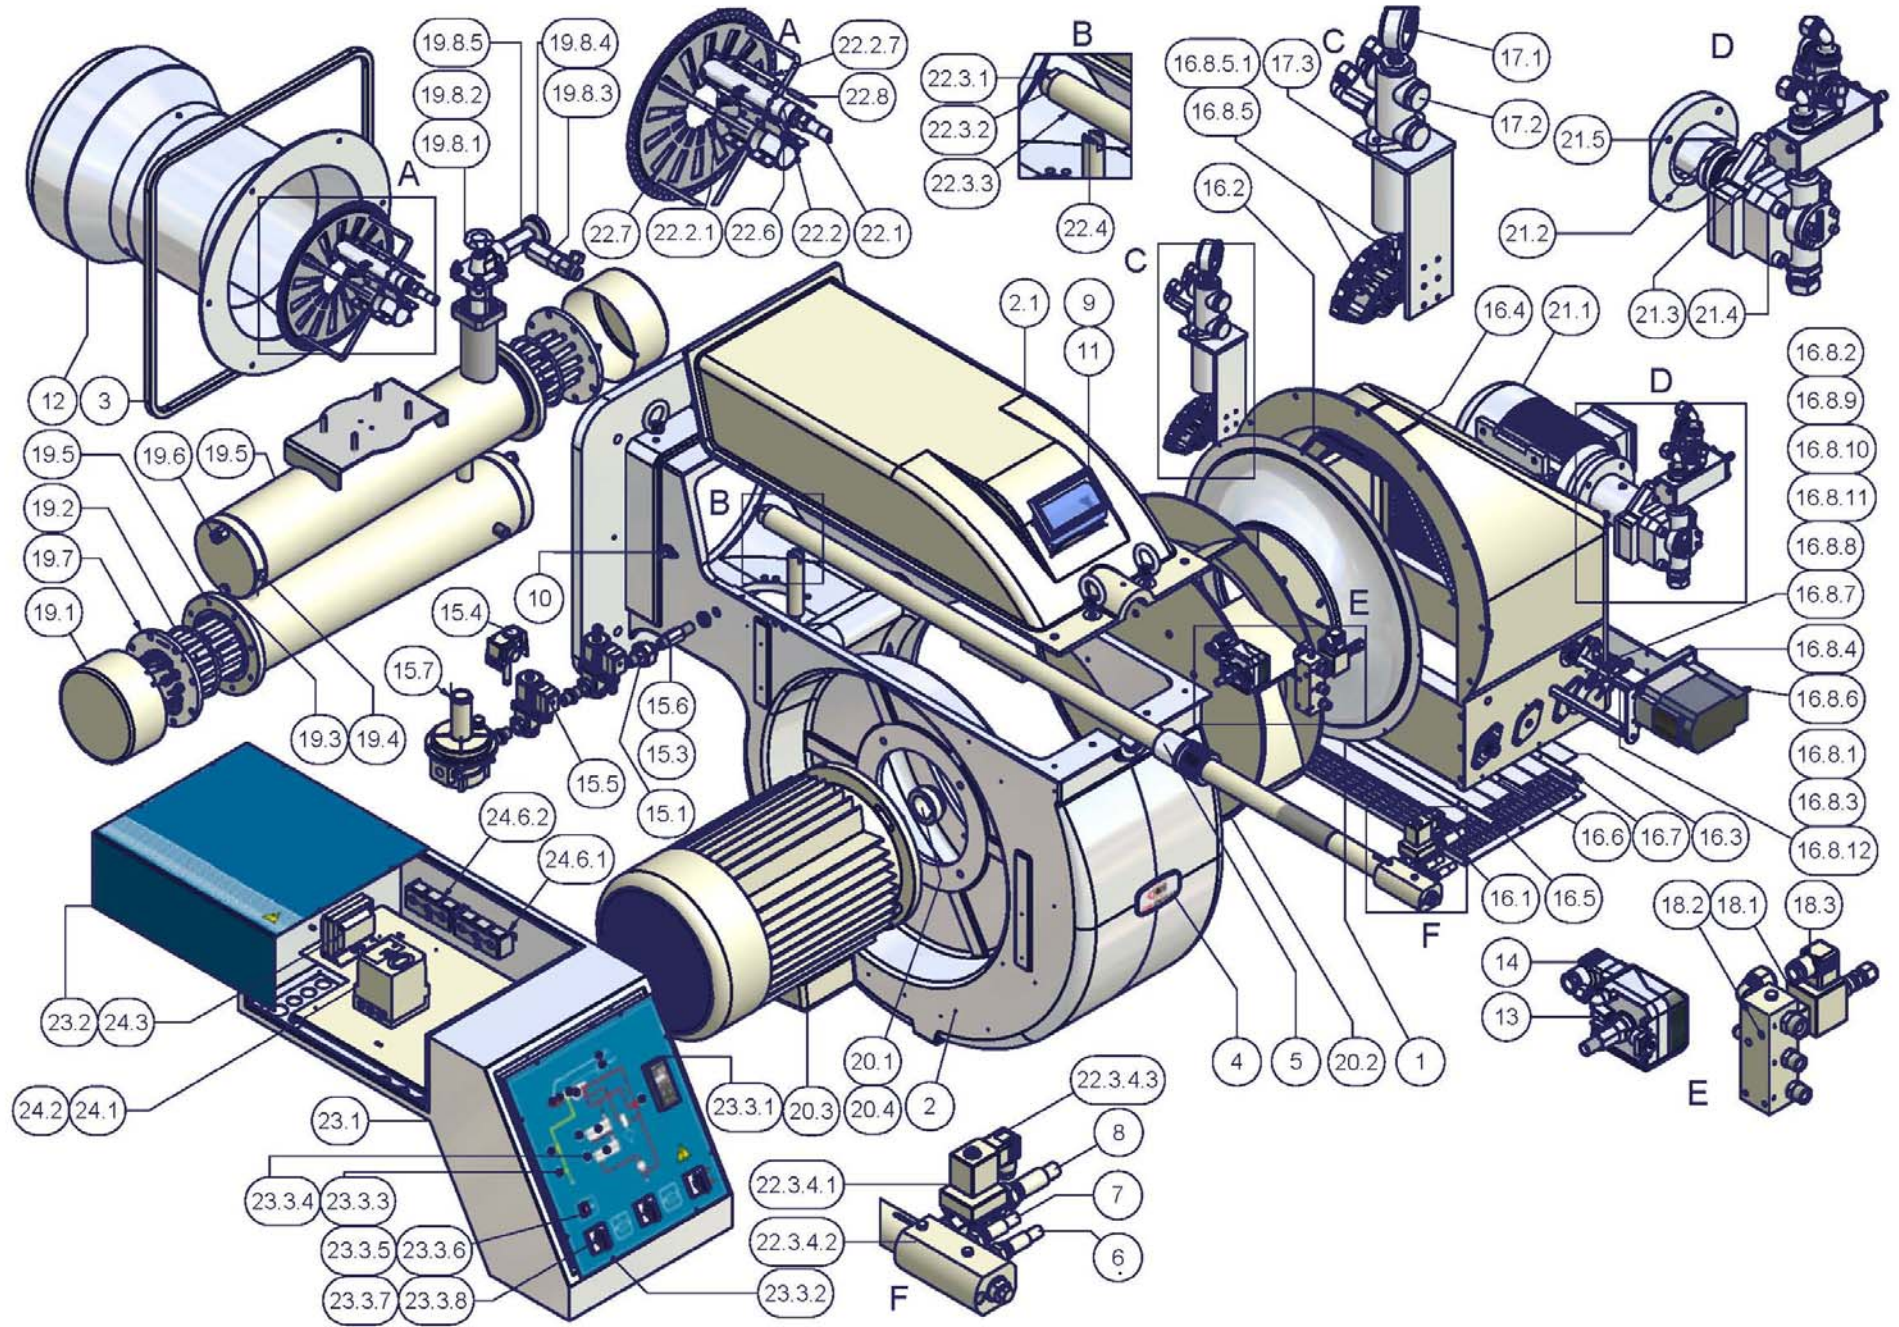

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

| ОПИСАНИЕ | PN1025 | PN1030 | PN1040 |
|--|---------|---------|---------|
| ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ KROM-SCHROEDER IFW | 2020114 | 2020114 | 2020114 |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ SIEMENS LAL | 2020420 | 2020420 | 2020420 |
| КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД | 2080115 | 2080115 | 2080115 |
| ЗАПАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД | 2080258 | 2080258 | 2080258 |
| ФИЛЬТР ТОПЛИВА | 2090238 | 2090238 | 2090238 |
| КРЫЛЬЧАТКА ВЕНТИЛЯТОРА | 2150063 | 2150058 | 2150058 |
| РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА DUNGS GW150 A6 | 2160086 | 2160086 | 2160086 |
| РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА | 2160097 | 2160097 | 2160097 |
| ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР | 2170301 | 2170301 | 2170301 |
| ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА | 21802A2 | 2180294 | 2180292 |
| ДВИГАТЕЛЬ НАСОСА | 2180257 | 2180257 | 2180257 |
| ЭЛЕКТРОКЛАПАН ЖИДКОГО ТОПЛИВА | 2190437 | 2190437 | 2190437 |
| ГАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН ЗАПАЛЬНИКА | 2190502 | 2190502 | 2190502 |
| ГИБКИЙ ШЛАНГ ГАЗА L = 800 1/2"М x 1/2"F | 234FX07 | 234FX07 | 234FX07 |
| ГИБКИЙ ШЛАНГ ТОПЛИВА L = 347 1/2"F x 1/2"F | 234FX24 | 234FX24 | 234FX24 |
| ГИБКИЙ ШЛАНГ ТОПЛИВА L = 1500 1"М x 1"F | 2340004 | 2340004 | 2340004 |
| ПЛАСТИНА ВАРЬИРУЕМОГО СЕКТОРА | 2440013 | 2440054 | 2440054 |
| СЕРВОПРИВОД mod.SIEMENS SQM10 | 2480004 | 2480004 | 2480004 |
| СЕРВОПРИВОД mod.SIEMENS SQM40 | 24800A5 | 24800A5 | 24800A5 |
| ФОТОРЕЗИСТОР mod. SIEMENS QRB.. | 2510003 | 2510003 | 2510003 |
| МУФТА КОМПЛЕКТНАЯ ДВИГАТЕЛЯ-НАСОСА | 2540133 | 2510003 | 2510003 |
| ТЕРМОСТАТ TR-TCN-TCI | 2560026 | 2560026 | 2560026 |
| ТЕРМОСТАТ TRS | 2560028 | 2560028 | 2560028 |
| РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ | 25700A7 | 2570008 | 2570008 |
| РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ SUNTEC TV | 2570036 | 2570036 | 2570036 |
| МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР (только для модулирующий горелок) | 2570112 | 2570112 | 2570112 |
| НАСОС SUNTEC | 2590148 | 2590148 | 2590148 |
| ФОРСУНКА mod. FLUIDICS WR2 50° | 2610203 | 2610203 | 2610203 |
| ФОРСУНКА mod. BERGONZO B | - | 2610210 | 2610210 |
| ФОРСУНКА mod. BERGONZO C | - | - | 2610213 |
| ФОРСУНКА | 2640042 | 2640042 | 2640042 |
| СТАБИЛИЗАТОР С ФИЛЬТРОМ | 2800085 | 2800085 | 2800085 |
| ГОЛОВКА СГОРАНИЯ ГОРЕЛКИ | 3060169 | 30601A5 | 30601A5 |
| СОПЛО | 30910T6 | 30910T7 | 30910T8 |
| СОПЛО | 30910K4 | 30910L5 | 30910T4 |
| КАБЕЛЬ ЗАПАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА | 6050143 | 6050143 | 6050143 |

Примечание: при заказе запчастей на горелку ВСЕГДА указывать в бланке заводской номер горелки!


ЭЛЕКТРОСХЕМЫ

SE12-154: ПРОГРЕССИВНЫЕ ГОРЕЛКИ

SE12-155: ГОРЕЛКИ МОДУЛИРУЮЩИЕ


ВНИМАНИЕ:

- 1 - электрическое питание 400V 50Гц ТРЕХФАЗНЫЙ + Нейтраль
- 2 - Не меняйте местами фазу с нейтралью
- 3 - Обеспечить хорошее заземление горелки

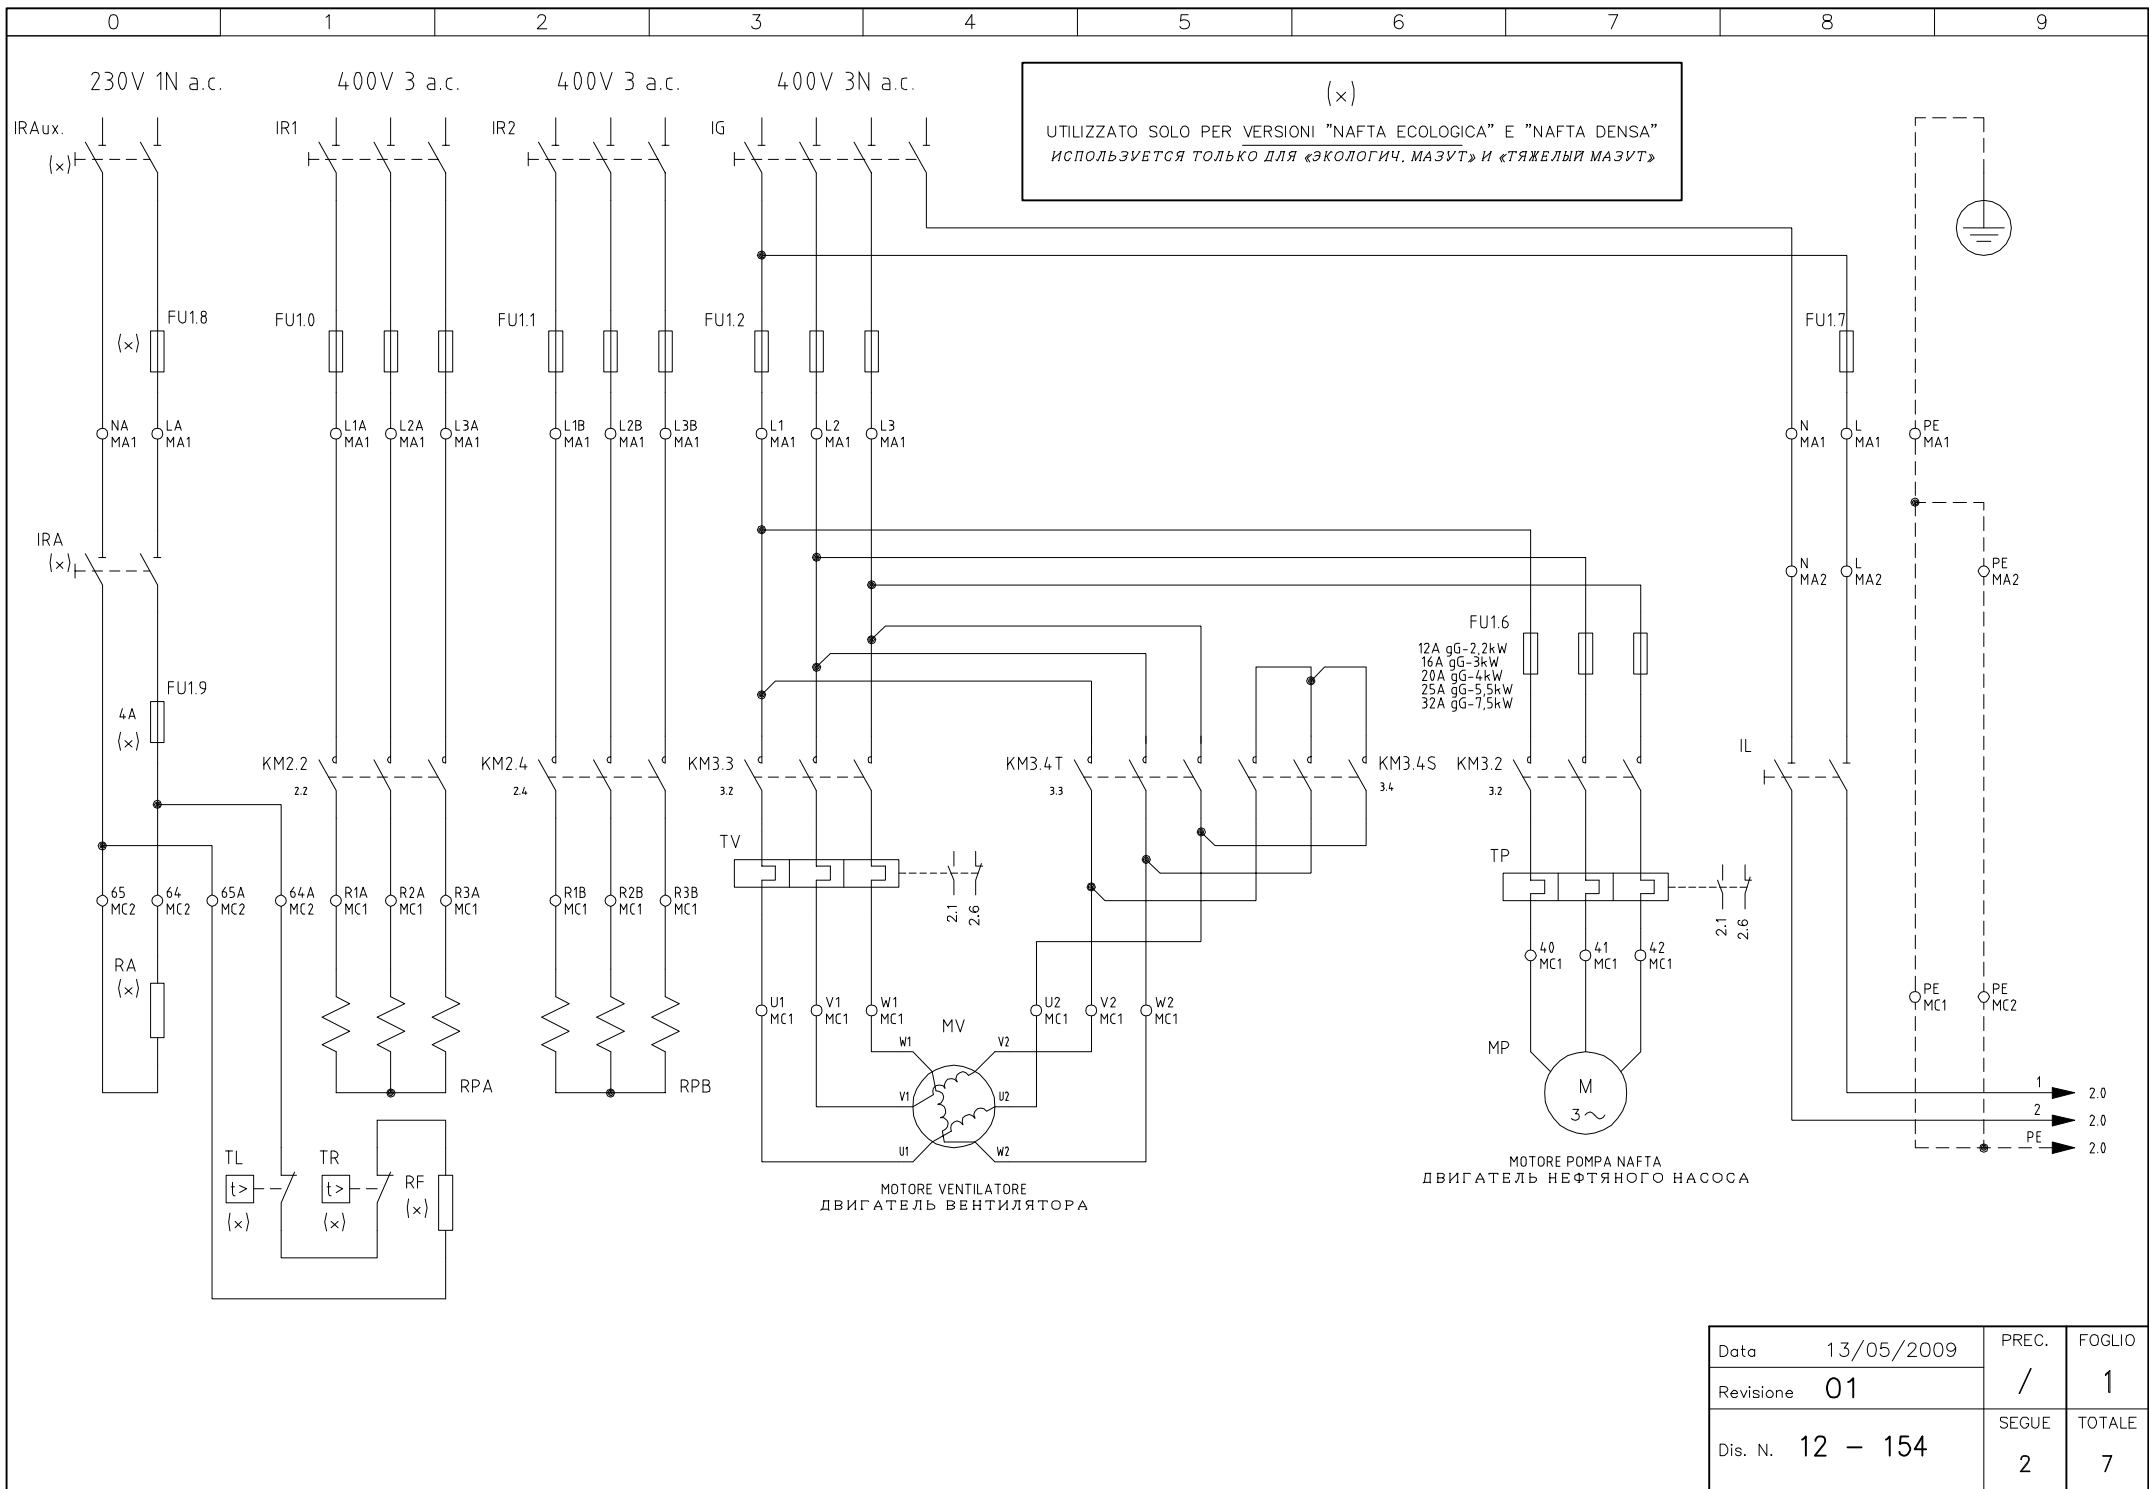



| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/05/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01 | / | 1 |
| Dis. N. | 12 - 154 | SEGUE | TOTALE |
| | | 2 | 7 |

SIEMENS LAL 2.25

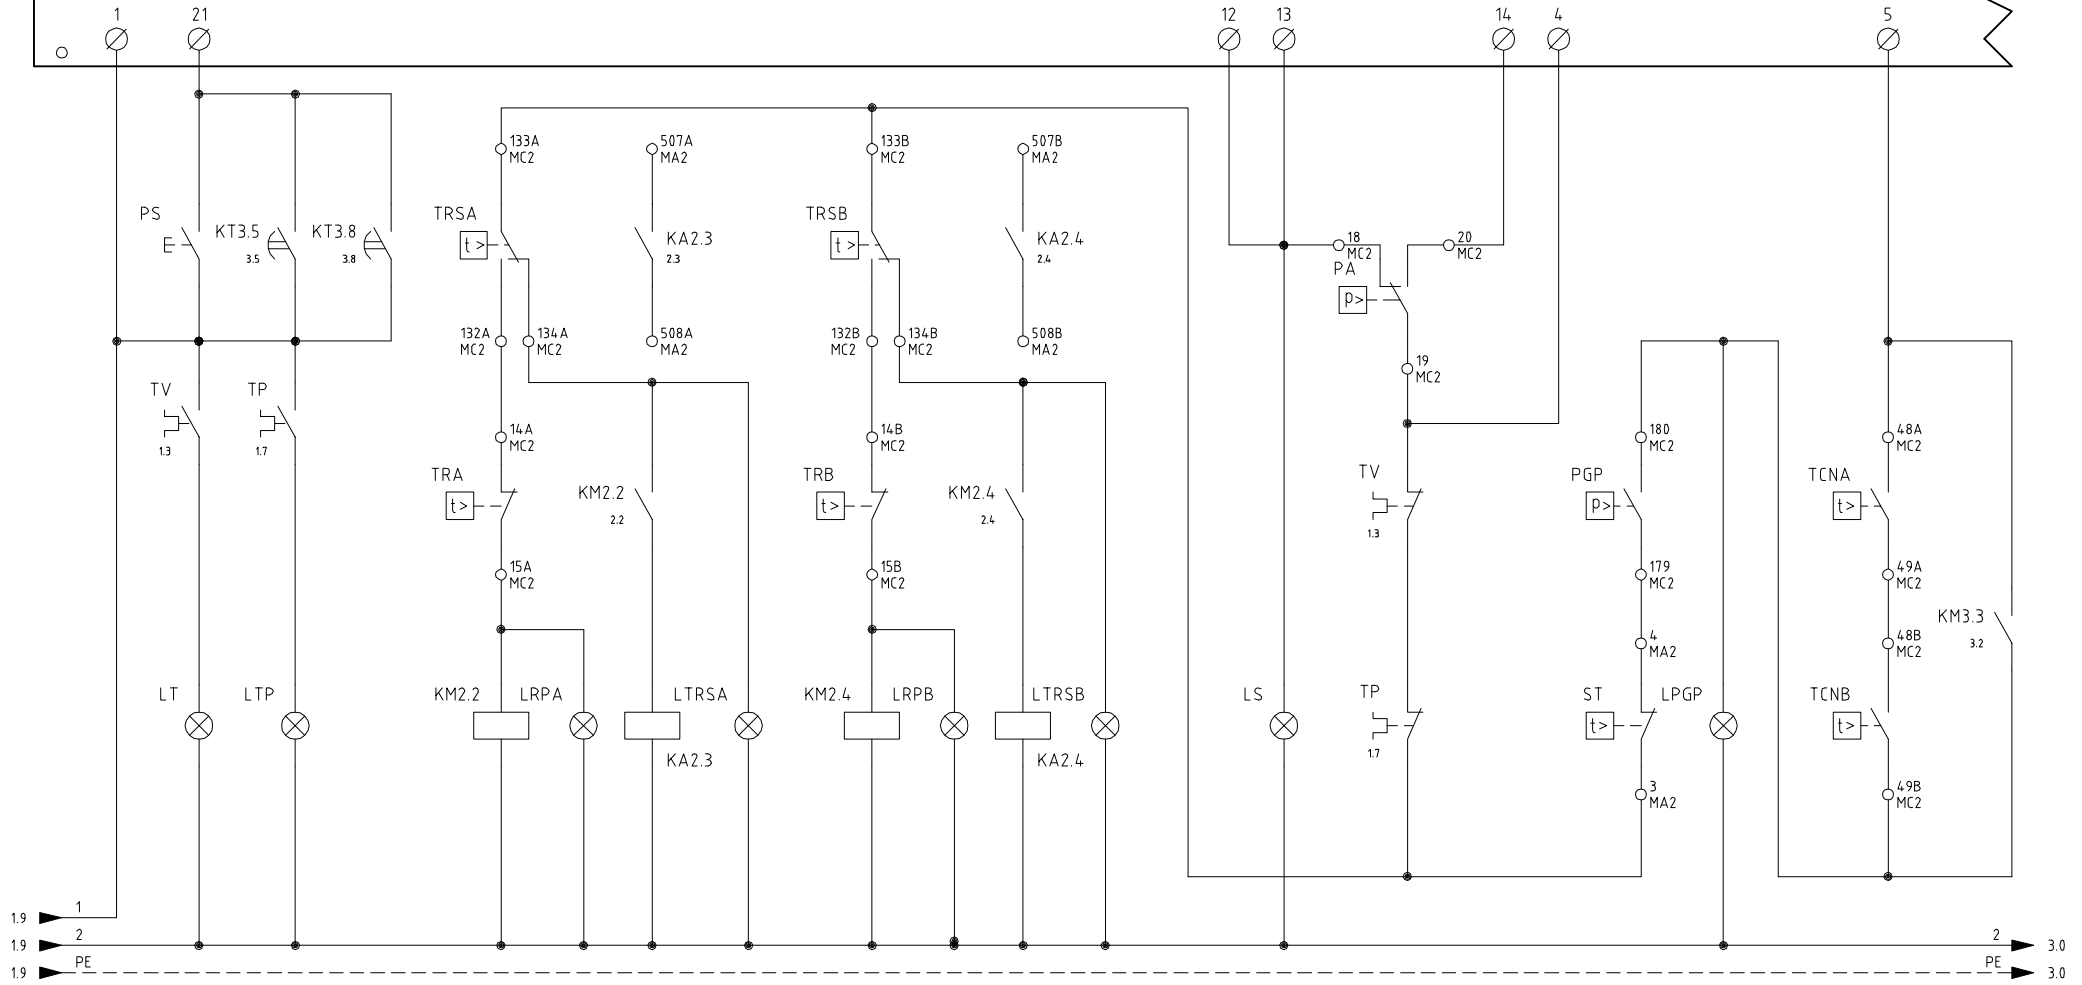


| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/05/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01 | 1 | 2 |
| Dis. N. | 12 - 154 | SEGUE | TOTALE |
| | | 3 | 7 |

SIEMENS LAL 2.25

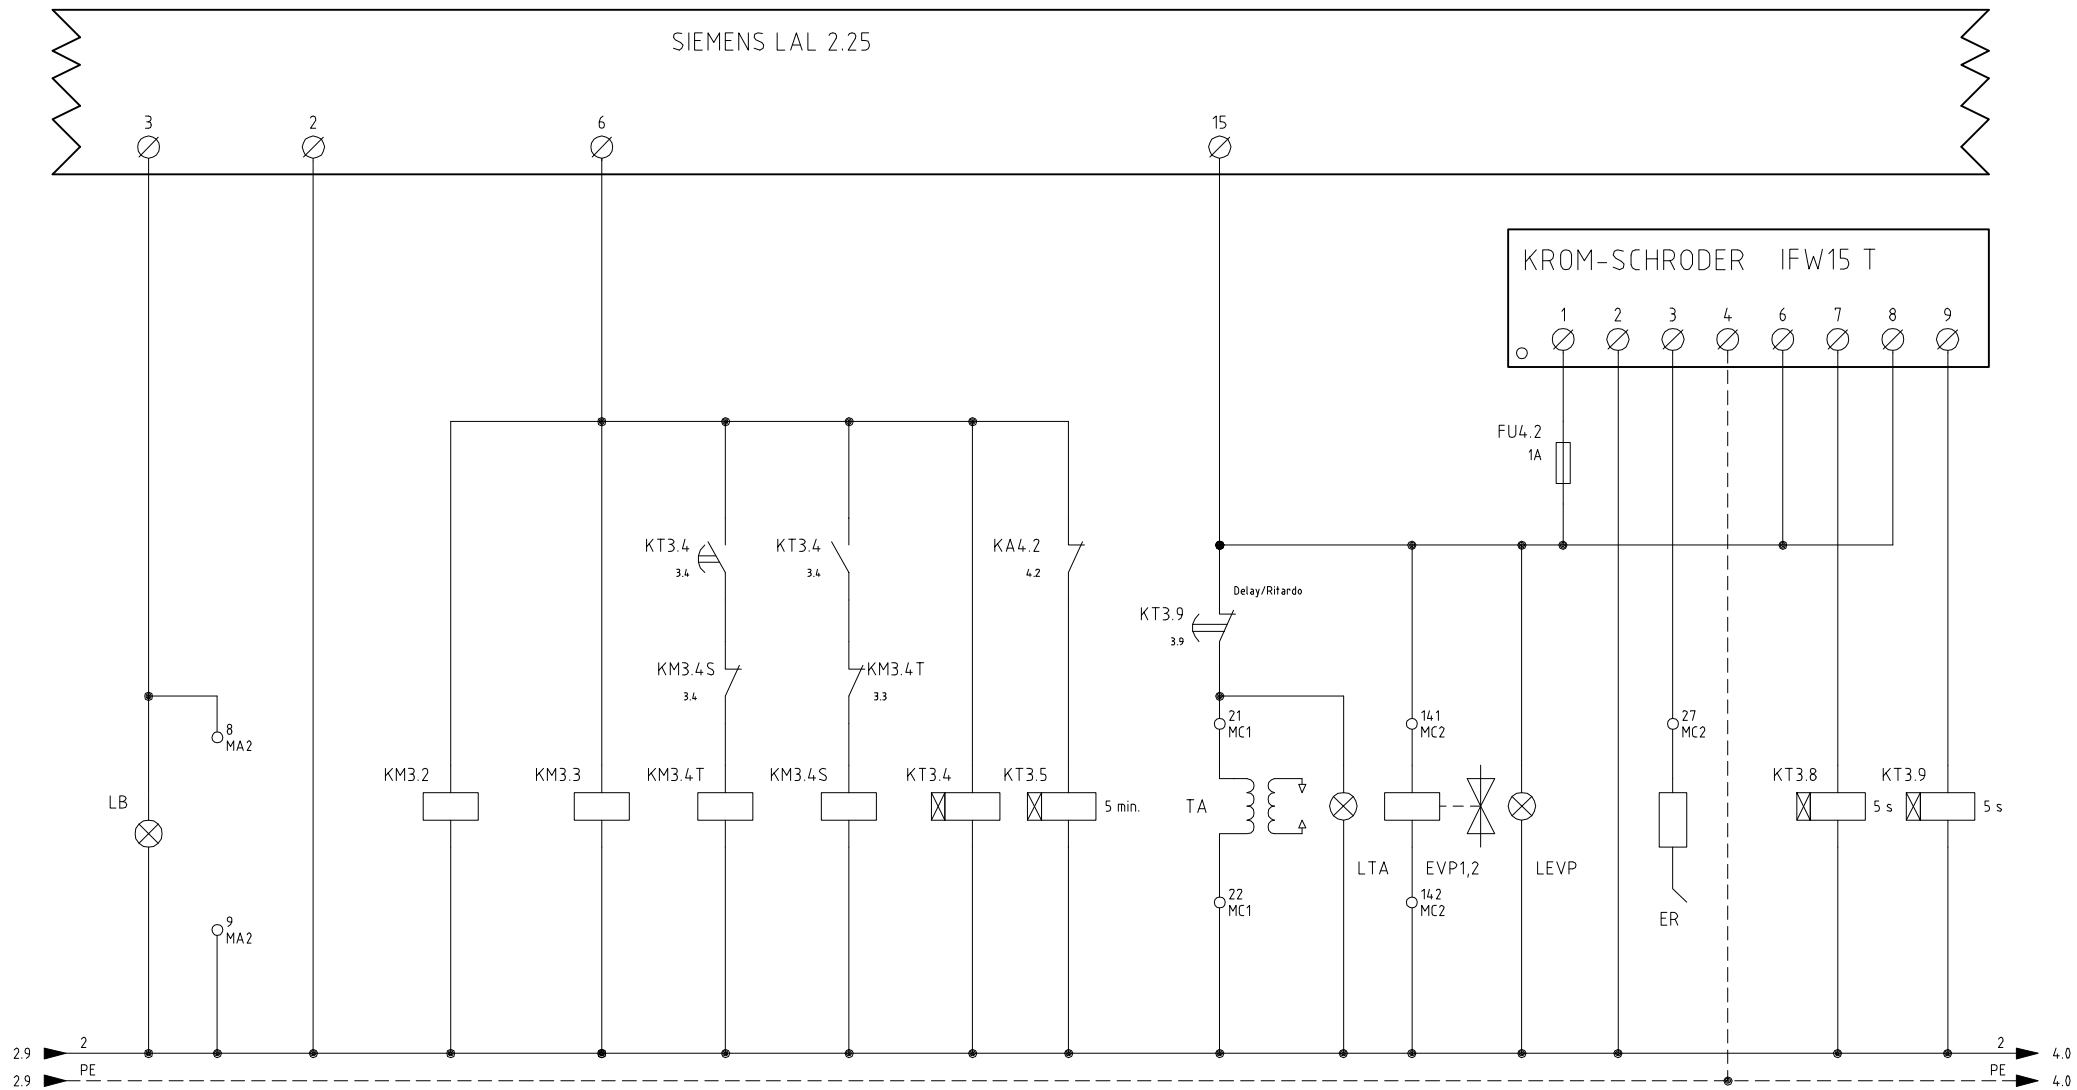


| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/05/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01 | 2 | 3 |
| Dis. N. | 12 - 154 | SEGUE | TOTALE |
| | | 4 | 7 |

SIEMENS LAL 2.25

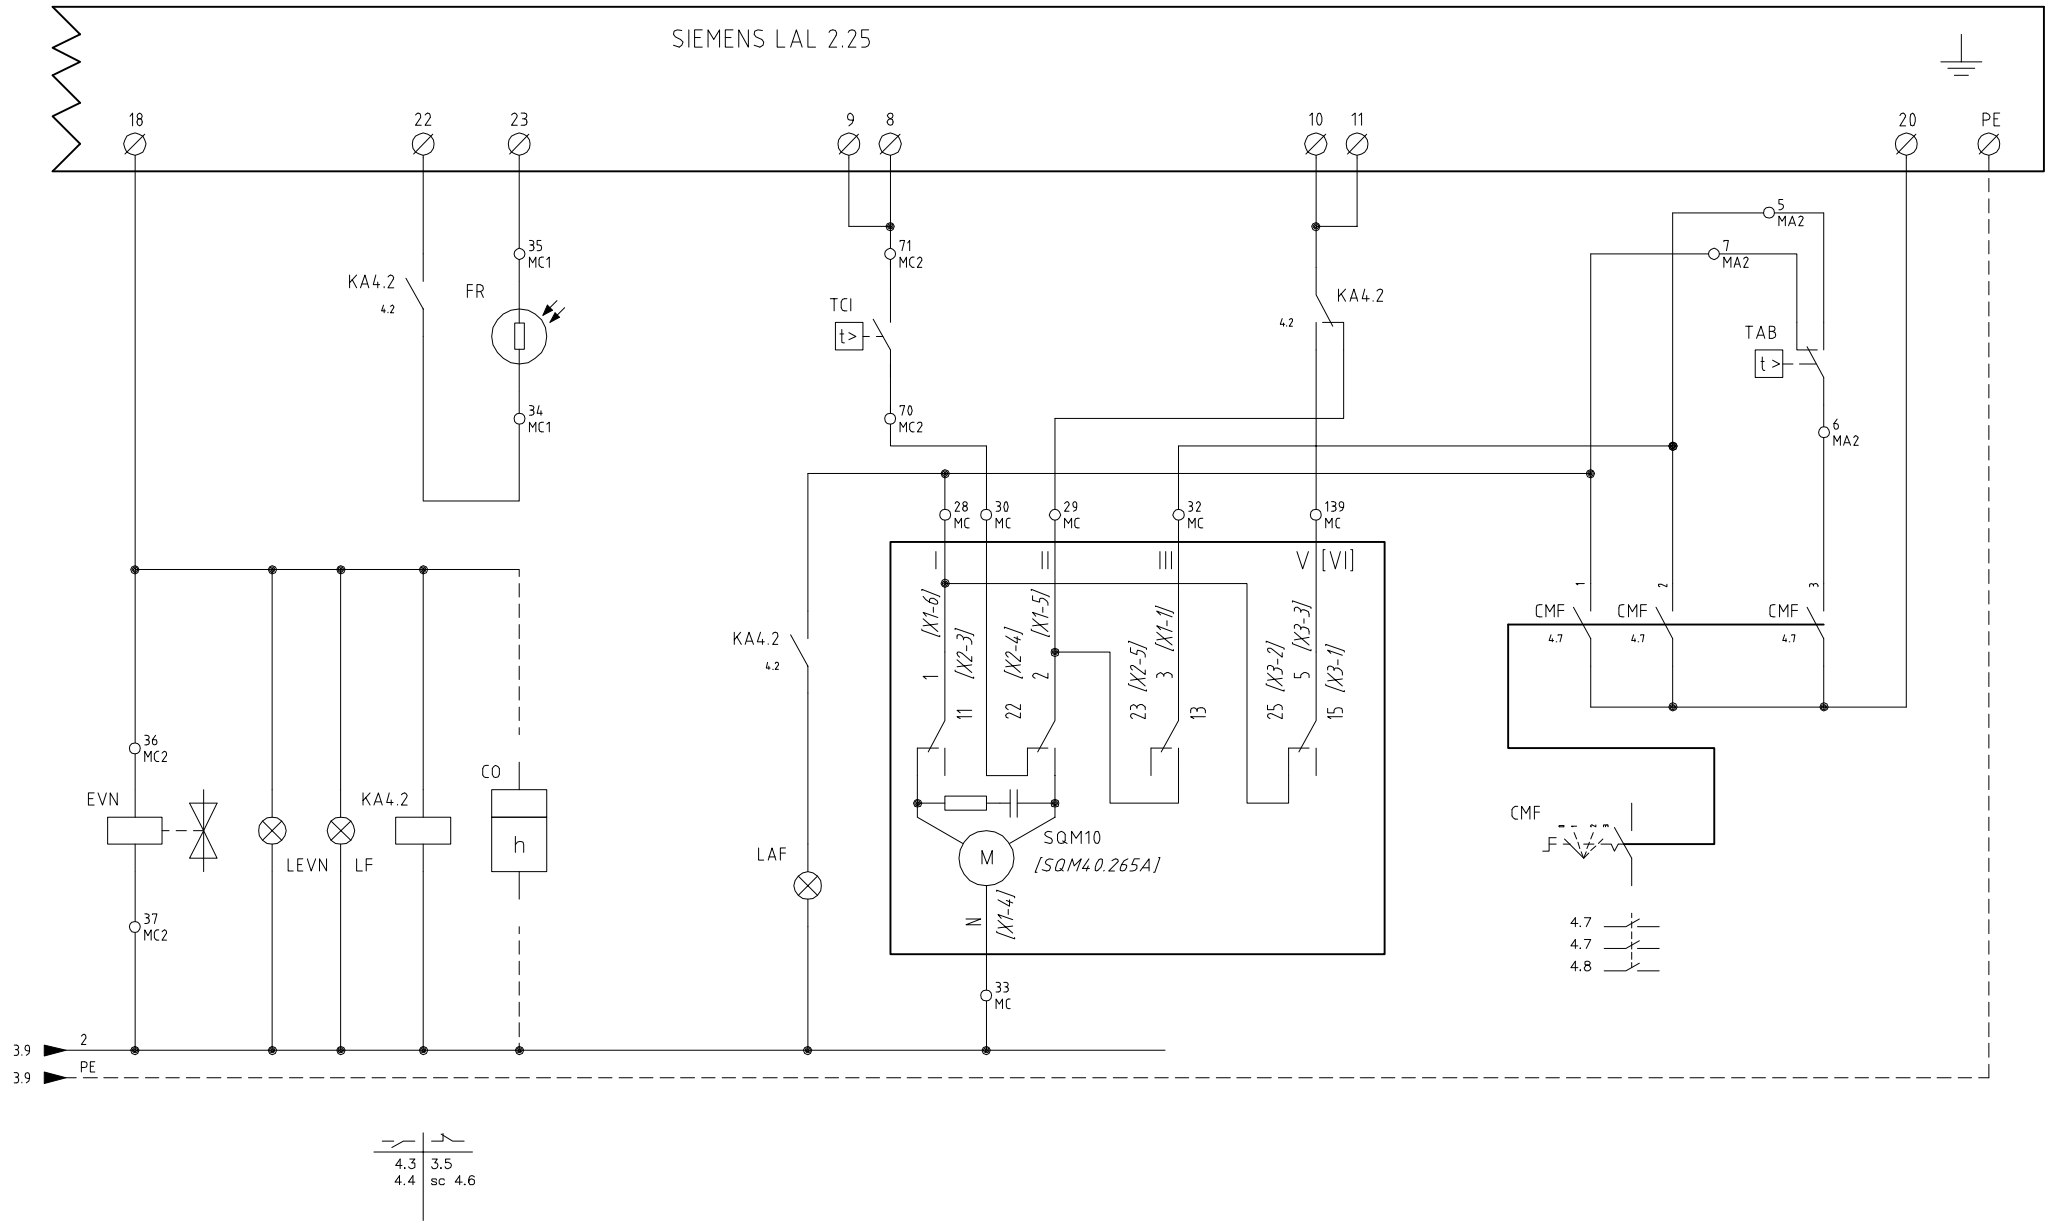


3.9 2
3.9 PE




| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/05/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01 | 3 | 4 |
| Dis. N. | 12 - 154 | SEGUE | TOTALE |
| | | 5 | 7 |


QUADRO QG - MORSETTIERA MA1
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE - PIASTRA 1
КЛЕММНИК ПИТАНИЯ - ПЛАСТИНА 1

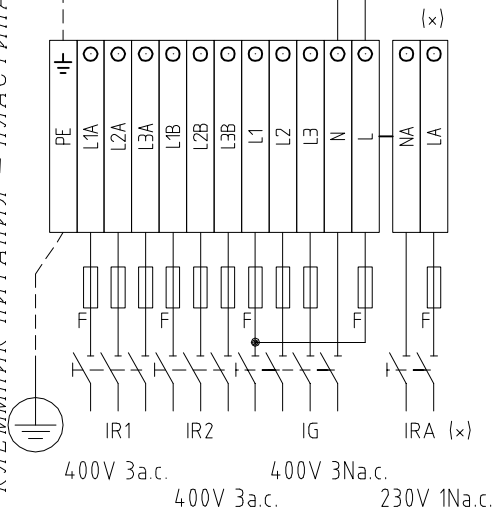


QUADRO QG - MORSETTIERA MA2
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE - PIASTRA 2
КЛЕММНИК ПИТАНИЯ - ПЛАСТИНА 2

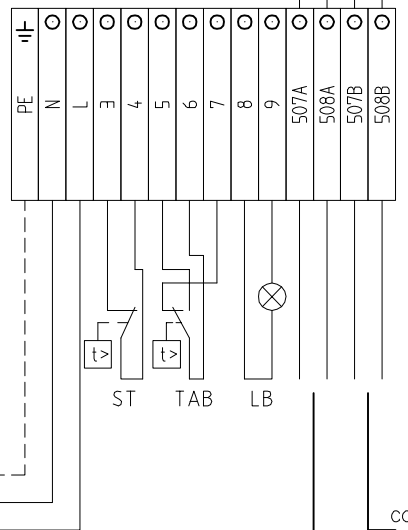

QUADRO QG - MORSETTIERA MC1
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 1
КЛЕММНИК КОМПОНЕНТОВ ГОРЕЛКИ - ПЛАСТИНКА 1

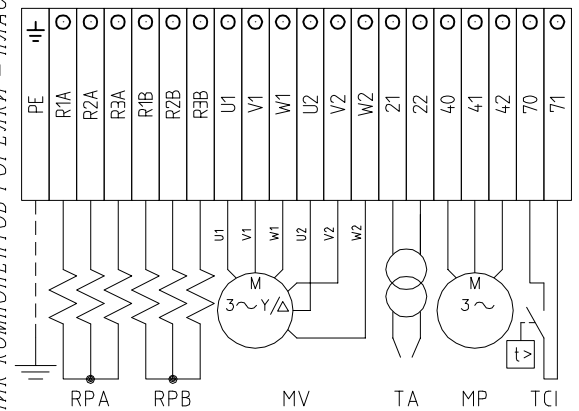

QUADRO QG - MORSETTIERA MC2
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 2
КЛЕММНИК КОМПОНЕНТОВ ГОРЕЛКИ - ПЛАСТИНКА 2

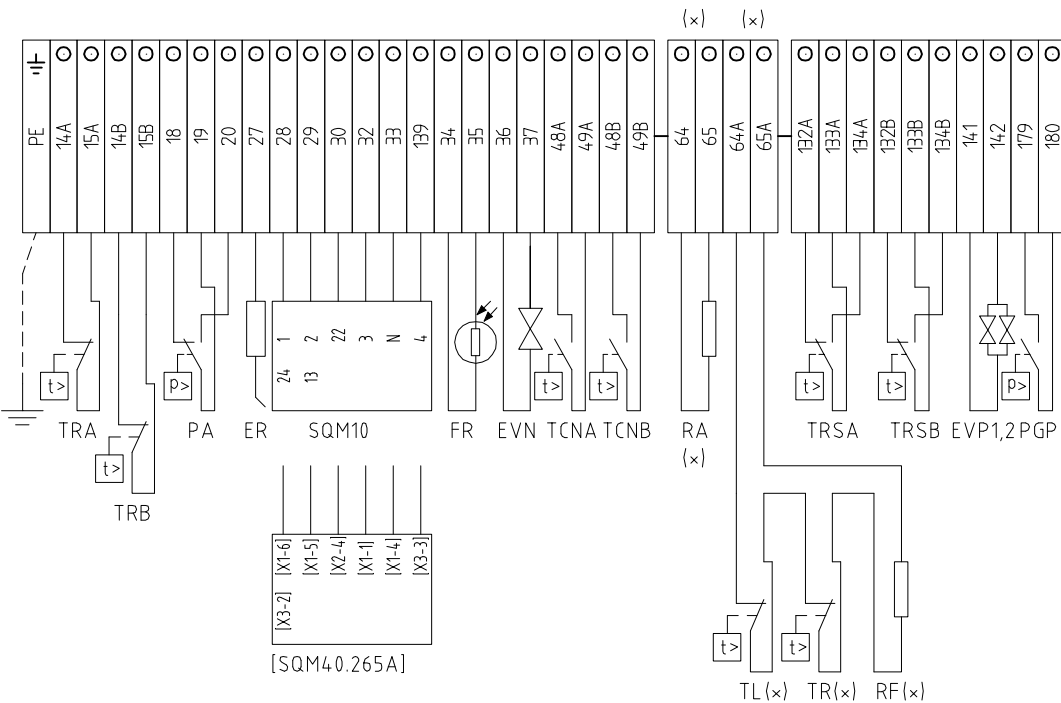

CONTATTO PULITO GUASTO CONTATTORE RESISTENZE
КОНТАКТ БЕЗ НАГРУЗКИ ДЛЯ СИГН. НЕИСП. КОНТАКТОРА РЕЗИСТОРОВ

CONTATTO PULITO GUASTO CONTATTORE RESISTENZE
КОНТАКТ БЕЗ НАГРУЗКИ ДЛЯ СИГН. НЕИСП. КОНТАКТОРА РЕЗИСТОРОВ

(x)
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ «ЭКОЛОГИЧ. МАЗУТ» И «ТЯЖЕЛЫЙ МАЗУТ»

CAMME SERVOCOMANDO
КУЛАЧКИ СЕРВОПРИВОДА
SQM10

I ALTA FIAMMA
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ
SOSTA E ACCENSIONE
ВЫЖИДАНИЕ И РОЗЖИГ
II BASSA FIAMMA
МАЛОЕ ПЛАМЯ
LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO
ОГРАНИЧЕНИЕ ОПЕРЕЖЕНИЯ СЕРВОПРИВОДА

CAMME SERVOCOMANDO (ALTERNATIVO)
КУЛАЧКИ СЕРВОПРИВОДА (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)
[SQM40.265A]

I ALTA FIAMMA
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ
SOSTA E ACCENSIONE
ВЫЖИДАНИЕ И РОЗЖИГ
II BASSA FIAMMA
МАЛОЕ ПЛАМЯ
LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO
ОГРАНИЧЕНИЕ ОПЕРЕЖЕНИЯ СЕРВОПРИВОДА

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/05/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01 | 4 | 5 |
| Dis. N. | 12 - 154 | SEQUE | TOTALE |
| | | 6 | 7 |

| SIGLA/ITEM | FOGLIO/SHEET | FUNZIONE | FUNCTION |
|--------------|--------------|---|---|
| [SQM40.265A] | 4 | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO) | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ) |
| CMF | 4 | COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO | РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОТЫ 0)НЕ РАБ. 1)БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ 2)МАЛОЕ ПЛАМЯ 3)АВТОМАТ |
| CO | 4 | CONTAORE DI FUNZIONAMENTO (OPTIONAL) | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ (ОПЦИЯ) |
| ER | 3 | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA PILOTA | КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ПЛАМЕНИ ЗАПАЛЬНИКА |
| EVN | 4 | ELETTROVALVOLA NAFTA | МАЗУТНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН |
| EVP1,2 | 3 | ELETTROVALVOLE PILOTA GAS | ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ ЗАПАЛЬНИКА |
| FR | 4 | FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA | КОНТРОЛЬНЫЙ ФОТОРЕЗИСТОР ПЛАМЕНИ |
| FU1.0 | 1 | FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPA] | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA] |
| FU1.1 | 1 | FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPB] | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB] |
| FU1.2 | 1 | FUSIBILI LINEA BRUCIATORE | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ ГОРЕЛКИ |
| FU1.6 | 1 | FUSIBILI LINEA POMPA | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ НАСОСА |
| FU1.7 | 1 | FUSIBILE LINEA AUSILIARI | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| (x) FU1.8 | 1 | FUSIBILE LINEA RESISTENZE AUSILIARIE | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ |
| (x) FU1.9 | 1 | FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ |
| FU4.2 | 3 | FUSIBILE AUSILIARIO | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ |
| IFW15 T | 3 | RELE' RILEVAZIONE FIAMMA | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ |
| IG | 1 | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ГОРЕЛКИ |
| IL | 1 | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ |
| IR1 | 1 | INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ |
| IR2 | 1 | INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ |
| (x) IRA | 1 | INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ |
| (x) IRAux. | 1 | INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ |
| KA2.3 | 2 | RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE | ВСПОМ. РЕЛЕ СИГН НЕИСПРАВНОСТИ КОНТАКТОРА РЕЗИСТОРОВ |
| KA2.4 | 2 | RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE | ВСПОМ. РЕЛЕ СИГН НЕИСПРАВНОСТИ КОНТАКТОРА РЕЗИСТОРОВ |
| KA4.2 | 4 | RELE' AUSILIARIO | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ |
| KM2.2 | 2 | CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA] | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA] |
| KM2.4 | 2 | CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB] | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB] |
| KM3.2 | 3 | CONTATTORE MOTORE POMPA NAFTA | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ МАЗУТНОГО НАСОСА |
| KM3.3 | 3 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA) | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (ЛИНИЯ) |
| KM3.4S | 3 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA) | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (ЗВЕЗДА) |
| KM3.4T | 3 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO) | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (ТРЕУГОЛЬНИК) |
| KT3.4 | 3 | TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO | ТАЙМЕР ЗВЕЗДА /ТРЕУГОЛЬНИК |
| KT3.5 | 3 | RELE' TEMPORIZZATORE | РЕЛЕ ТАЙМЕРА |
| KT3.8 | 3 | temporizzatore | ТАЙМЕР |
| KT3.9 | 3 | TEMPORIZZATORE | ТАЙМЕР |
| LAF | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БОЛЬШОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ |
| LB | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ |

(x)


UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ «ЭКОЛОГИЧ. МАЗУТ» И «ТЯЖЕЛЫЙ МАЗУТ»

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/05/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01 | 5 | 6 |
| Dis. N. | 12 - 154 | SEGUE | TOTALE |
| | | 7 | 7 |


| SIGLA/ITEM | FOGLIO/SHEET | FUNZIONE | FUNCTION |
|------------------|--------------|--|---|
| LEVN | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA EVN | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ EVN |
| LEVP | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA EVP | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ EVP |
| LF | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO BRUCIATORE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ГОРЕЛКИ |
| LPGP | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ЗАПАЛЬНИКА |
| LRPA | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPA] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA] |
| LRPB | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPB] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB] |
| LS | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE SOSTA BRUCIATORE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РЕЖИМА ВЫЖИДАНИЯ ГОРЕЛКИ |
| LT | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ |
| LTA | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |
| LTP | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO POMPA | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ НАСОСА |
| LTRSA | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSA] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ТЕРМОСТАТА [TRSA] |
| LTRSB | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSB] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ТЕРМОСТАТА [TRSB] |
| MP | 1 | MOTORE POMPA NAFTA | ДВИГАТЕЛЬ НЕФТЯНОГО НАСОСА |
| MV | 1 | MOTORE VENTILATORE | ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА |
| PA | 2 | PRESSOSTATO ARIA | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА |
| PGP | 2 | PRESSOSTATO PILOTA GAS | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ЗАПАЛЬНИКА |
| PS | 2 | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA | КНОПКА СБРОСА БЛОКИРОВКИ ПЛАМЕНИ |
| (x) RA | 1 | RESISTENZE AUSILIARIE | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ |
| (x) RF | 1 | RESISTENZA AUSILIARIA FILTRO NAFTA | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МАЗУТНОГО ФИЛЬТРА |
| RPA | 1 | RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA | СОПРОТИВЛЕНИЯ МАЗУТНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ |
| RPB | 1 | RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA | СОПРОТИВЛЕНИЯ МАЗУТНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ |
| SIEMENS LAL 2.25 | 2 | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ |
| SQM10 | 4 | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ |
| ST | 2 | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI | РЯД ТЕРМОСТАТОВ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ |
| TA | 3 | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР |
| TAB | 4 | TERMOSTATO/PRESSOSTATO ALTA-BASSA FIAMMA | ТЕРМОСТАТ/РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО/МАЛОГО ПЛАМЕНИ |
| TCI | 4 | TERMOSTATO CONSENSO IMPIANTO | ТЕРМОСТАТ СИСТЕМЫ |
| TCNA | 2 | TERMOSTATO CONSENSO NAFTA PRERISCALDATORE [RPA] | ТЕРМОСТАТ МАЗУТА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA] |
| TCNB | 2 | TERMOSTATO CONSENSO NAFTA PRERISCALDATORE [RPB] | ТЕРМОСТАТ МАЗУТА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB] |
| (x) TL | 1 | TERMOSTATO LIMITE FILTRO NAFTA | ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ ЖИДКОТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА |
| TP | 1 | TERMICO MOTORE POMPA | ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА |
| (x) TR | 1 | TERMOSTATO REGOLAZIONE FILTRO NAFTA | РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОСТАТ ЖИДКОТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА |
| TRA | 2 | TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RPA] | ТЕРМОСТАТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA] |
| TRB | 2 | TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RPB] | ТЕРМОСТАТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB] |
| TRSA | 2 | TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RPA] | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA] |
| TRSB | 2 | TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RPB] | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB] |
| TV | 1 | TERMICO MOTORE VENTILATORE | ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА |

(x)
 UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ «ЭКОЛОГИЧ. МАЗУТ» И «ТЯЖЕЛЫЙ МАЗУТ»

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/05/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01 | 6 | 7 |
| Dis. N. | 12 - 154 | SEGUE | TOTALE |
| | | / | 7 |



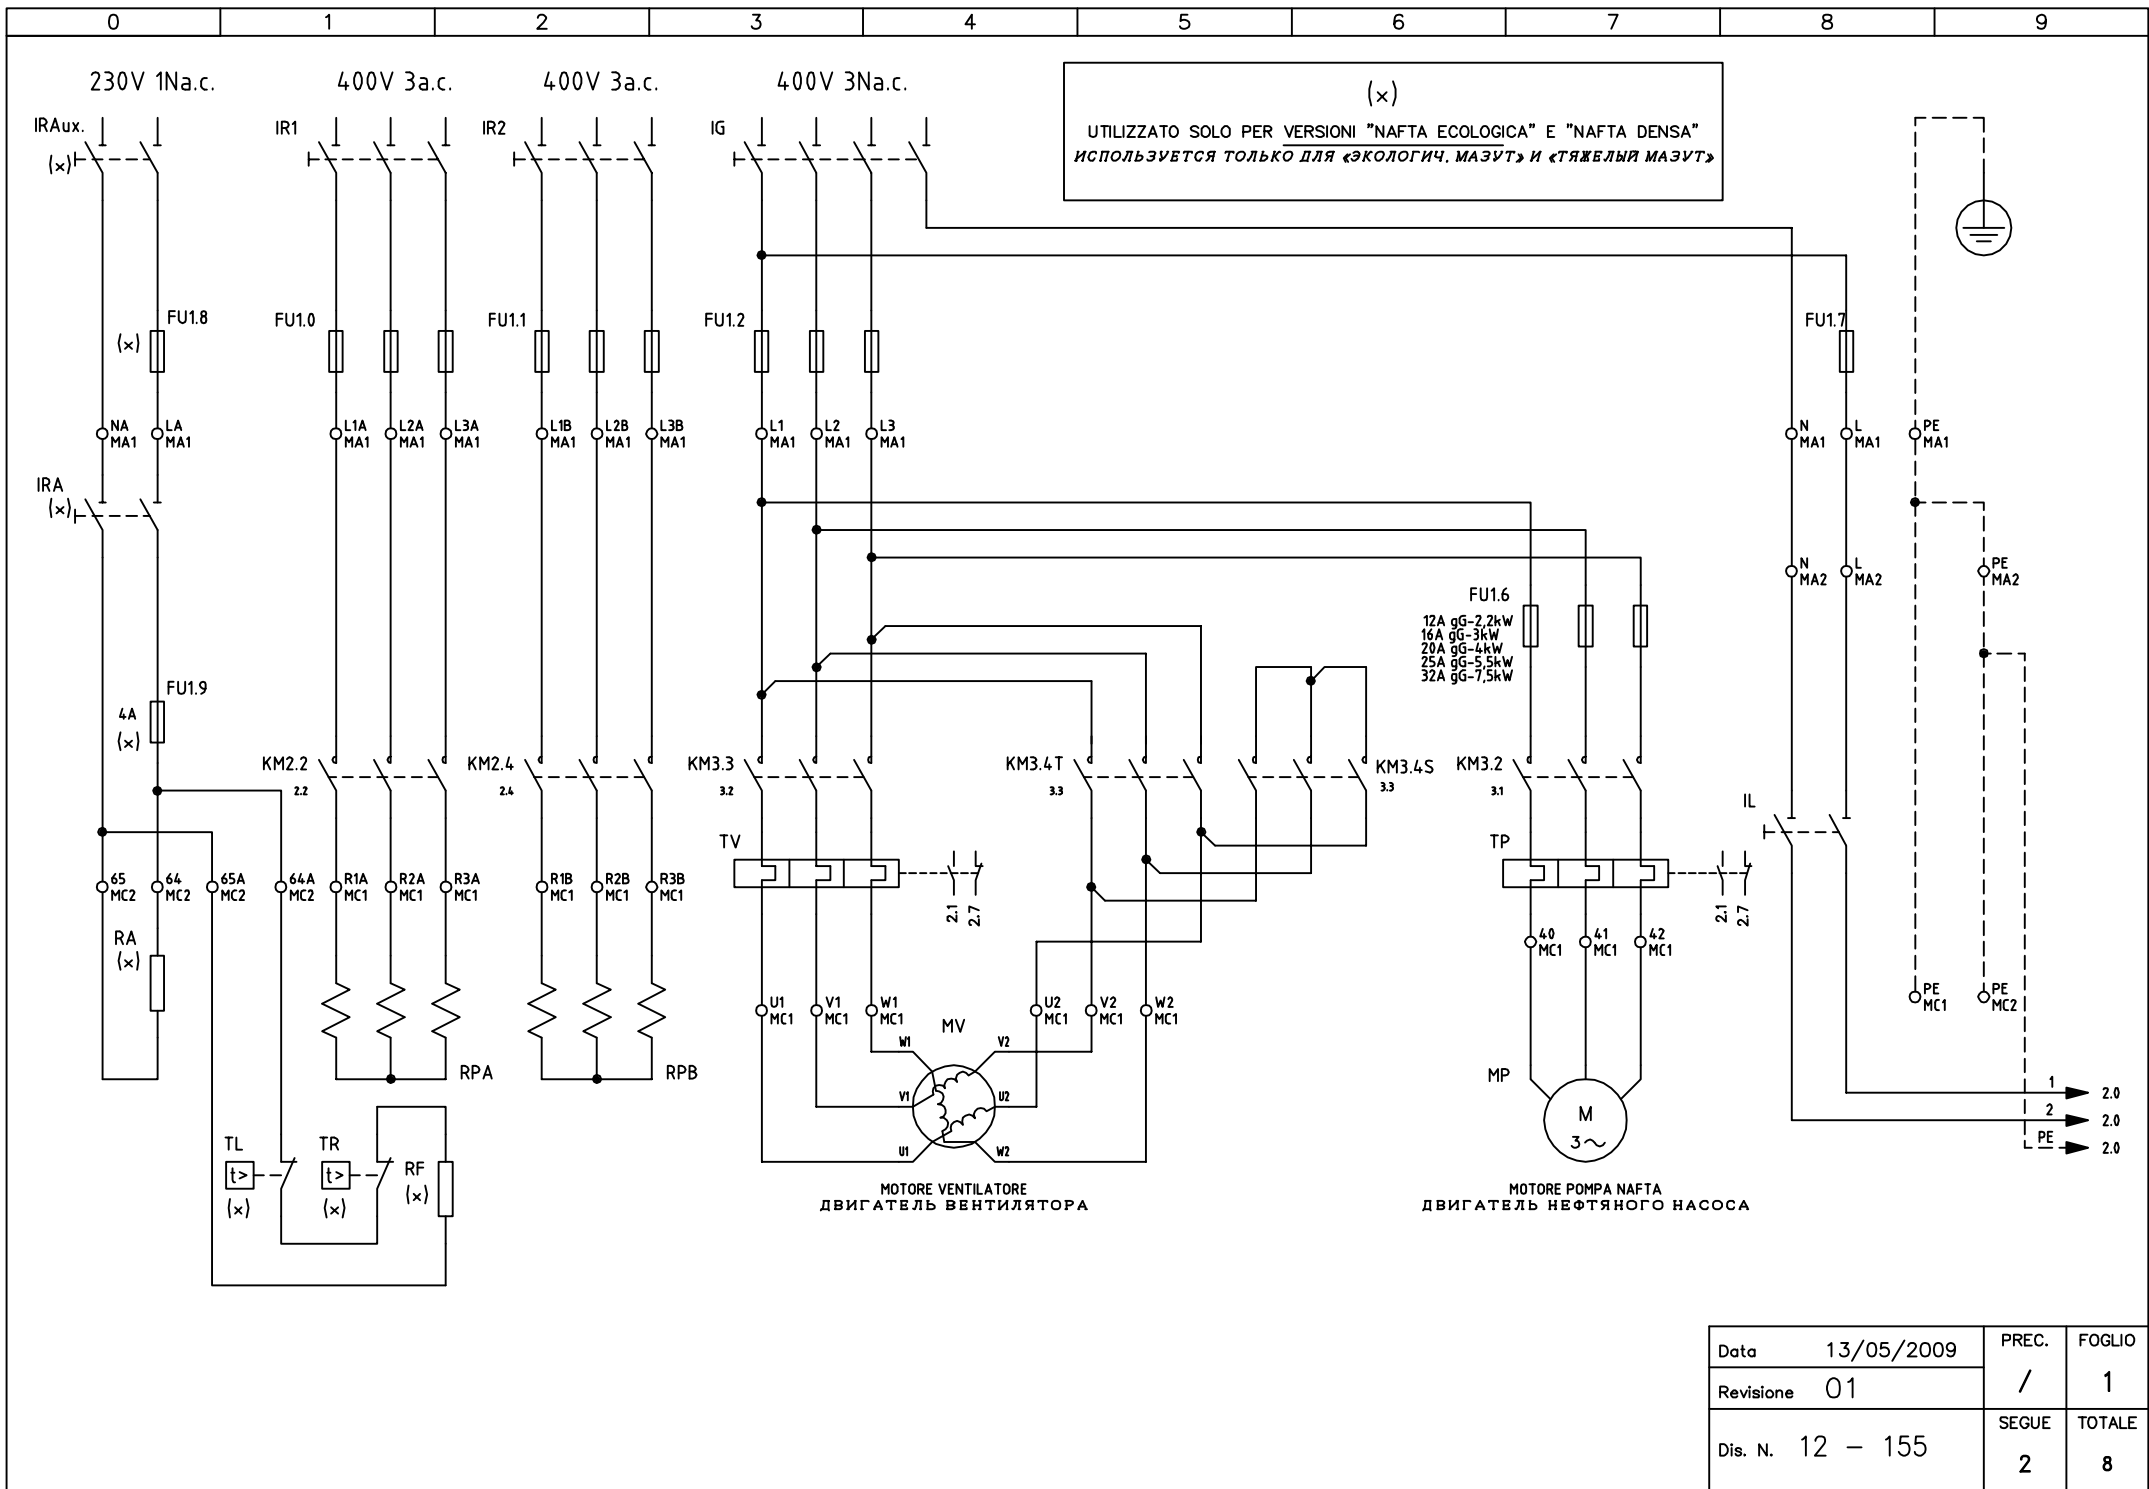


SIEMENS LAL 2.25

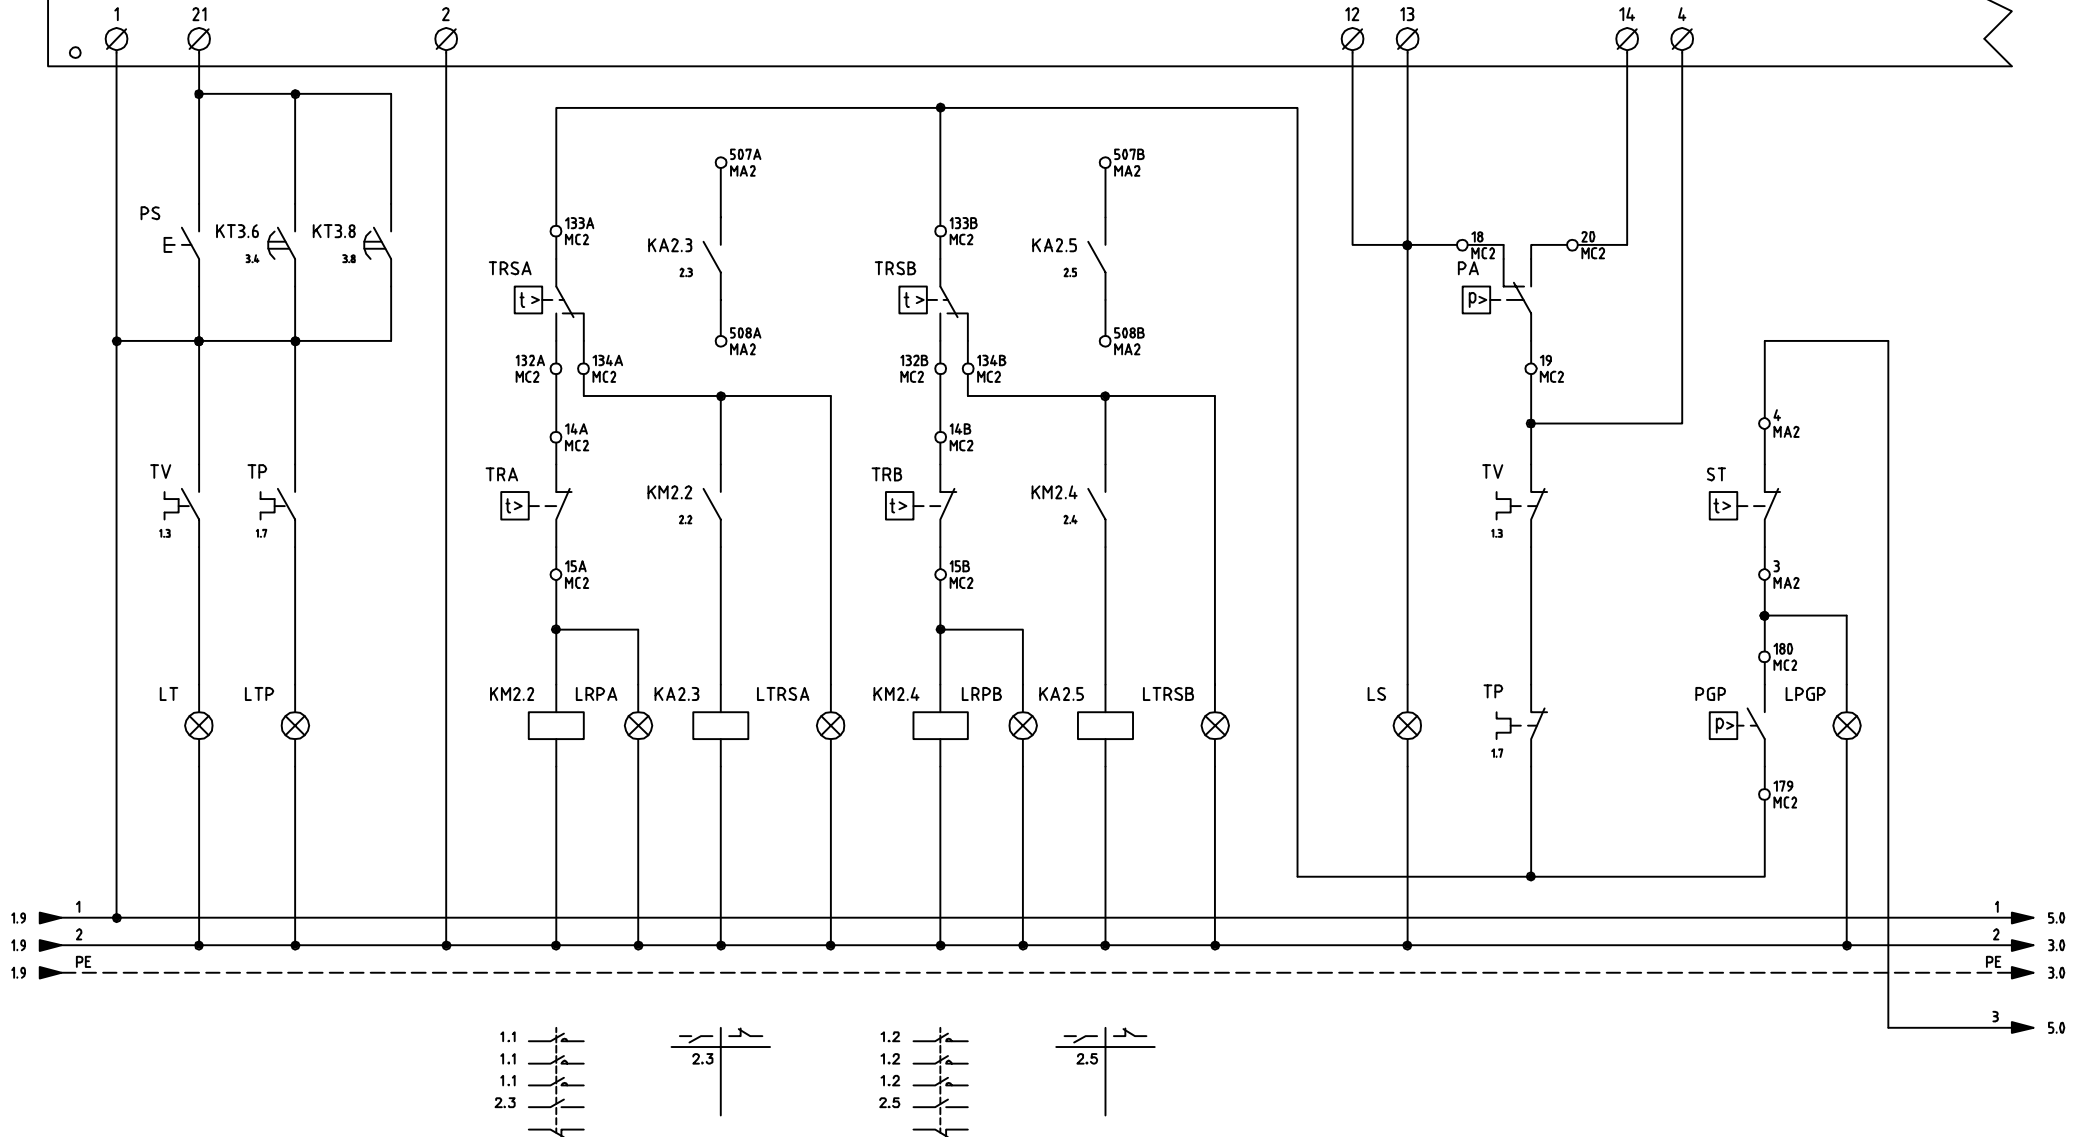



| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/05/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01 | 1 | 2 |
| Dis. N. | 12 - 155 | SEGUE | TOTALE |
| | | 3 | 8 |

SIEMENS LAL 2.25

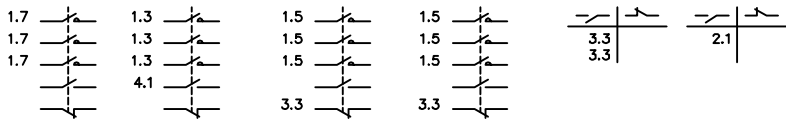

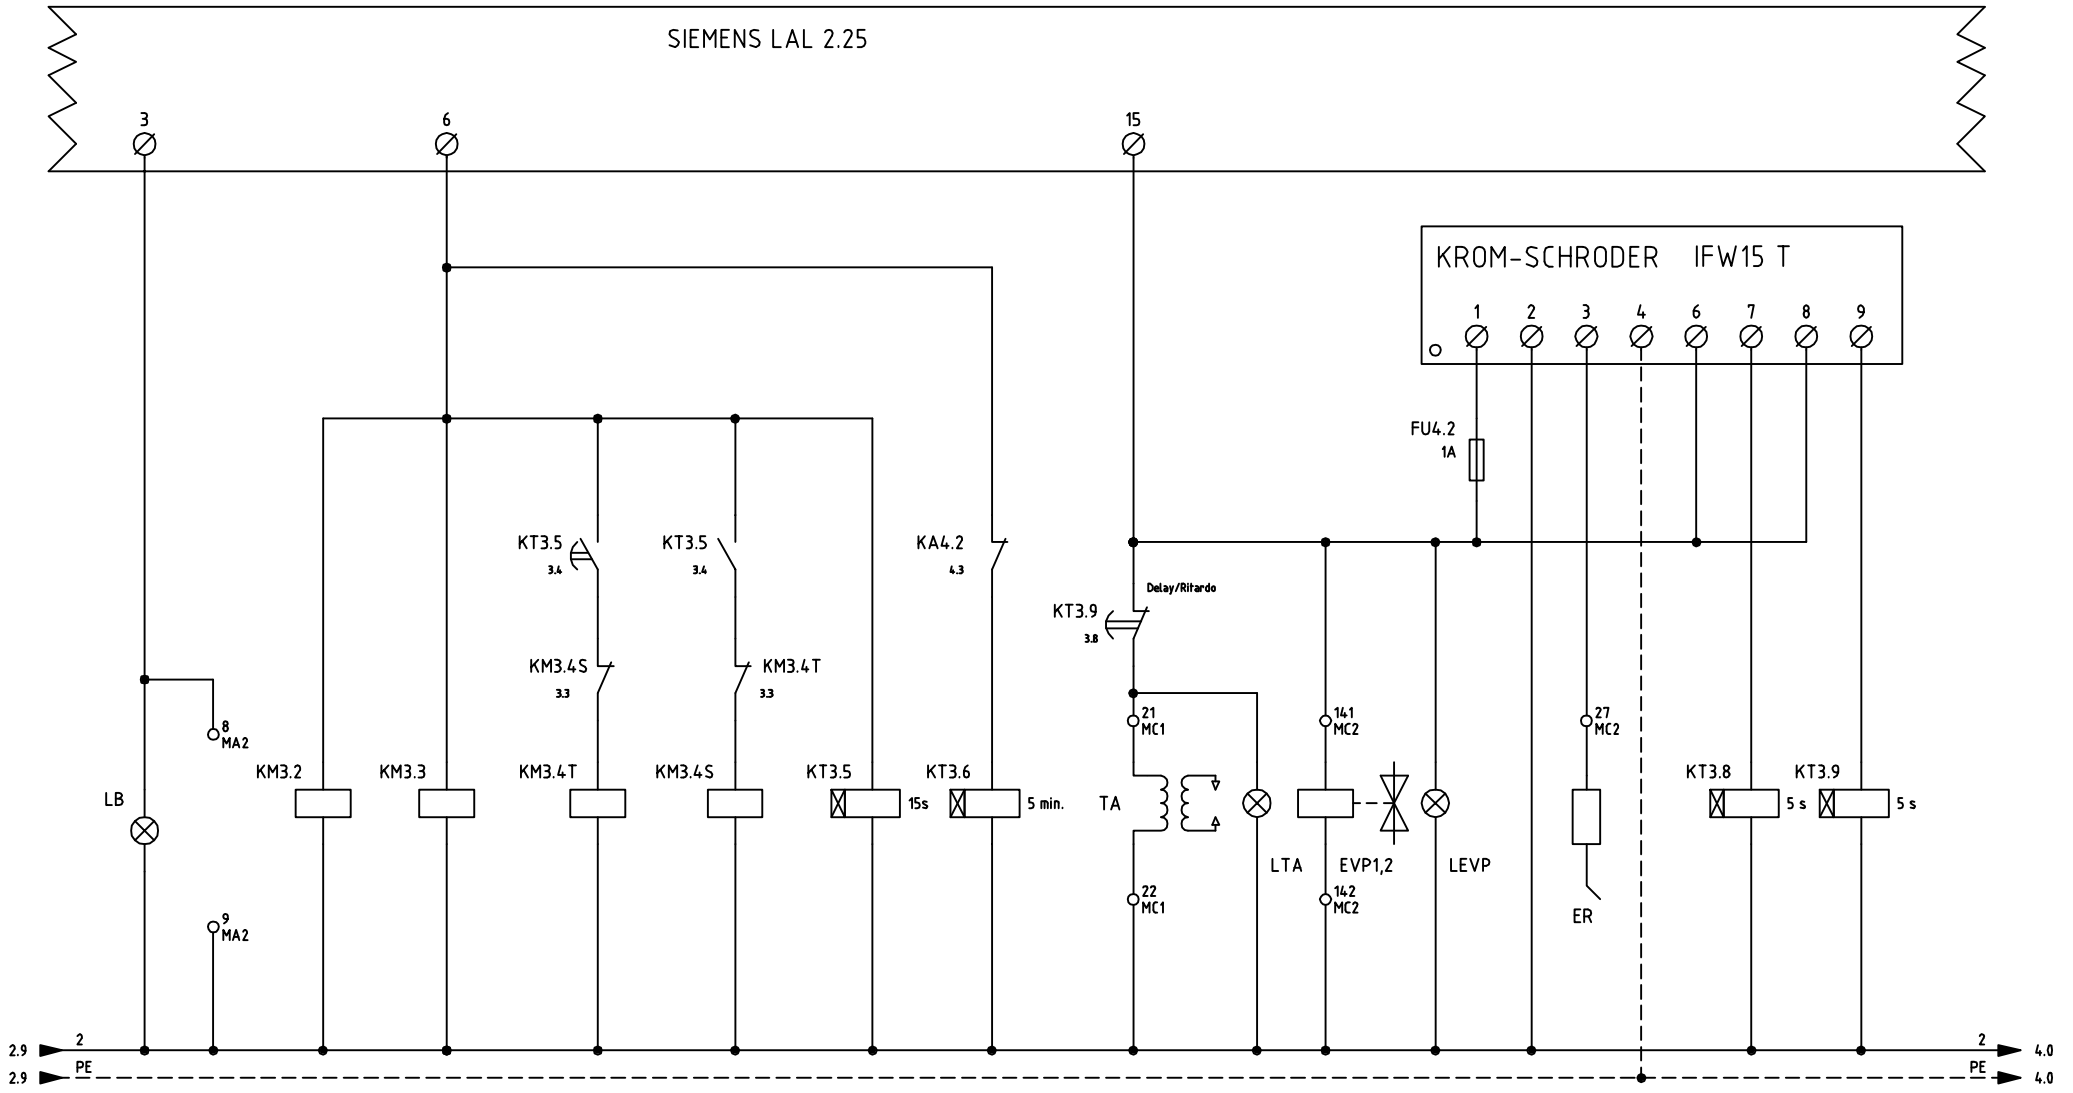


| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/05/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01 | 2 | 3 |
| Dis. N. | 12 - 155 | SEGUE | TOTALE |
| | | 4 | 8 |


SIEMENS LAL 2.25

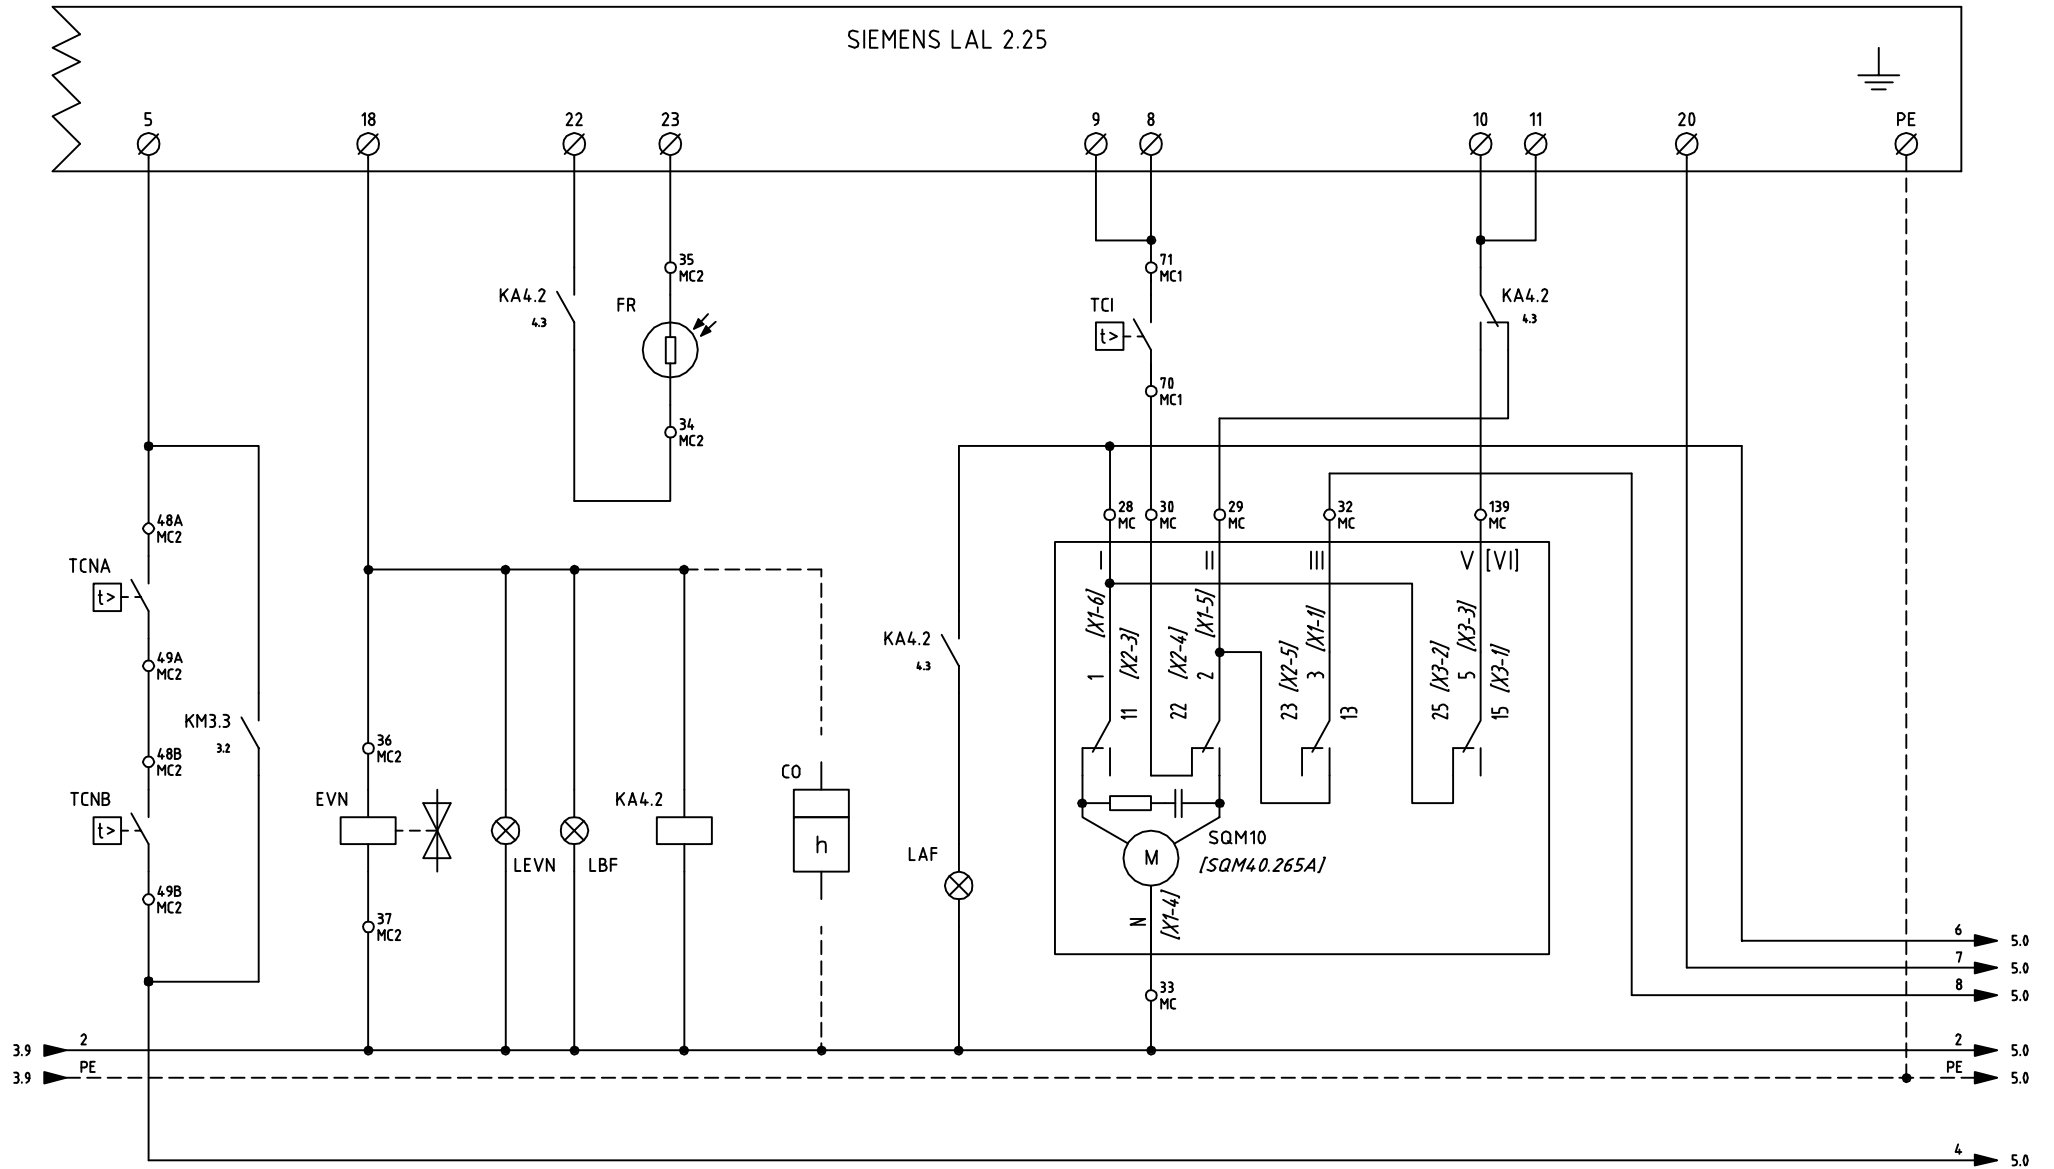

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/05/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01 | 3 | 4 |
| Dis. N. | 12 - 155 | SEGUE | TOTALE |
| | | 5 | 8 |

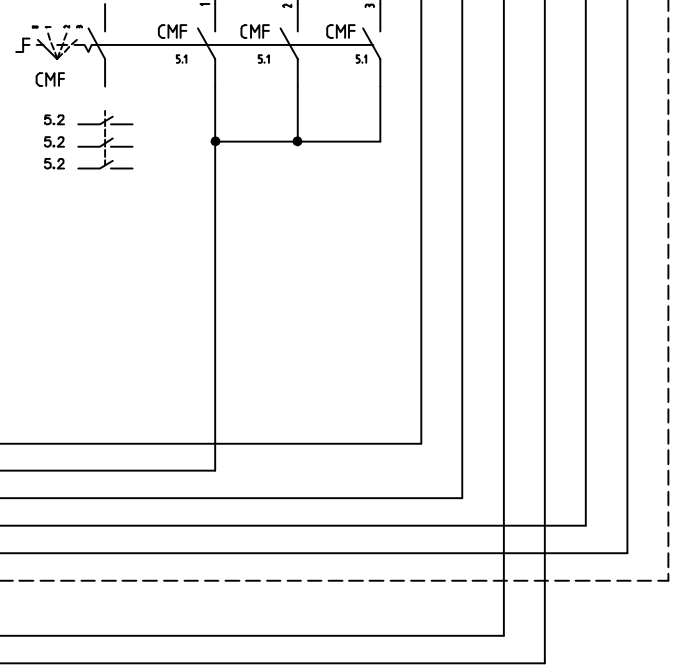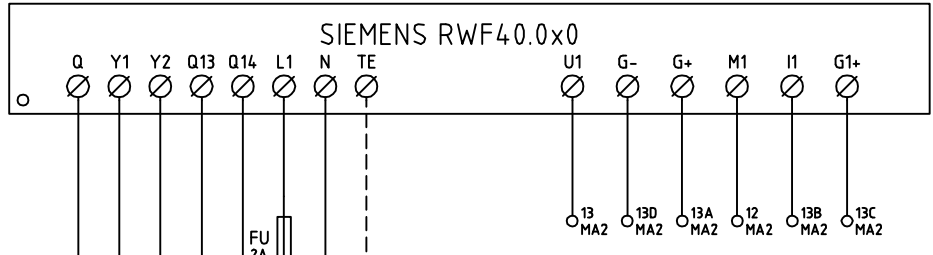

(xx)

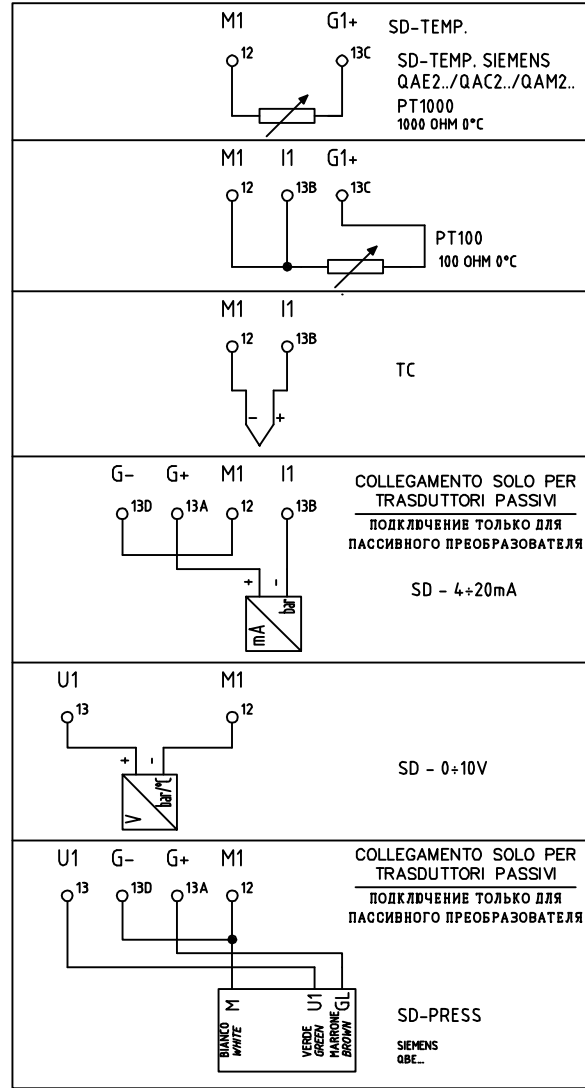

(xx)
ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE
ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ





| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/05/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01 | 4 | 5 |
| Dis. N. | 12 - 155 | SEQUE | TOTALE |
| | | 6 | 8 |

QUADRO QG - MORSETTIERA MA1
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE - PIASTRA 1
КЛЕММНИК ПИТАНИЯ - ПЛАСТИНА 1

QUADRO QG - MORSETTIERA MC2
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 2
КЛЕММНИК КОМПОНЕНТОВ ГОРЕЛКИ - ПЛАСТИНКА 2

QUADRO QG - MORSETTIERA MA2
MORSETTIERA ALIMENTAZIONE - PIASTRA 2
КЛЕММНИК ПИТАНИЯ - ПЛАСТИНА 2

QUADRO QG - MORSETTIERA MC1
MORSETTIERA COMPONENTI BRUCIATORE - PIASTRA 1
КЛЕММНИК КОМПОНЕНТОВ ГОРЕЛКИ - ПЛАСТИНКА 1

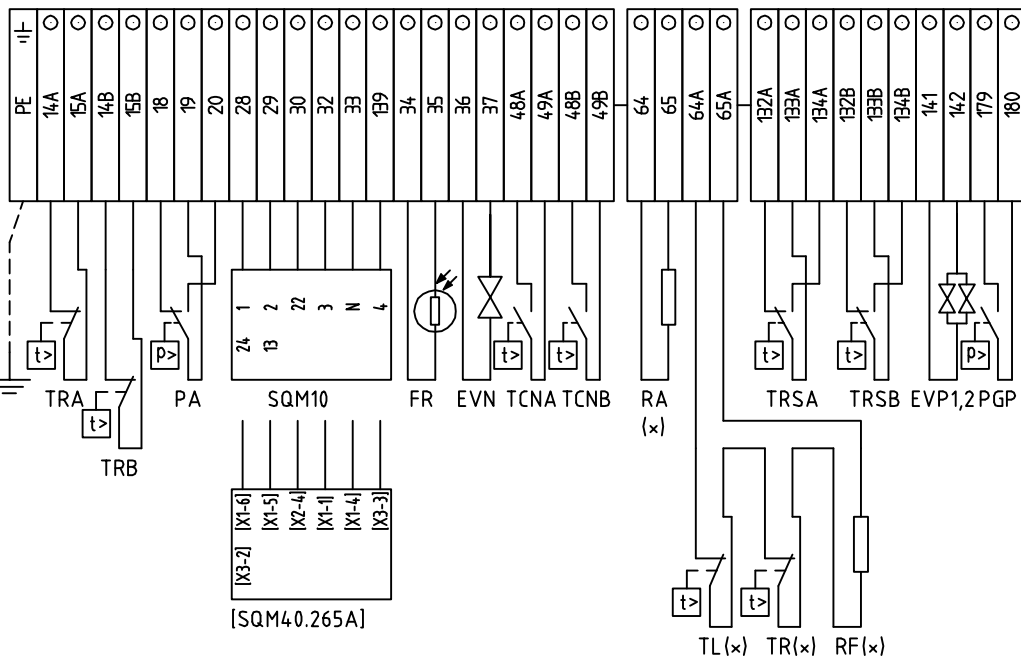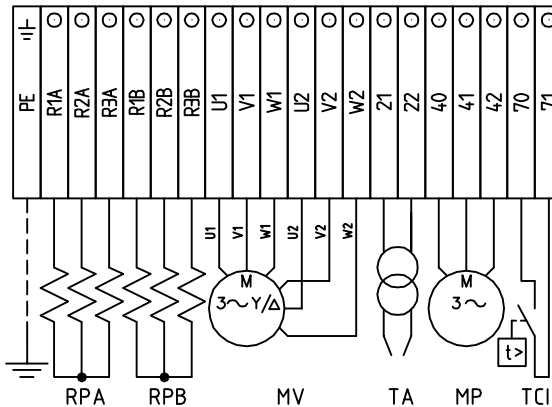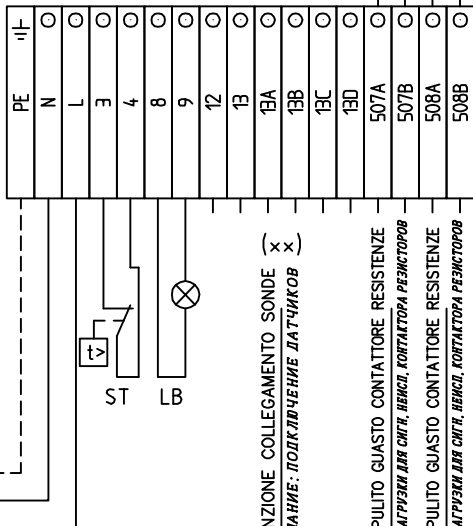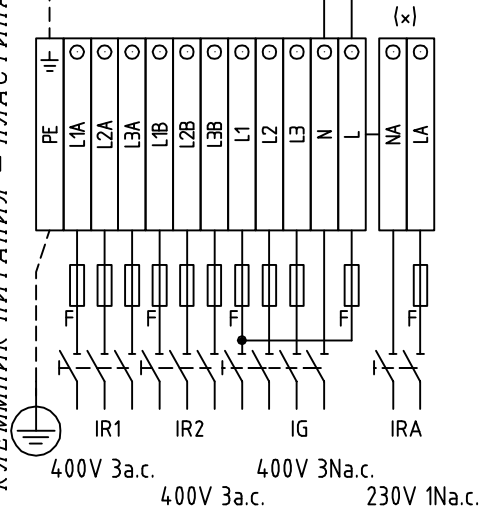

ATTENZIONE COLLEGAMENTO SONDE (x)
ВНИМАНИЕ: ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКОВ

CONTATTO PULITO GUASTO CONTATTATORE RESISTENZE
КОНТАКТ БЕЗ НАГРУЗКИ ДЛЯ СВЧ, НЕИСП. КОНТАКТОРА РЕЗИСТОРОВ
CONTATTO PULITO GUASTO CONTATTATORE RESISTENZE
КОНТАКТ БЕЗ НАГРУЗКИ ДЛЯ СВЧ, НЕИСП. КОНТАКТОРА РЕЗИСТОРОВ

(x)
UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA Densa"
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ «ЭКОЛОГИЧ. МАЗУТ» И «ТЯЖЕЛЫЙ МАЗУТ»

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA
СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ
SQM10

- I ALTA FIAMMA
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ
- II SOSTA E ACCENSIONE
ВЫЖИДАНИЕ И РОЗЖИГ
- III BASSA FIAMMA
МАЛОЕ ПЛАМЯ
- IV LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO
ОГРАНИЧЕНИЕ ОПЕРЕЖЕНИЯ СЕРВОПРИВОДА

SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO)
СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ)
[SQM40.265A]

- I ALTA FIAMMA
БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ
- II SOSTA E ACCENSIONE
ВЫЖИДАНИЕ И РОЗЖИГ
- III BASSA FIAMMA
МАЛОЕ ПЛАМЯ
- VI LIMITAZIONE CORSA ANTICIPO SERVOCOMANDO
ОГРАНИЧЕНИЕ ОПЕРЕЖЕНИЯ СЕРВОПРИВОДА

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/05/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01 | 5 | 6 |
| Dis. N. | 12 - 155 | SEGUE | TOTALE |
| | | 7 | 8 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGLA/ITEM | FOGLIO/SHEET | FUNZIONE | FUNCTION | | | | | | |
| [SQM40.265A] | 4 | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA (ALTERNATIVO) | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ (АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ) | | | | | | |
| CMF | 5 | COMMUT. MANUALE FUNZ. 0)FERMO 1)ALTA FIAMMA 2)BASSA FIAMMA 3)AUTOMATICO | РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РАБОТЫ 0)НЕ РАБ. 1)БОЛЬШОЕ ПЛАМЯ 2)МАЛОЕ ПЛАМЯ 3)АВТОМАТ | | | | | | |
| CO | 4 | CONTAORE DI FUNZIONAMENTO (OPTIONAL) | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ (ОПЦИЯ) | | | | | | |
| ER | 3 | ELETTRODO RILEVAZIONE FIAMMA PILOTA | КОНТРОЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД ПЛАМЕНИ ЗАПАЛЬНИКА | | | | | | |
| EVN | 4 | ELETTROVALVOLA NAFTA | МАЗУТНЫЙ ЭЛЕКТРОКЛАПАН | | | | | | |
| EVP1,2 | 3 | ELETTROVALVOLE PILOTA GAS | ГАЗОВЫЕ ЭЛЕКТРОКЛАПАНЫ ЗАПАЛЬНИКА | | | | | | |
| FR | 4 | FOTORESISTENZA RILEVAZIONE FIAMMA | КОНТРОЛЬНЫЙ ФОТОРЕЗИСТОР ПЛАМЕНИ | | | | | | |
| FU | 5 | FUSIBILE | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | | | | | | |
| FU1.0 | 1 | FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPA] | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA] | | | | | | |
| FU1.1 | 1 | FUSIBILI LINEA PRERISCALDATORE [RPB] | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB] | | | | | | |
| FU1.2 | 1 | FUSIBILI LINEA BRUCIATORE | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ ГОРЕЛКИ | | | | | | |
| FU1.6 | 1 | FUSIBILI LINEA POMPA | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЛИНИИ НАСОСА | | | | | | |
| FU1.7 | 1 | FUSIBILE LINEA AUSILIARI | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | |
| (x) FU1.8 | 1 | FUSIBILE LINEA RESISTENZE AUSILIARIE | ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ | | | | | | |
| (x) FU1.9 | 1 | FUSIBILE RESISTENZE AUSILIARIE | ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ | | | | | | |
| FU4.2 | 3 | FUSIBILE AUSILIARIO | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЛАВКИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | | | | | | |
| IFW15 T | 3 | RELE' RILEVAZIONE FIAMMA | РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ | | | | | | |
| IG | 1 | INTERRUTTORE LINEA BRUCIATORE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ГОРЕЛКИ | | | | | | |
| IL | 1 | INTERRUTTORE LINEA AUSILIARI | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | |
| IR1 | 1 | INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | | | | | | |
| (x) IR2 | 1 | INTERRUTTORE LINEA RESISTENZE PRERISCALDATORE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛИНИИ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ | | | | | | |
| (x) IRA | 1 | INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ | | | | | | |
| (x) IRAux. | 1 | INTERRUTTORE RESISTENZE AUSILIARIE | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ | | | | | | |
| KA2.3 | 2 | RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE | ВСПОМ. РЕЛЕ СИГН НЕИСПРАВНОСТИ КОНТАКТОРА РЕЗИСТОРОВ | | | | | | |
| KA2.5 | 2 | RELE' AUSILIARIO SEGNALAZIONE GUASTO CONTATTORE RESISTENZE | ВСПОМ. РЕЛЕ СИГН НЕИСПРАВНОСТИ КОНТАКТОРА РЕЗИСТОРОВ | | | | | | |
| KA4.2 | 4 | RELE' AUSILIARIO | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ | | | | | | |
| KM2.2 | 2 | CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPA] | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA] | | | | | | |
| KM2.4 | 2 | CONTATTORE RESISTENZE PRERISCALDATORE [RPB] | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ СОПРОТИВЛЕНИЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB] | | | | | | |
| KM3.2 | 3 | CONTATTORE MOTORE POMPA NAFTA | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ МАЗУТНОГО НАСОСА | | | | | | |
| KM3.3 | 3 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (LINEA) | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (ЛИНИЯ) | | | | | | |
| KM3.4S | 3 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (STELLA) | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (ЗВЕЗДА) | | | | | | |
| KM3.4T | 3 | CONTATTORE MOTORE VENTILATORE (TRIANGOLO) | СЧЕТЧИК ЧАСОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА (ТРЕУГОЛЬНИК) | | | | | | |
| KT3.5 | 3 | TEMPORIZZATORE STELLA/TRIANGOLO | ТАЙМЕР ЗВЕЗДА/ТРЕУГОЛЬНИК | | | | | | |
| KT3.6 | 3 | RELE' TEMPORIZZATORE | РЕЛЕ ТАЙМЕРА | | | | | | |
| KT3.8 | 3 | TEMPORIZZATORE | ТАЙМЕР | | | | | | |
| KT3.9 | 3 | TEMPORIZZATORE | ТАЙМЕР | | | | | | |
| LAF | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE ALTA FIAMMA BRUCIATORE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БОЛЬШОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ | | | | | | |
| LB | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO BRUCIATORE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ГОРЕЛКИ | | | | | | |
| LBF | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE BASSA FIAMMA BRUCIATORE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА МАЛОГО ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ | | | | | | |
| LEVN | 4 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA EVN | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ EVN | | | | | | |
| LEVP | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE APERTURA EVP | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ОТКРЫТИЯ EVP | | | | | | |
| LPGP | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE PRESSOSTATO GAS PILOTA | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ЗАПАЛЬНИКА | | | | | | |

(x)

UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
 ISPOL'ZUETSJA TOLKO DLA «ЭКОЛОГИЧ. МАЗУТ» И «ТЯЖЕЛЫЙ МАЗУТ»

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/05/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01 | 6 | 7 |
| Dis. N. | 12 - 155 | SEQUE | TOTALE |
| | | 8 | 8 |

| SIGLA/ITEM | FOGLIO/SHEET | FUNZIONE | FUNCTION |
|-------------------|--------------|--|---|
| LRPA | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPA] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA] |
| LRPB | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE FUNZIONAMENTO PRERISCALDATORE [RPB] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РАБОТЫ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB] |
| LS | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE SOSTA BRUCIATORE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА РЕЖИМА ВЫЖИДАНИЯ ГОРЕЛКИ |
| LT | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ |
| LTA | 3 | LAMPADA SEGNALAZIONE TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА ЗАПАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА |
| LTP | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMICO POMPA | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ТЕРМОРЕЛЕ НАСОСА |
| LTRSA | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSA] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ТЕРМОСТАТА [TRSA] |
| LTRSB | 2 | LAMPADA SEGNALAZIONE BLOCCO TERMOSTATO DI SICUREZZA [TRSB] | СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПОЧКА БЛОКИРОВКИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО ТЕРМОСТАТА [TRSB] |
| MP | 1 | MOTORE POMPA NAFTA | ДВИГАТЕЛЬ НЕФТЯНОГО НАСОСА |
| MV | 1 | MOTORE VENTILATORE | ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА |
| PA | 2 | PRESSOSTATO ARIA | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА |
| PGP | 2 | PRESSOSTATO PILOTA GAS | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА ЗАПАЛЬНИКА |
| PS | 2 | PULSANTE SBLOCCO FIAMMA | КНОПКА СБРОСА БЛОКИРОВКИ ПЛАМЕНИ |
| PT100 | 5 | SONDA DI TEMPERATURA | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК |
| (x) RA | 1 | RESISTENZE AUSILIARIE | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ |
| (x) RF | 1 | RESISTENZA AUSILIARIA FILTRO NAFTA | ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МАЗУТНОГО ФИЛЬТРА |
| RPA | 1 | RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA | СОПРОТИВЛЕНИЯ МАЗУТНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ |
| RPB | 1 | RESISTENZE PRERISCALDATORE NAFTA | СОПРОТИВЛЕНИЯ МАЗУТНОГО ПОДОГРЕВАТЕЛЯ |
| SD-PRESS | 5 | SONDA DI PRESSIONE | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ |
| SD-TEMP. | 5 | SONDA DI TEMPERATURA | ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК |
| SD - 0+ 10V | 5 | TRASDUTTORE USCITA IN TENSIONE | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ВЫХОДОМ НАПРЯЖЕНИЯ |
| SD - 4+ 20mA | 5 | TRASDUTTORE USCITA IN CORRENTE | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ С ТОКОВЫМ ВЫХОДОМ |
| SIEMENS LAL 2.25 | 2 | APPARECCHIATURA CONTROLLO FIAMMA | ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ |
| SIEMENS RWF40.0x0 | 5 | REGOLATORE MODULANTE | МОДУЛИРУЮЩИЙ РЕГУЛЯТОР |
| SQM10 | 4 | SERVOCOMANDO SERRANDA ARIA | СЕРВОПРИВОД ВОЗДУШНОЙ ЗАСЛОНКИ |
| ST | 2 | SERIE TERMOSTATI/PRESSOSTATI | РЯД ТЕРМОСТАТОВ /РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ |
| TA | 3 | TRASFORMATORE DI ACCENSIONE | ЗАПАЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР |
| TC | 5 | TERMOCOPPIA | ТЕРМОПАРА |
| TCI | 4 | TERMOSTATO CONSENSO IMPIANTO | ТЕРМОСТАТ СИСТЕМЫ |
| TCNA | 4 | TERMOSTATO CONSENSO NAFTA PRERISCALDATORE [RPA] | ТЕРМОСТАТ МАЗУТА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA] |
| TCNB | 4 | TERMOSTATO CONSENSO NAFTA PRERISCALDATORE [RPB] | ТЕРМОСТАТ МАЗУТА ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB] |
| (x) TL | 1 | TERMOSTATO LIMITE FILTRO NAFTA | ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ ЖИДКОТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА |
| TP | 1 | TERMICO MOTORE POMPA | ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА |
| (x) TR | 1 | TERMOSTATO REGOLAZIONE FILTRO NAFTA | РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ ТЕРМОСТАТ ЖИДКОТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА |
| TRA | 2 | TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RPA] | ТЕРМОСТАТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA] |
| TRB | 2 | TERMOSTATO DI REGOLAZIONE PRERISCALDATORE [RPB] | ТЕРМОСТАТ РЕГУЛИРОВКИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB] |
| TRSA | 2 | TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RPA] | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPA] |
| TRSB | 2 | TERMOSTATO DI SICUREZZA PRERISCALDATORE [RPB] | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ ПОДОГРЕВАТЕЛЯ [RPB] |
| TV | 1 | TERMICO MOTORE VENTILATORE | ТЕРМОРЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА |

(x)
 UTILIZZATO SOLO PER VERSIONI "NAFTA ECOLOGICA" E "NAFTA DENSA"
 ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТОЛЬКО ДЛЯ «ЭКОЛОГИЧ. МАЗУТ» И «ТЯЖЕЛЫЙ МАЗУТ»

| | | | |
|-----------|------------|-------|--------|
| Data | 13/05/2009 | PREC. | FOGLIO |
| Revisione | 01 | 7 | 8 |
| Dis. N. | 12 - 155 | SEQUE | TOTALE |
| | | / | 8 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫЕ БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ SIEMENS ДЛЯ МАЗУТНЫХ ГОРЕЛОК LAL2.25

Применение

Электронные блоки управления и контроля серии LAL... специально разработаны для контроля и управления инжекционными горелками средней и большой мощности. Они универсальны и могут быть установлены как на прогрессивных горелках, так и на модулирующих, а также на горелках, установленных на воздушных теплогенераторах.

Исполнение электронных блоков.

Электронные блоки управления и контроля для горелок характеризуются цокольным исполнением. Защитная крышка и цокольное основание изготовлены из черной, противоударной, жаропрочной пластмассы. Индикатор блокировки, индикаторная лампочка сигнализации неполадок и кнопка сброса блокировки расположены в окошке блока. Аппарат оснащен заменяемым плавким предохранителем и запасным.

Функции

Основание блока оснащено 24 подсоединительными клеммами, 2-мя вспомогательными клеммами межсистемной связи, разделенных гальваническим способом под номерами 31 и 32; 3-мя клеммами заземления и 3-мя клеммами нейтрали, уже подсоединенными к клемме 2.

Служебные функции

Индикатор места нахождения обрыва подсоединен к оси программирующего устройства и его можно визуально заметить через прозрачную кнопку сброса блокировки, что позволяет обслуживающему персоналу ясно распознать тип и время, когда произошел разрыв, с помощью легко распознаваемых символов.

Цокольная и основная части блока сконструированы соответствующим образом, что позволяет избежать непредусмотренного подсоединения неподходящего к горелке блока управления.

Работа

На прилагаемых схемах продемонстрирована как цепь соединений, так и программа контроля входящих сигналов, допускаемых или необходимых для секции контроля за управлением горелкой или же соответствующему контуру контроля пламени. При отсутствии необходимых сигналов на входе, управление горелки прерывает последовательность пуска в точках, обозначенных символами, вводя в действие блокировку, предусмотренную нормами безопасности. Используемые символы идентичны тем, которые изображены на индикаторе блокировки управления горелки.

Условия, необходимые для пуска горелки

- Разблокированный электронный блок
- Программирующее устройство в положении пуска (для LAL2 распознается по наличию напряжения на клеммах 11 и 12.)
- Воздушная заслонка закрыта. Коммутатор конечного выключателя z при положении CHIUSO - ЗАКРЫТО должен дать разрешение на прохождение напряжения между клеммами 11 и 8.
- Контакт предохранительного термостата или реле давления W, также, как и контакты других предохранительных устройств, подсоединенных к контуру пуска от клеммы 4 к клемме 5, должны быть закрыты (например контрольные контакты по температуре подогрева мазута).
- Для LAL2...: возможные контакты контроля закрытия клапанов топлива или другие контакты с подобными функциями должны быть закрыты между клеммой 12 и реле давления воздуха LP.
- Размыкающий контакт N.C. нормально закрытый реле давления воздуха должен находиться в разомкнутом положении (тест LP).

Программа пуска

A Управление пуском R; (R закрывает кольцо управления пуском между клеммами 4 и 5).

Программирующее устройство вступает в действие. В то же время двигатель вентилятора получает напряжение от клеммы 6 (только предварительная продувка) и после времени t7, двигатель вентилятора или всасывающего вентилятора уходящих газов получает напряжение с клеммы 7 (предварительная продувка и послевентиляционное время).

По окончании времени t16, через клемму 9 проходит команда открытия воздушной заслонки; в течение времени хода воздушной заслонки, программирующее устройство остается бездейственным, поскольку клемма 8, через которую программирующее устройство питается, не находится под напряжением. Только после того, как воздушная заслонка будет полностью открыта, программирующее устройство вступает в действие.

t1 Время продувки с полностью открытой воздушной заслонкой. В течение времени продувки проверяется надежность контура контроля пламени и, в случае неправильного действия, блок контроля пламени осуществляет блокирующую остановку.

C LAL2... Через короткий промежуток времени после начала времени продувки, реле давления воздуха должен переключиться с клеммы 13 на клемму 14. В обратном случае, блок контроля пламени спровоцирует блокирующую остановку (вступает в работу контроль

давления воздуха).

t3' Длительное предрозжиговое время (запальный трансформатор подсоединен к клемме 15).

Трансформатор подключается в работу только после коммутирования реле давления LP, или точнее сразу же по завершении времени t10.

По завершении времени продувки, блок контроля пламени, через клемму 10 управляет сервоприводом воздушной заслонки до тех пор, пока не установит ее на положение розжига пламени, определяемое вспомогательным контактом m. Через несколько секунд двигатель программирующего устройства начинает запитываться напрямую от активной части блока контроля пламени. С этого момента клемма 8 не имеет более значения для подолжения пуска горелки.

t3 Короткое время розжига

При условии, что Z подсоединен к клемме 16; затем следует подтверждение топлива на клемме 18.

t2 Время безопасной работы

По завершении времени безопасной работы должен появиться сигнал наличия пламени на клемме 22 усилителя и этот сигнал должен оставаться до тех пор, пока не произойдет остановка для регулирования; в обратном случае блок контроля пламени вызовет блокировку.

t3n Предрозжиговое время, при условии, что запальный трансформатор подсоединен к клемме 15. В случае короткого времени розжига (подсоединение к клемме 16), запальный трансформатор остается подключенным до окончания времени безопасной работы.

t4 Интервал. По завершении времени t4 клемма 19 находится под напряжением. Обычно используется для питания клапана топлива на вспомогательном контакте v сервопривода воздушной заслонки.

t5 Интервал. По завершении времени t5, клемма 20 находится под напряжением. В то же время выходы команд с 9 на 11 и клемма 8 на входе разделены гальваническим способом от секции контроля управления горелкой, с тем, чтобы защитить сам блок контроля пламени от обратного напряжения с помощью цепи регулирования мощности.

С разрешающей командой регулятора мощности LR на клемму 20, программа запуска на блоке контроля пламени завершается. В зависимости от вариаций времени, программирующее устройство отключается незамедлительно или через несколько "щелчков" срабатывания, не изменяя, при этом, положения контактов.

B Рабочее положение горелки

B-C Работа горелки

Во время работы горелки, регулятор мощности управляет воздушной заслонкой, в зависимости от потребности тепла, располагая ее на номинальную нагрузку или минимальное пламя. Разрешительная команда на номинальную мощность поступает через вспомогательный контакт v сервопривода заслонки.

В случае отсутствия пламени во время работы, блок контроля пламени вызывает блокировку. Если требуется попытка автоматического повторного запуска, достаточно прервать электрическую маркированную перемычку в той части, где находится подключение предохранительного устройства (электрическая перемычка B).

C Контролируемая остановка для регулирования

В случае контролируемой остановки для регулирования, топливные клапаны незамедлительно закрываются. Одновременно начинает вновь действовать программирующее устройство и программа:

t6 Время продувки (с вентилятором M2 на клемме 7).

Через небольшой промежуток времени, следуемый за послевентиляционным временем, клемма 10 снова находится под напряжением с тем, чтобы установить воздушную заслонку на положение MIN - МИН.

Полное закрытие воздушной заслонки начинается только к концу завершения послевентиляционного времени и вызывается сигнальной командой, поступающей на клемму 11, которая в свою очередь остается под напряжением в течение последующей фазы отключения горелки.

t13 Допускаемое время работы до блокировки, после отключения горелки.

В течение этого промежутка времени контур контроля пламени может еще получать сигнал пламени, без вызова при этом блоком контроля пламени блокирующей остановки.

D-A Завершение программы управления (начальное положение)

Как только программирующее устройство приведет себя и контакты управления в первоначальное положение, начнется проверка датчика улавливания пламени. Достижение начального положения сигнализируется наличием напряжения на клемме 12.

Программа управления в случае обрыва и указание положения переключателя.

В целях предосторожности, в случае обрыва любого типа, приток топлива незамедлительно прерывается. В то же время программирующее устройство остается неподвижным в качестве индикатора положения переключателя. Видимый символ на диске считывания индикатора показывает на тип неполадки:

◀ Никакого пуска, по причине не состоявшегося закрытия контакта (см. также "Condizioni indispensabili per l'avviamento del bruciatore") или блокирующая остановка во время или в конце последовательности управления, в связи с посторонним светом (например: пламя не гаснет, утечка на уровне топливных клапанов, неполадки в контуре контроля пламени и т.д.).

▲ Прерывание последовательности пуска, потому что сигнал APERTO - ОТКРЫТЫЙ контроля конечного выключателя а имеет дефект с клеммой 8. Клеммы 6, 7 и 15 остаются под напряжением до устранения неполадки.

Р Блокирующая остановка по причине отсутствия сигнала давления воздуха. Любое отсутствие давления воздуха, начиная с этого момента вызовет блокирующую остановку.

■ Блокирующая остановка по причине дисфункции контура контроля пламени.

▼ Прерывание последовательности пуска, потому что сигнал положения для сигнала положения высокого пламени не был послан на клемму 8 вспомогательного переключателя m. Клеммы 6, 7 и 15 остаются под напряжением до устранения неполадки.

1 Блокировка из-за отсутствия сигнала пламени в конце времени безопасной работы

| Блокировка из-за отсутствия сигнала пламени во время работы горелки.

A Разрешение на пуск (например через термостат или реле давления R системы

A-B Программа пуска


B-C Нормальная работа горелки (на основании контрольных команд контролера нагрузки LR)

C Контролируемая остановка с помощью R

C-D Возвращение программирующего устройства в положение пуска A, после продувки.

Во время остановок для регулировки, контур контроля пламени находится под напряжением для проведения теста улавливания пламени и постороннего света (вспышка фотоаппарата и т.д.).

Состояние при остановке

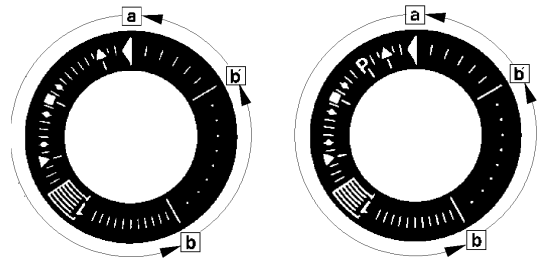

a-b Программа пуска

b-b' "Щелчки" срабатывания (без подтверждения контакта)

b(b')-a Послевентиляционная программа

Разблокировка блока контроля пламени может произойти незамедлительно после блокирующей остановки. После разблокировки (и после устранения препятствия, которое вызвало прерывание работы или после падения напряжения), программирующее устройство возвращается в исходное положение. В этом случае, только клеммы 7, 9, 10 и 11 находятся под напряжением, согласно программы управления. Только после этого блок контроля программирует новый пуск.

ВНИМАНИЕ: Не нажимать на кнопку разблокировки ЕК более 10 секунд.

Технические характеристики

Напряжение питания AC 230 V -15 / +10 %

для LAL2... по требованию клиента AC 100 V -15 %...AC 110 V +10 %

Частота 50 Hz -6 %...60 Гц +6 %

Потребляемая мощность AC 3.5 VA

Расположение при монтаже любое

Класс защиты IP 40

Допустимый ток на входе на клемму 1

AC 5 A постоян., 20 A пусковой

Допустимый расход на клеммах управления 3, 6, 7, 9...11, 15...20

4 A постоян., 20 A пусковой

макс. AC 5 A

Вмонтированный плавкий предохранитель T6,3H250V к IEC 127

Наружный плавкий предохранитель макс. 10 A

Вес

- Блок контроля пламени 1000 гр

- Основание 165 гр


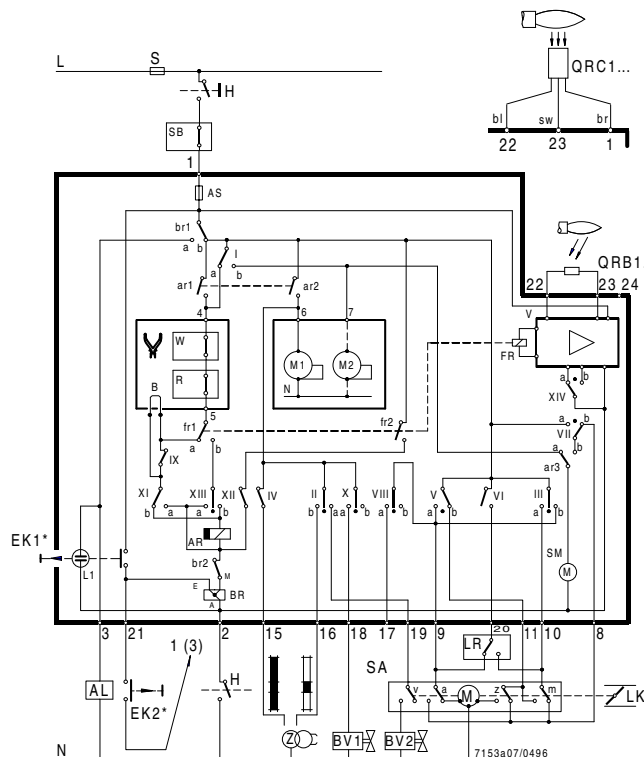


График работы программирующего устройства

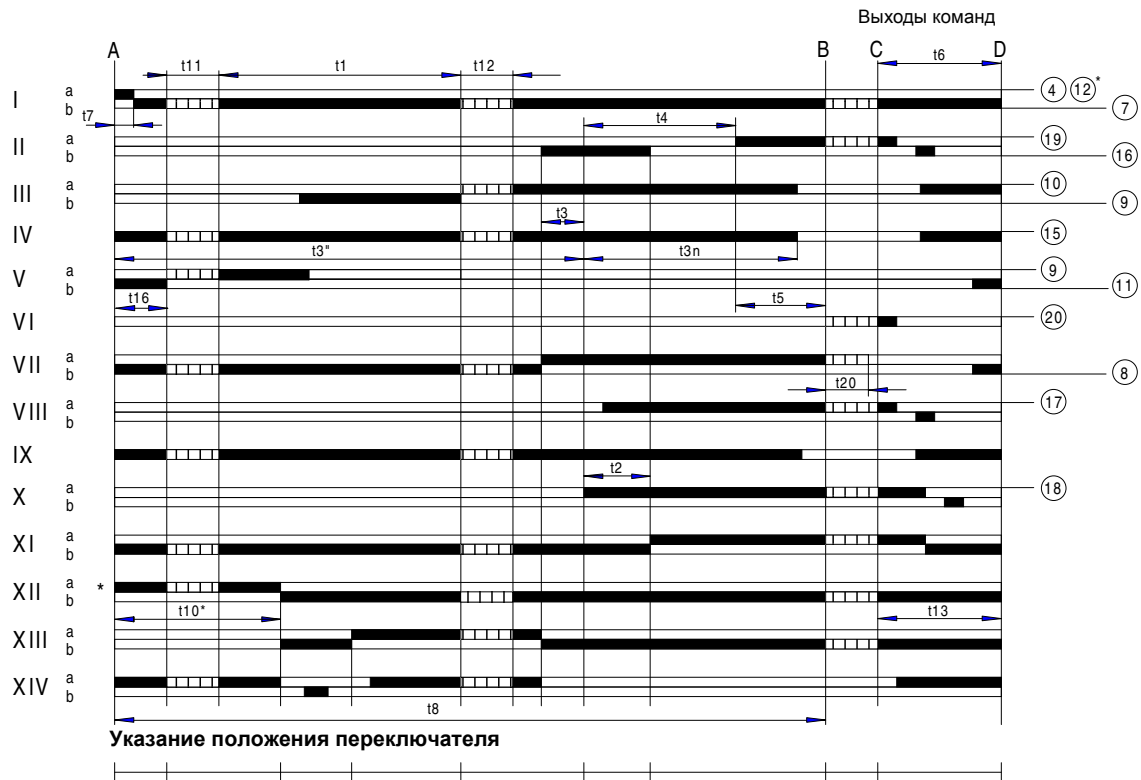

Описание времен

| | |
|-----|---|
| t1 | Время продувки при открытой заслонке |
| t2 | Время безопасной работы |
| t3 | Время предрозжиговое короткое (запальный трансформатор на клемме 16) |
| T3' | Время предрозжиговое длительное (запальный трансформатор на клемме 15) |
| t3n | Послерозжиговое время (запальный трансформатор на клемме 15) |
| t4 | Интервал подачи напряжения между клеммами 18 и 19 (BV1 - BV2) |
| t5 | Интервал подачи напряжения между клеммами 19 и 20 (BV2 - управление мощностью) |
| t6 | Послевентиляционное время (с M2) |
| t7 | Интервал между разрешением на пуск, поступлением напряжения на клемму (пуск с задержкой для двигателя вентилятора M2) |
| t8 | Длительность пуска (без t11 и t12) |
| t10 | Интервал до начала контроля давления воздуха |
| t11 | Время хода заслонки при открытии |
| t12 | Время хода заслонки в положение низкого пламени (MIN - МИН) |
| t13 | Время, допускаемое после отключения горелки |
| t16 | Начальная задержка разрешительной команды на открытие воздушной заслонки |
| t20 | Интервал времени вплоть до автоматического отключения программирующего устройства (без всех команд горелки) |

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЛОК КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ IFW 15

- 1 Сигнализация наличия пламени
- 1 Контроль нескольких горелок для периодического режима работы во взаимосвязи с автоматом управления горелками IFS
- 2 Ионизационный контроль пламени или при помощи фотодатчика
- 3 Потенциально свободные переключаемые контакты
- 4 Встроенный индикатор режима работы

Область применения

Для определения и сигнализации наличия сигнала пламени по ионизационному принципу или при помощи фотодатчика.

Для осуществления контроля над несколькими горелками во взаимосвязи с автоматами управления горелками IFS110 IM, IFS 111 IM, IFS 410 или IFS 414.

Кроме того он может применяться там, где не требуется полноавтоматический контроль.

Отличительные признаки

- ионизационный контроль пламени или фотодатчиком
- для периодического режима работы
- потенциально свободные контакты для сигнализации наличия пламени (1 нормально замкнутый, 2 нормально разомкнутый).

Принцип работы

При подаче напряжения на автомат контроля пламени он сразу готов к работе. При наличии пламени образуется сигнал постоянного тока, замыкается реле. Контакты данного реле, в зависимости от случая применения, могут использоваться для выполнения задач управления. Принцип контроля пламени нескольких горелок () заключается в совместном управлении горелками. Для осуществления процесса управления используется автомат управления горелками (IFS 110 IM), который также производит контроль первой горелки (только при ионизационном контроле).

Контроль остальных горелок осуществляется соответствующим автоматом контроля пламени IFW 15.()

Если гаснет пламя, то прерывается подача сигнала наличия пламени на автомат управления горелками и осуществляется аварийное отключение. Это также происходит при установлении наличия источника внешнего света до розжига.

Технические характеристики

Напряжения питания:

IFW 15: 220/240 В~ 15/+10%, 50/60 Гц

для заземлённых сетей IFW 15T:

110/120 В~ 15/+10%, 50/60 Гц или

220/240 В~ 15/+10%, 50/60 Гц для за или незаземлённых сетей

Потребляемая мощность: 12 ВА

Напряжение на выходе для ионизационного электрода: 230 В~

Ток ионизации: > 1µА

Выходной сигнал: потенциально свободные контакты (1 нормально замкнутый, 1 нормально разомкнутый)

Контактная нагрузка: макс. 2А

Контактные клеммы: 2 x 1,5 мм²

Индикация наличия сигнала пламени: лампочка на приборе

Рабочая температура: от 20 до +60°C

Монтажное положение: произвольно

Вес: 370 г

Исполнение: корпус из ударопрочной пластмассы.

Верхняя часть с каскадным усилителем и зелёной лампочкой (А) для индикации наличия сигнала пламени.

Штекерный цоколь с контактными клеммами, шиной заземления. Имеются 5 подготовленных отверстий для кабельных вводов Pg 9 (B)

Замечания по проектированию

Контроль нескольких горелок: с одним автоматом управления горелками можно использовать не более 5 автоматов контроля пламени, чтобы в течение времени безопасности (3 с, 5 с или 10 с) автомата управления горелками смогли разжечь все горелки.

Слишком длинный газопровод может привести к запаздыванию розжига горелки и отключению всей установки.

Поэтому запальные газовые вентили устанавливать прямо на горелках. Нагрузка автоматов управления горелками на каждый выход: 1А, суммарная нагрузка: 2А. При большем токе использовать размыкающие реле.

Ионизационный провод:

макс. 50 м. удаление от сетевых кабелей и источников вредного излучения, не допускать внешнего электрического воздействия. Несколько проводов подачи сигнала пламени могут прокладываться в пластмассовой (не металлической) трубе. Использовать высоковольтный неэкранированный кабель.

Рис. 1


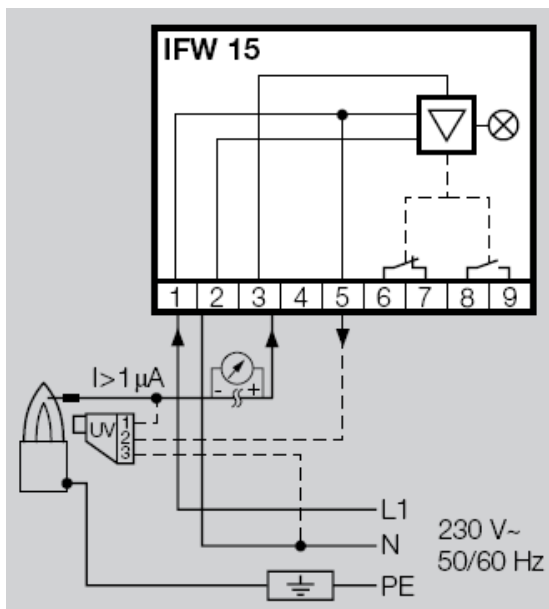


Рис. 2

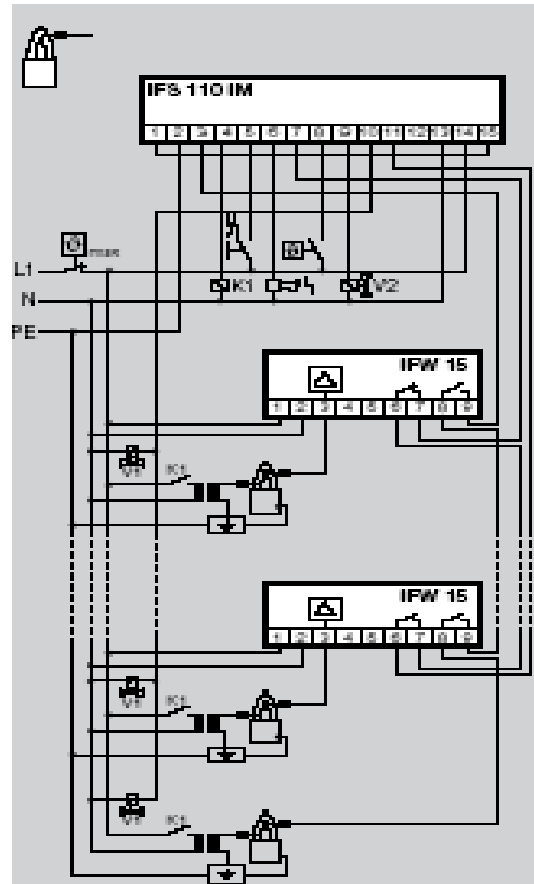

C.I.B. UNIGAS S.p.A.

Via L. Galvani, 9
35011 Campodarsego (Padova) - Италия
Тел. +39 049 9200944
Факс (Автом.) +39 049 9202105
e-mail: rotas@cibunigas.it
www.cibunigas.it

РОССИЯ

ООО "ЧИБИТАЛ РУС"
Россия, 117105, Москва
Варшавское шоссе, 17, стр. 5
Тел. +7 (495) 954 73 99 - 954 75 99 - 954 79 99 - 954 26 05
Факс (Автом.) +7 (495) 958 18 09
e-mail: info@cibital.ru
www.cibital.ru

ЗАО "ЧИБИТАЛ УНИГАЗ"

Россия, 620010, г. Екатеринбург
Ул. Чернышевского 92, оф 206
Тел./Факс. +7 (343) 26 40 988 - 26 40 989 - 26 40 990
e-mail: info@cibitalunigas.ru
www.cibitalunigas.ru

УКРАИНА

ООО «УНИГАЗ УКРАИНА»

Украина, 02002, Киев
Ул. Р. Окипной, 9
Тел.: +38 067 464 82 36
+38 067 465 41 11
e-mail: unigas@ukr.net
www.unigas.com.ua
Контактные лица:
Кобзарь Вячеслав Николаевич
Романенко Александр Александрович

UNIGAS SERVICE – ООО “УНИГАЗ СЕРВИС”

Авторизованный Сервисный Центр завода CIB UNIGAS S.p.A.
на территории России и стран СНГ
Hotline – Горячая линия +7 (922) 156 7 156
Chief Engineer – Главный инженер Прахин Борис Виленович +7 (922) 16 91 600
e-mail: service@unigas.su
www.unigas.su

Фирма оставляет за собой право на внесение любых изменений.